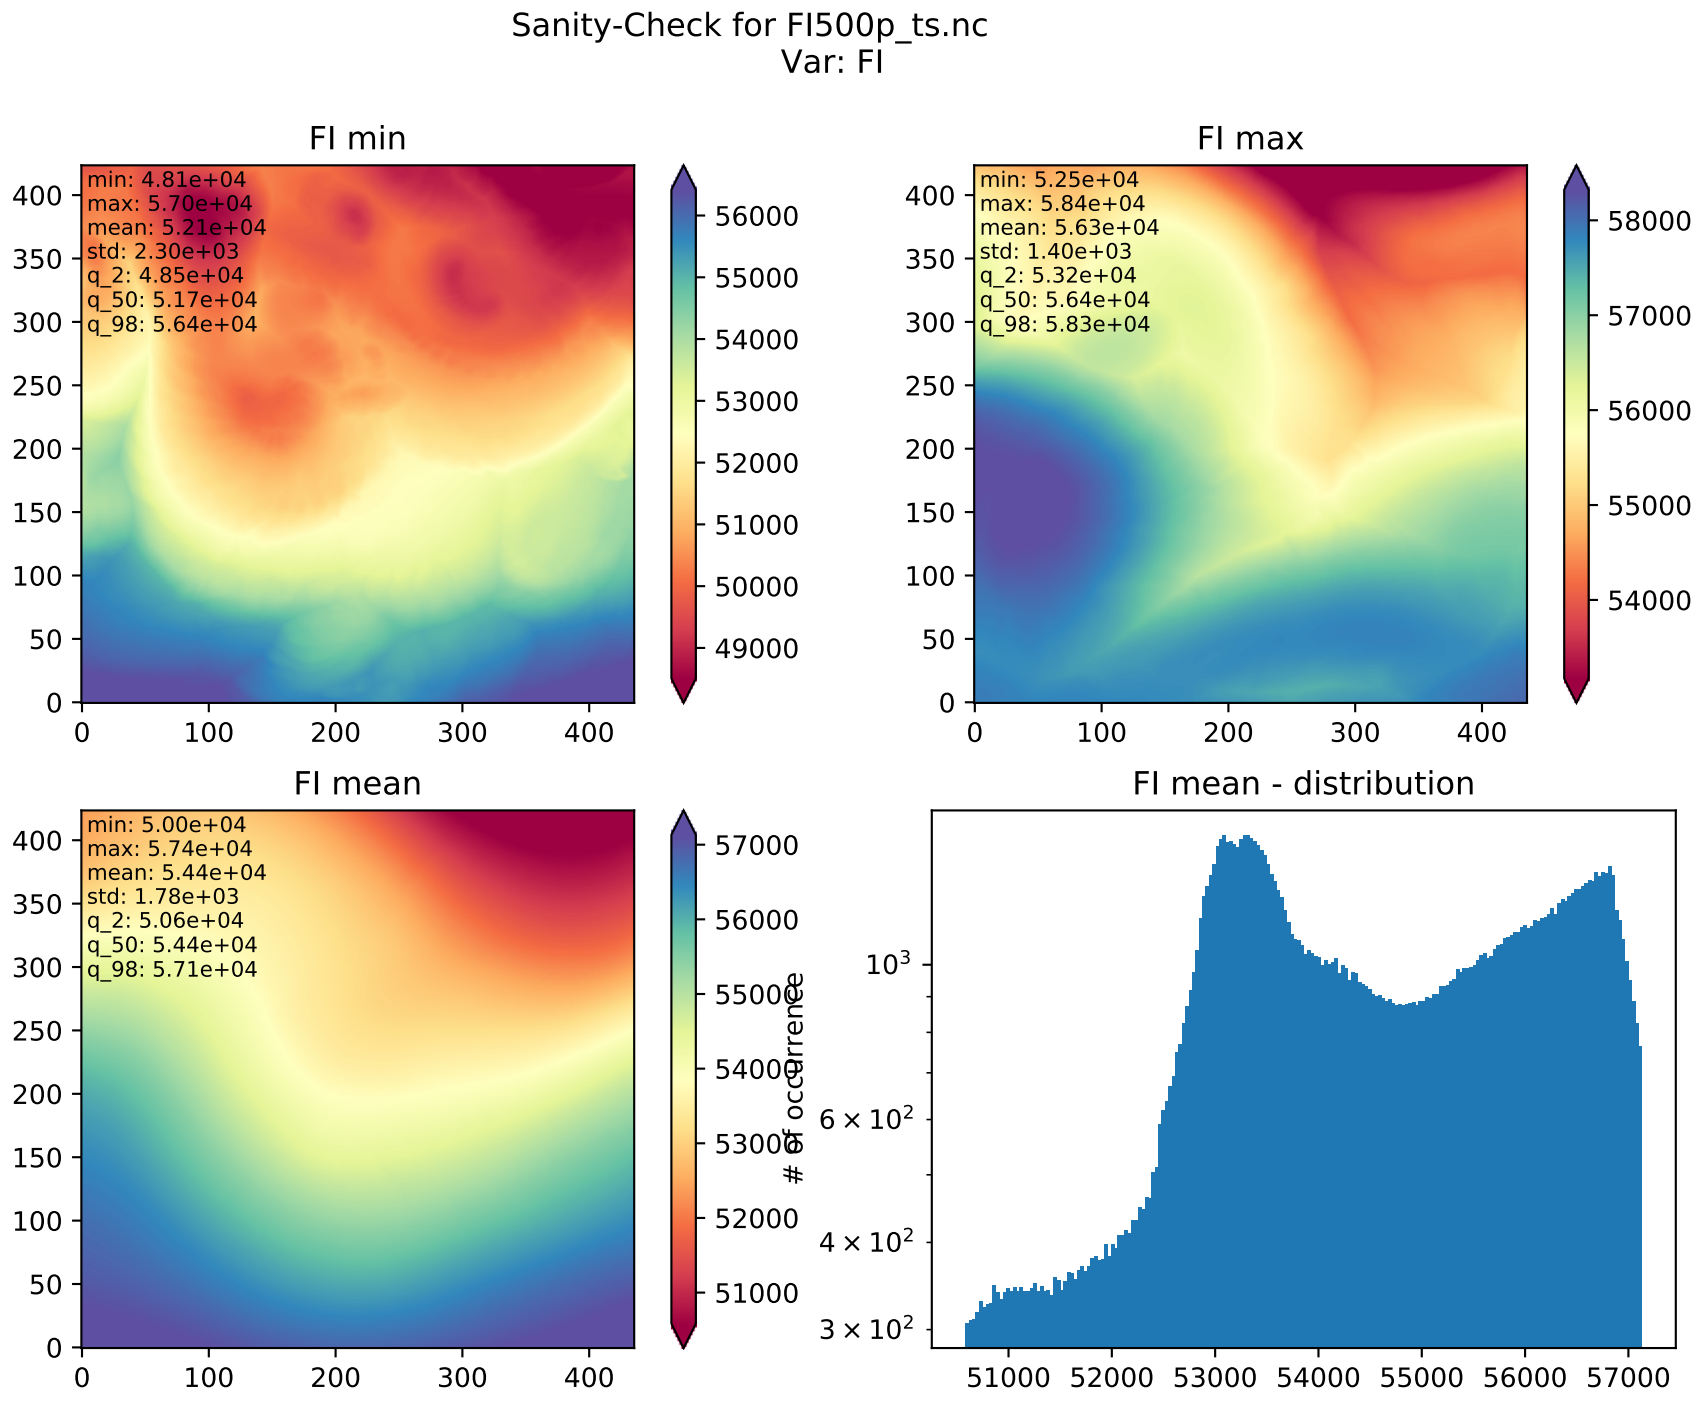
Sanity-Check for FI500p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 4.81e+04
max: 5.70e+04
mean: 5.21e+04
std: 2.30e+03
q_2: 4.85e+04
q_50: 5.17e+04
q_98: 5.64e+04
FI max
min: 5.25e+04
max: 5.84e+04
mean: 5.63e+04
std: 1.40e+03
q_2: 5.32e+04
q_50: 5.64e+04
q_98: 5.83e+04
FI mean
min: 5.00e+04
max: 5.74e+04
mean: 5.44e+04
std: 1.78e+03
q_2: 5.06e+04
q_50: 5.44e+04
q_98: 5.71e+04
FI mean - distribution
# of occurrence