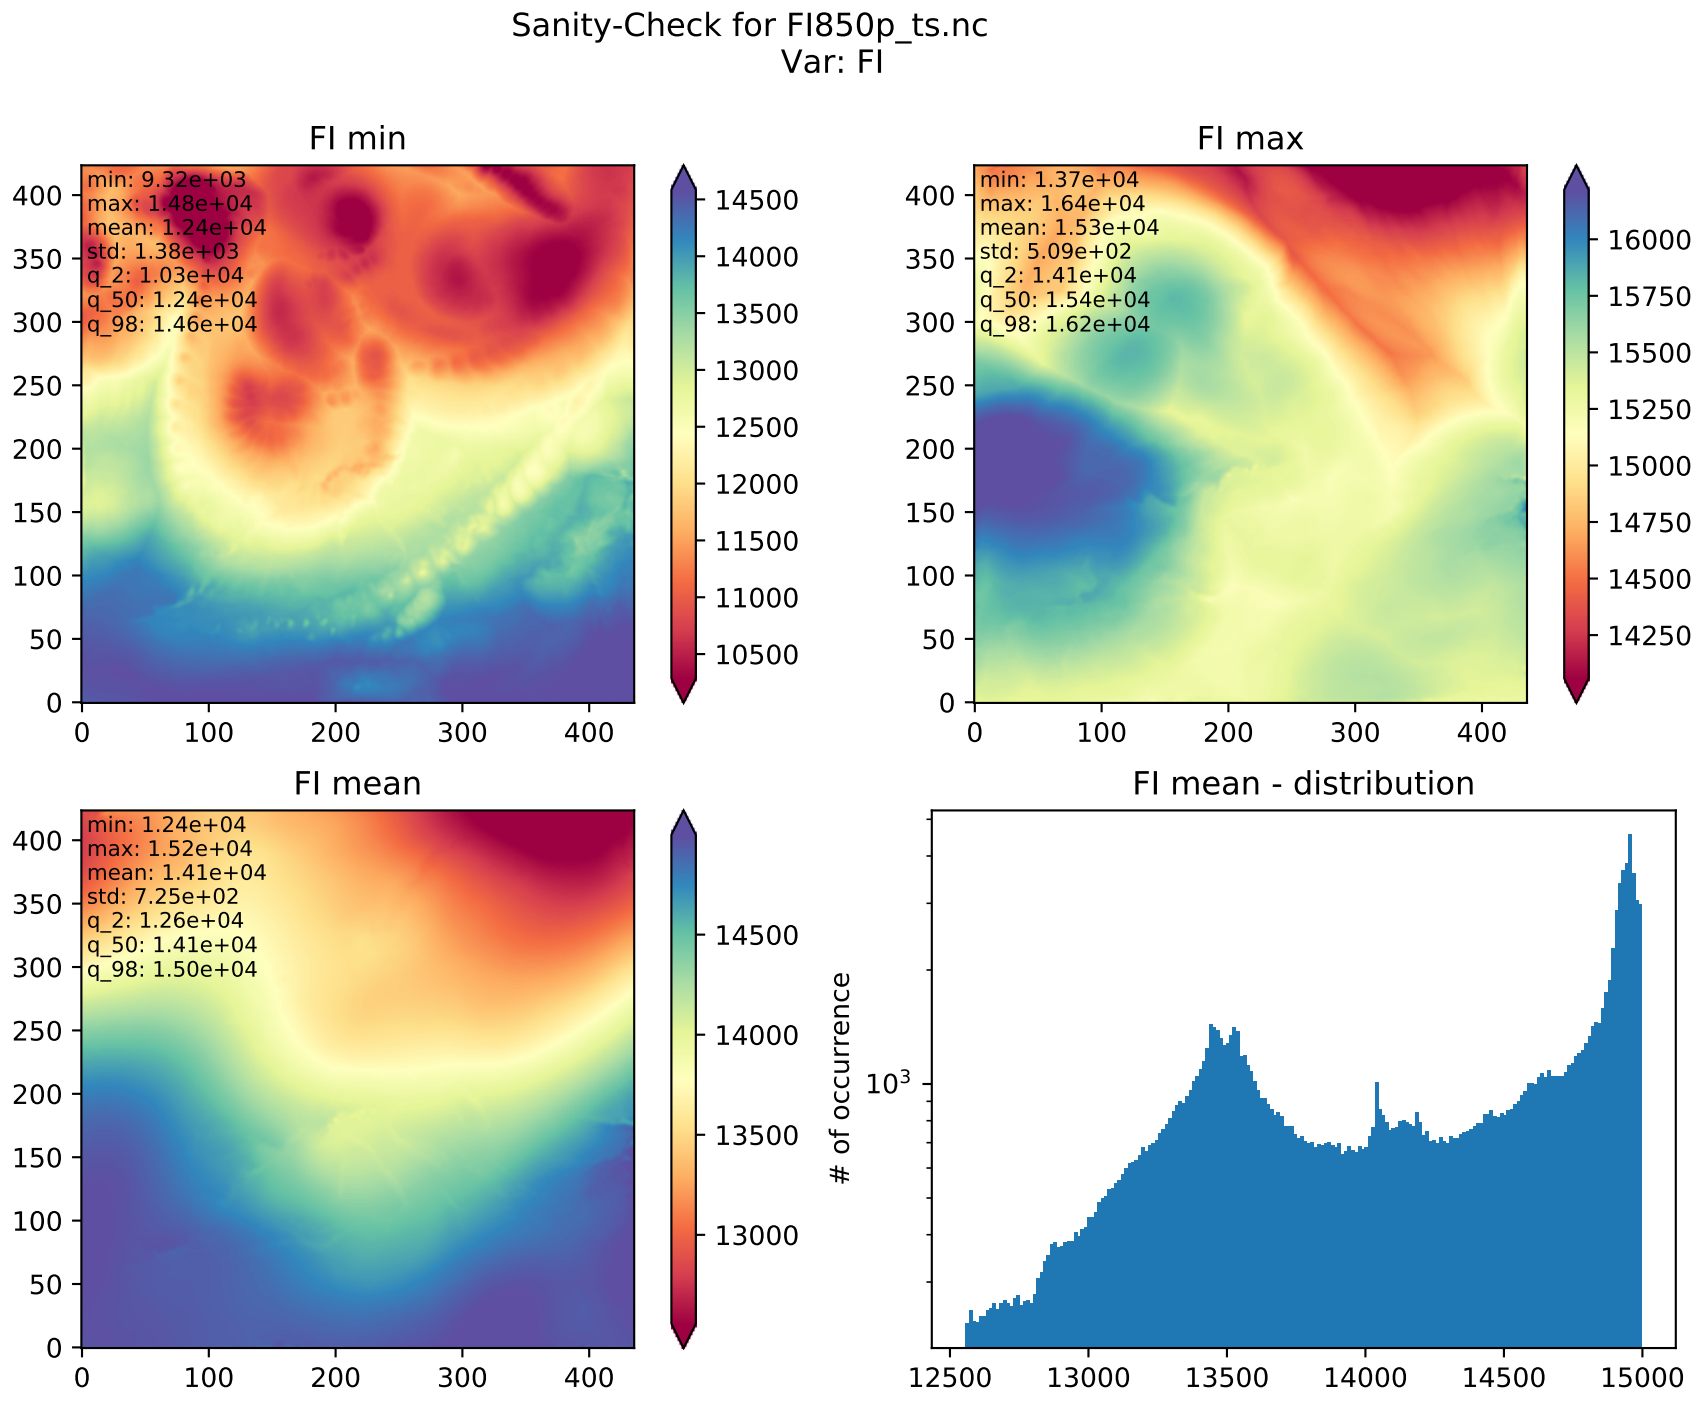
Sanity-Check for FI850p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 9.32e+03
max: 1.48e+04
mean: 1.24e+04
std: 1.38e+03
q_2: 1.03e+04
q_50: 1.24e+04
q_98: 1.46e+04
FI max
min: 1.37e+04
max: 1.64e+04
mean: 1.53e+04
std: 5.09e+02
q_2: 1.41e+04
q_50: 1.54e+04
q_98: 1.62e+04
FI mean
min: 1.24e+04
max: 1.52e+04
mean: 1.41e+04
std: 7.25e+02
q_2: 1.26e+04
q_50: 1.41e+04
q_98: 1.50e+04
FI mean - distribution
# of occurrence