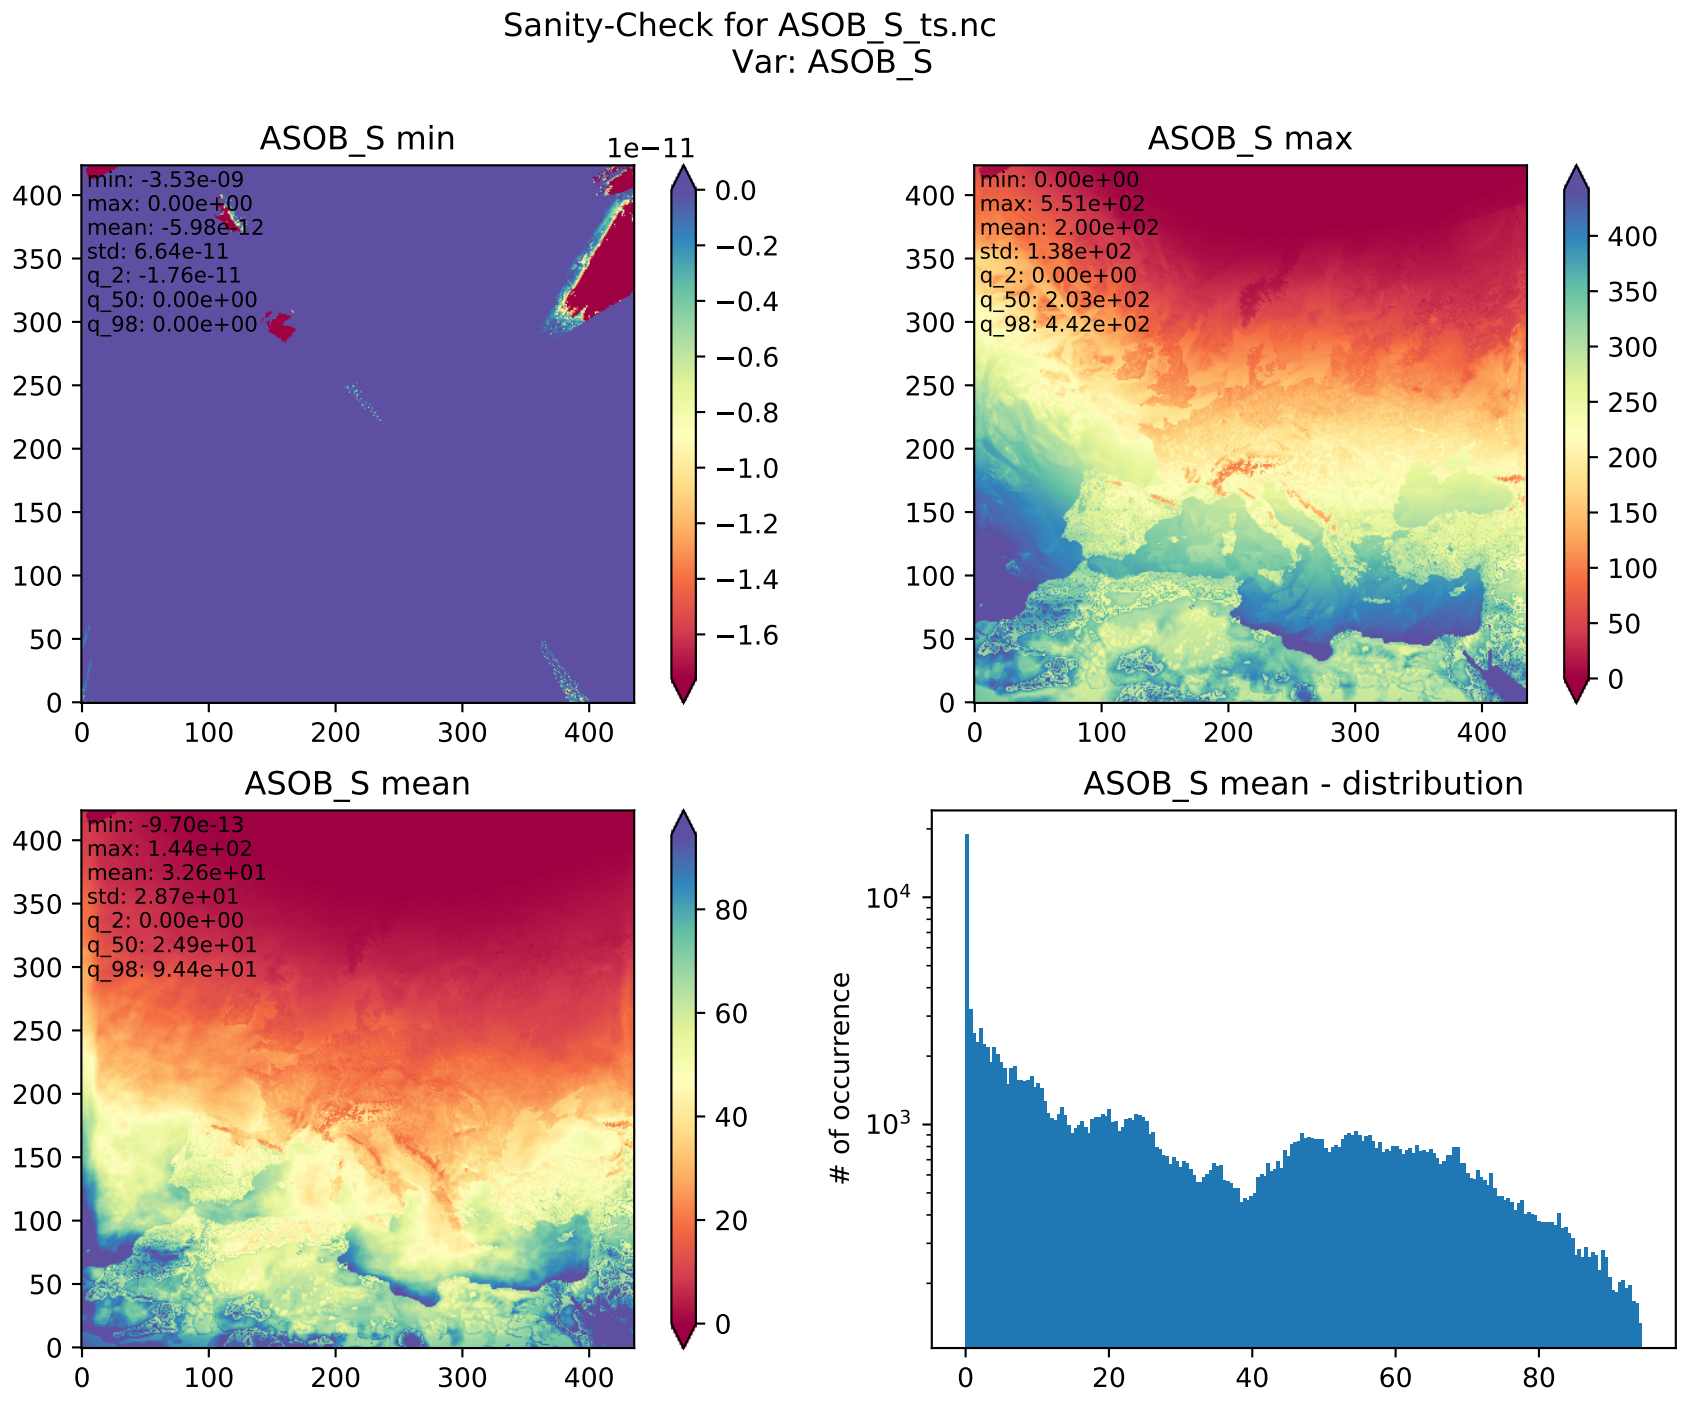
Sanity-Check for ASOB_S_ts.nc
Var: ASOB_S
ASOB_S min
min: -3.53e-09
max: 0.00e+00
mean: -5.98e-12
std: 6.64e-11
q_2: -1.76e-11
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−11
ASOB_S max
min: 0.00e+00
max: 5.51e+02
mean: 2.00e+02
std: 1.38e+02
q_2: 0.00e+00
q_50: 2.03e+02
q_98: 4.42e+02
ASOB_S mean
min: -9.70e-13
max: 1.44e+02
mean: 3.26e+01
std: 2.87e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 2.49e+01
q_98: 9.44e+01
ASOB_S mean - distribution
# of occurrence