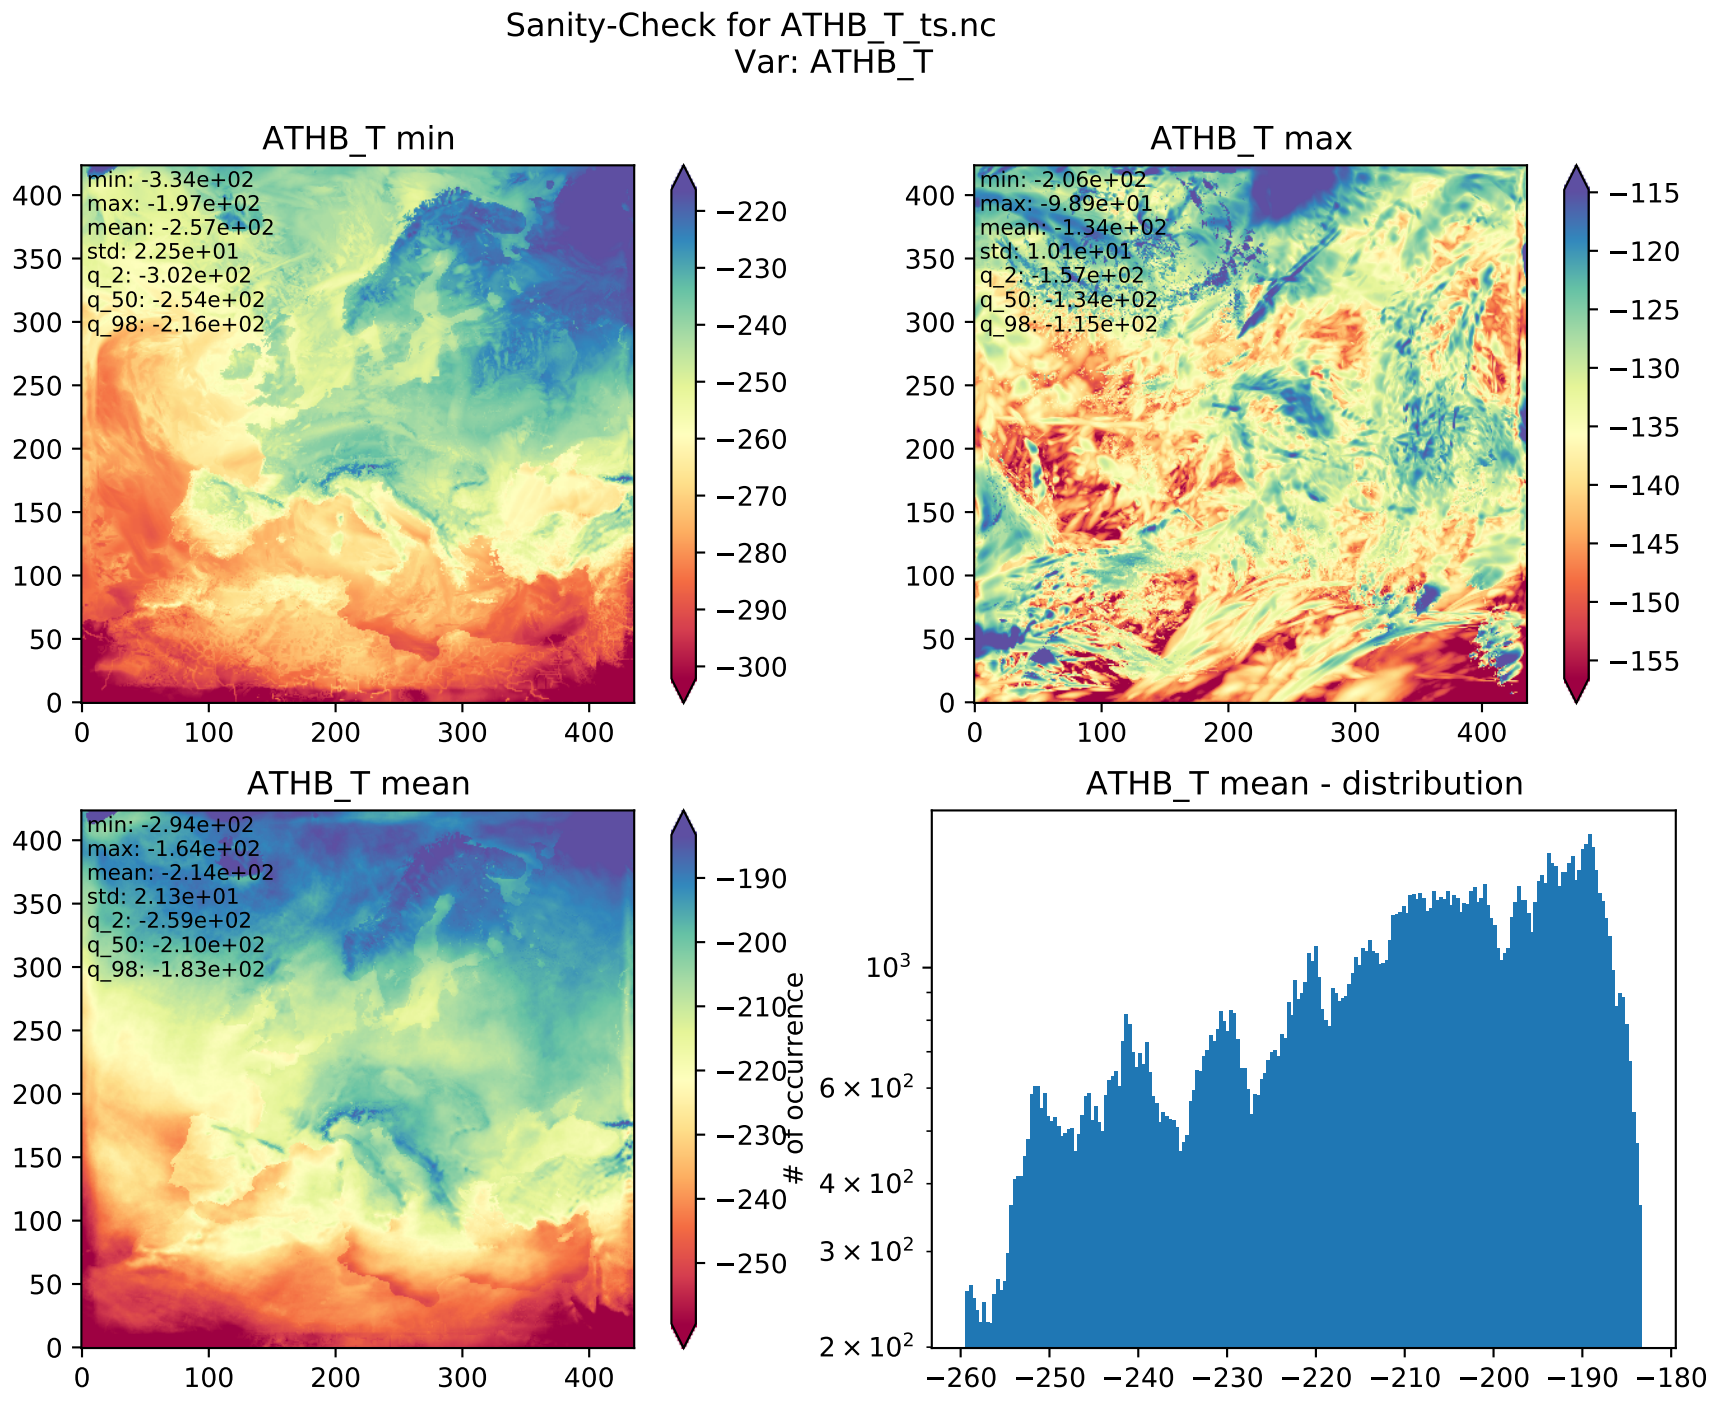
Sanity-Check for ATHB_T_ts.nc
Var: ATHB_T
ATHB_T min
min: -3.34e+02
max: -1.97e+02
mean: -2.57e+02
std: 2.25e+01
q_2: -3.02e+02
q_50: -2.54e+02
q_98: -2.16e+02
ATHB_T max
min: -2.06e+02
max: -9.89e+01
mean: -1.34e+02
std: 1.01e+01
q_2: -1.57e+02
q_50: -1.34e+02
q_98: -1.15e+02
ATHB_T mean
min: -2.94e+02
max: -1.64e+02
mean: -2.14e+02
std: 2.13e+01
q_2: -2.59e+02
q_50: -2.10e+02
q_98: -1.83e+02
ATHB_T mean - distribution
# of occurrence