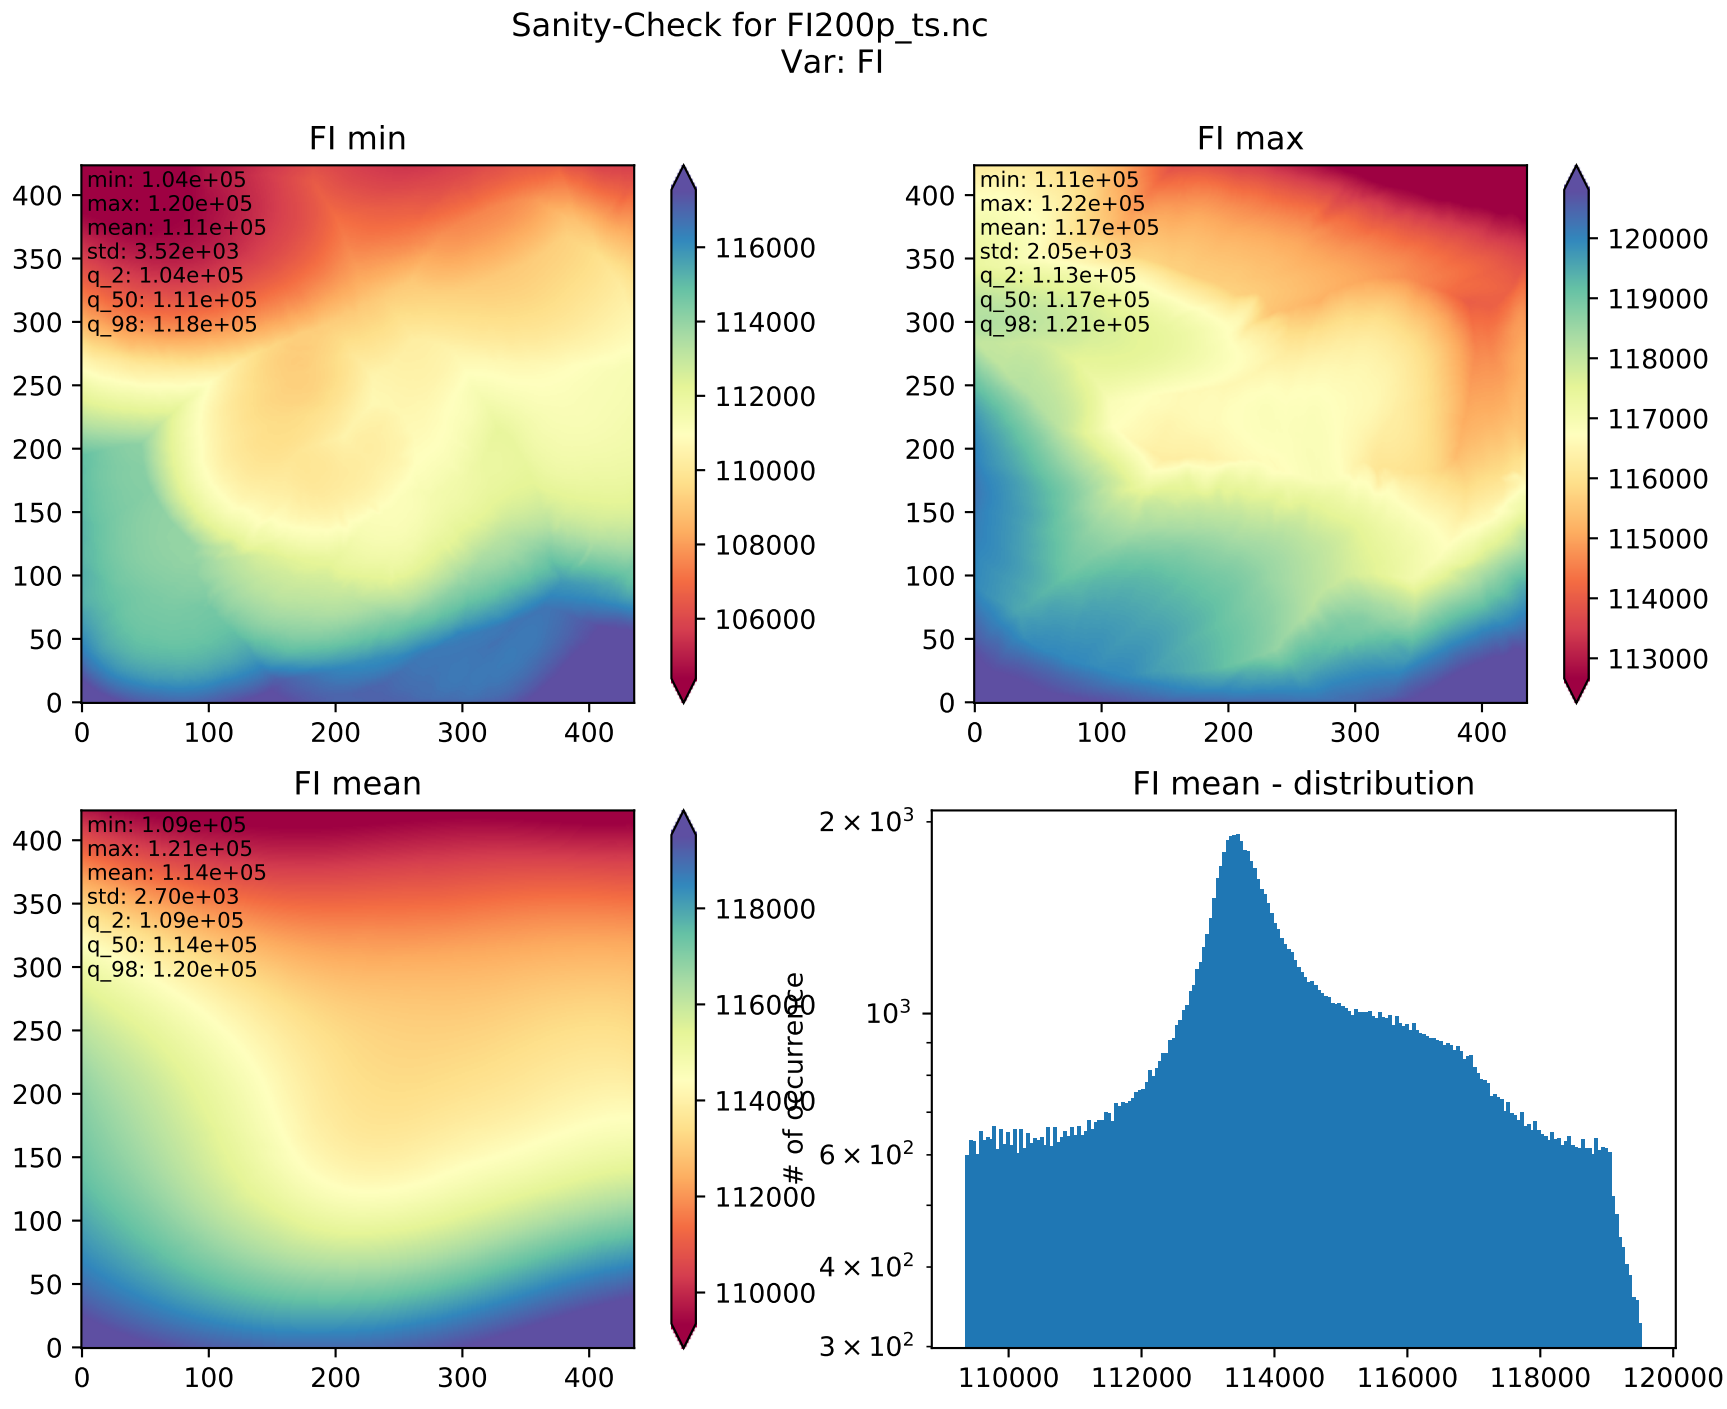
Sanity-Check for FI200p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 1.04e+05
max: 1.20e+05
mean: 1.11e+05
std: 3.52e+03
q_2: 1.04e+05
q_50: 1.11e+05
q_98: 1.18e+05
FI max
min: 1.11e+05
max: 1.22e+05
mean: 1.17e+05
std: 2.05e+03
q_2: 1.13e+05
q_50: 1.17e+05
q_98: 1.21e+05
FI mean
min: 1.09e+05
max: 1.21e+05
mean: 1.14e+05
std: 2.70e+03
q_2: 1.09e+05
q_50: 1.14e+05
q_98: 1.20e+05
FI mean - distribution
# of occurrence