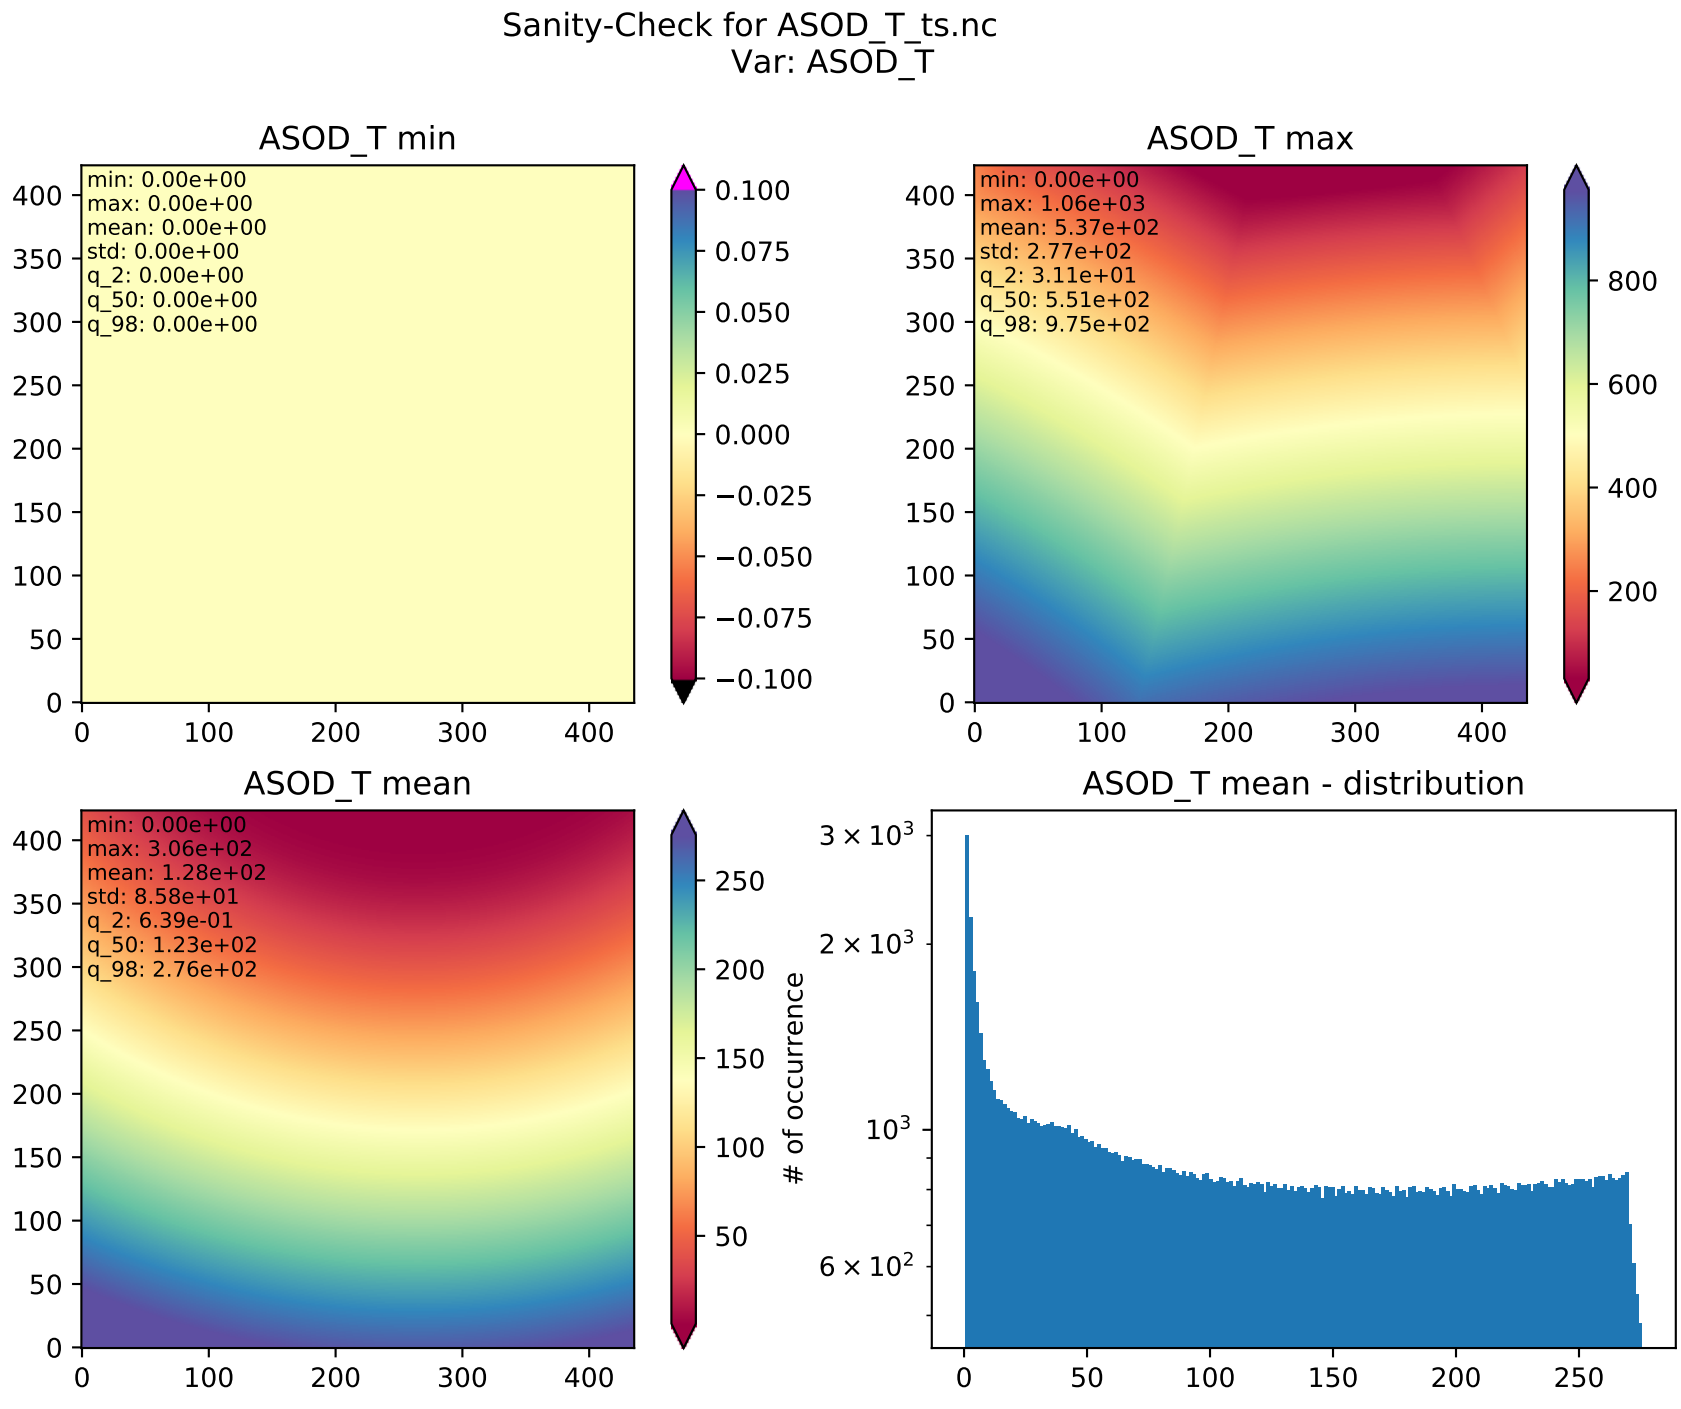
Sanity-Check for ASOD_T_ts.nc
Var: ASOD_T
ASOD_T min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASOD_T max
min: 0.00e+00
max: 1.06e+03
mean: 5.37e+02
std: 2.77e+02
q_2: 3.11e+01
q_50: 5.51e+02
q_98: 9.75e+02
ASOD_T mean
min: 0.00e+00
max: 3.06e+02
mean: 1.28e+02
std: 8.58e+01
q_2: 6.39e-01
q_50: 1.23e+02
q_98: 2.76e+02
ASOD_T mean - distribution
# of occurrence