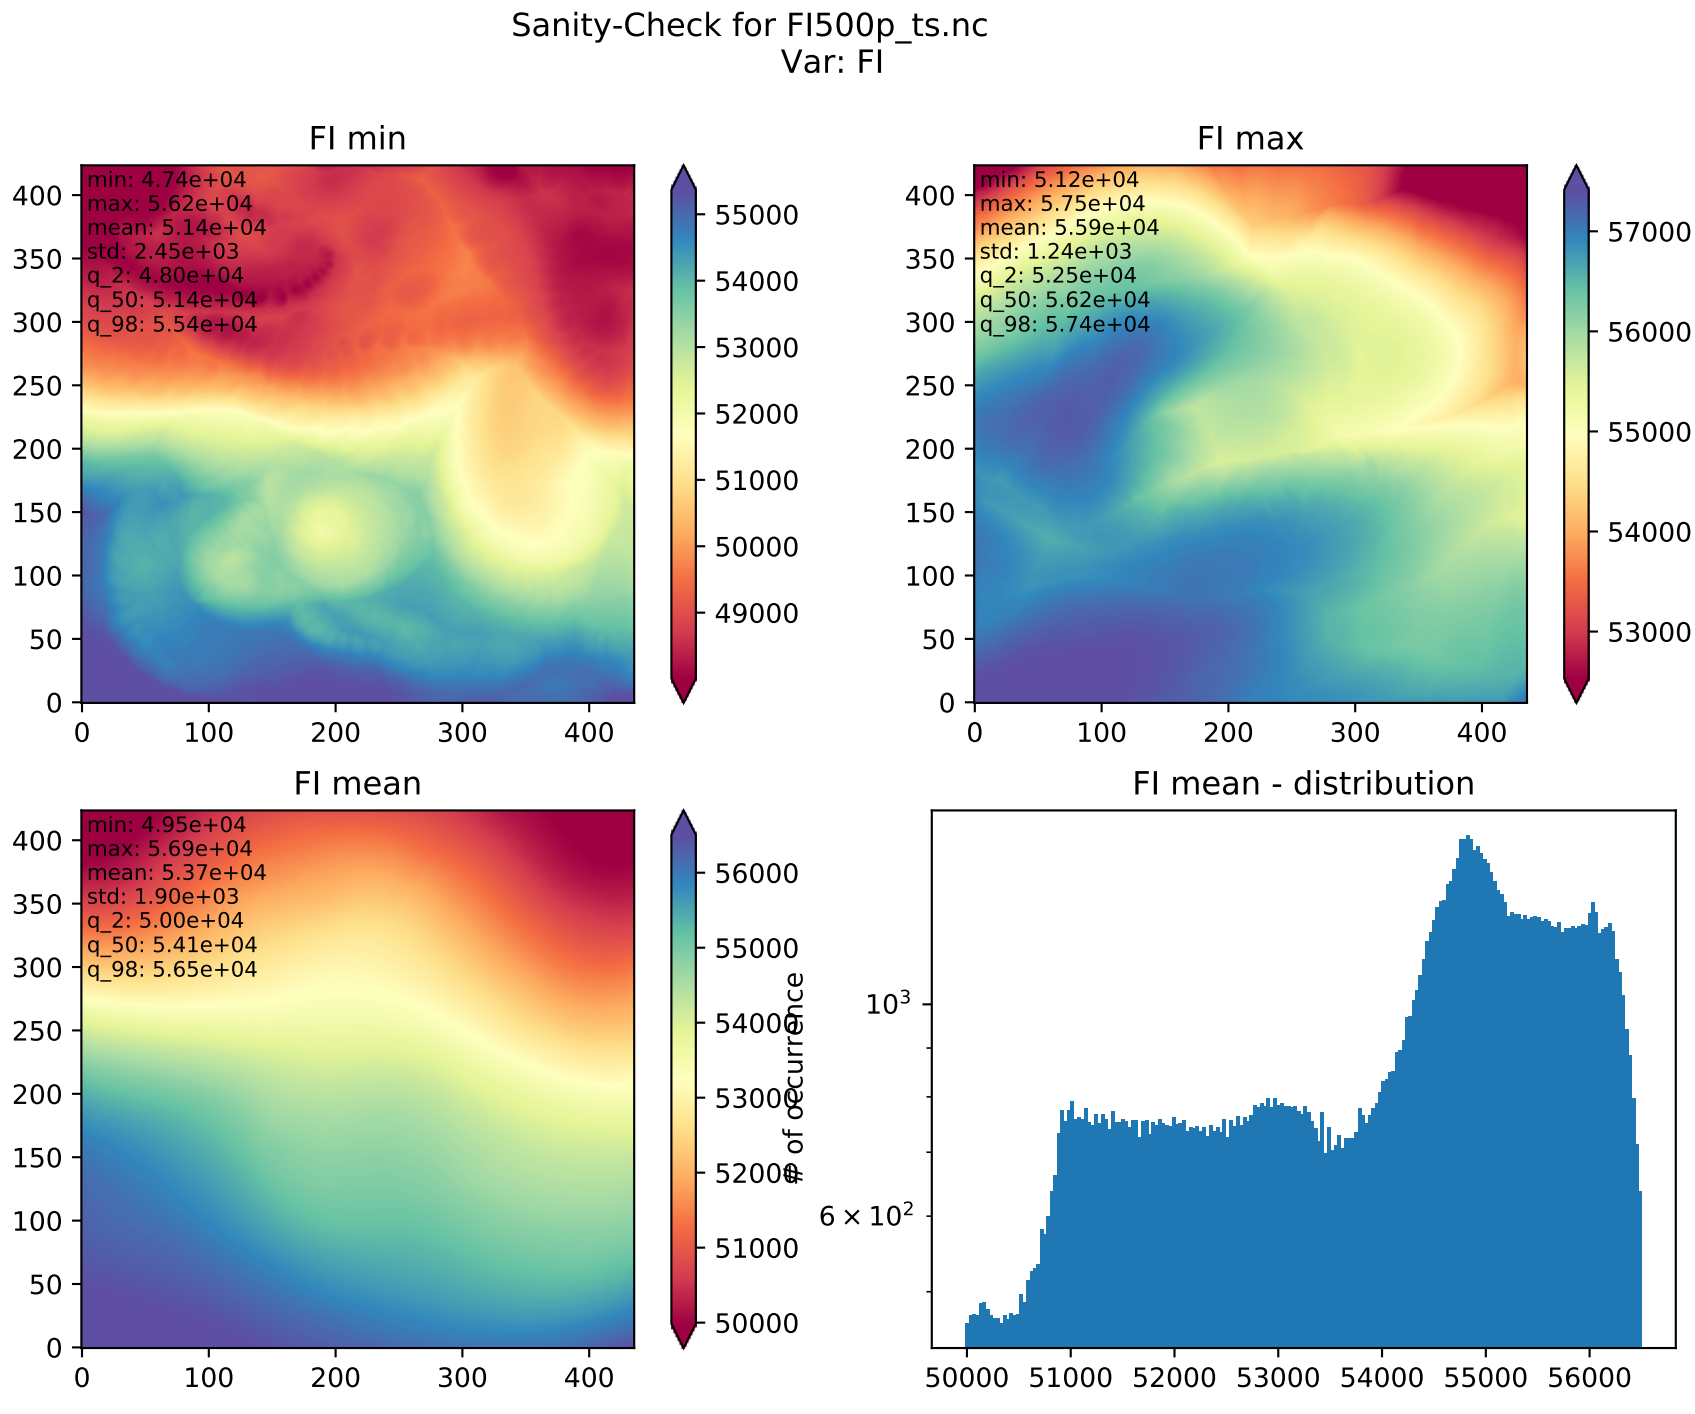
Sanity-Check for FI500p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 4.74e+04
max: 5.62e+04
mean: 5.14e+04
std: 2.45e+03
q_2: 4.80e+04
q_50: 5.14e+04
q_98: 5.54e+04
FI max
min: 5.12e+04
max: 5.75e+04
mean: 5.59e+04
std: 1.24e+03
q_2: 5.25e+04
q_50: 5.62e+04
q_98: 5.74e+04
FI mean
min: 4.95e+04
max: 5.69e+04
mean: 5.37e+04
std: 1.90e+03
q_2: 5.00e+04
q_50: 5.41e+04
q_98: 5.65e+04
FI mean - distribution
# of occurrence