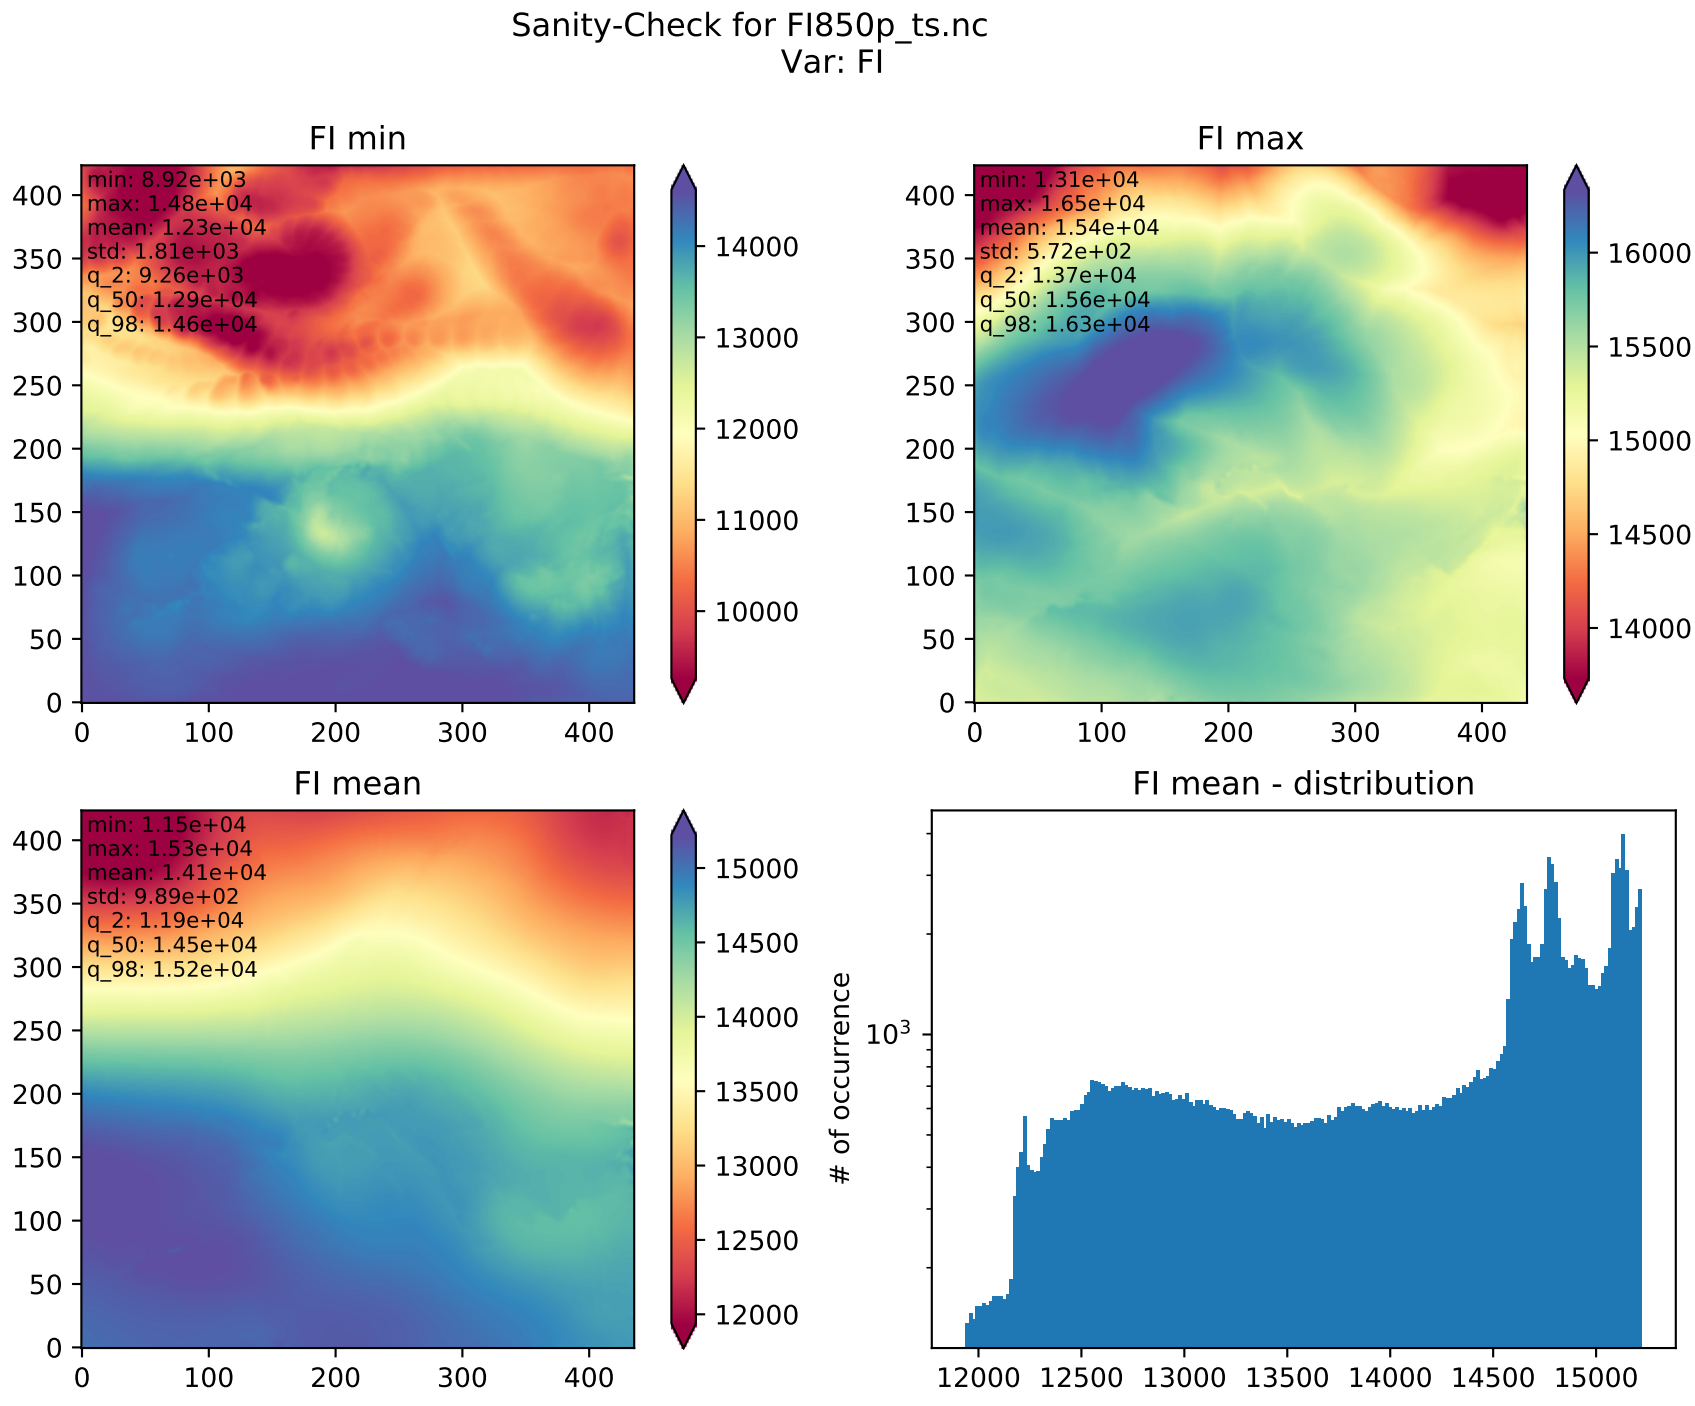
Sanity-Check for FI850p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 8.92e+03
max: 1.48e+04
mean: 1.23e+04
std: 1.81e+03
q_2: 9.26e+03
q_50: 1.29e+04
q_98: 1.46e+04
FI max
min: 1.31e+04
max: 1.65e+04
mean: 1.54e+04
std: 5.72e+02
q_2: 1.37e+04
q_50: 1.56e+04
q_98: 1.63e+04
FI mean
min: 1.15e+04
max: 1.53e+04
mean: 1.41e+04
std: 9.89e+02
q_2: 1.19e+04
q_50: 1.45e+04
q_98: 1.52e+04
FI mean - distribution
# of occurrence
10^3