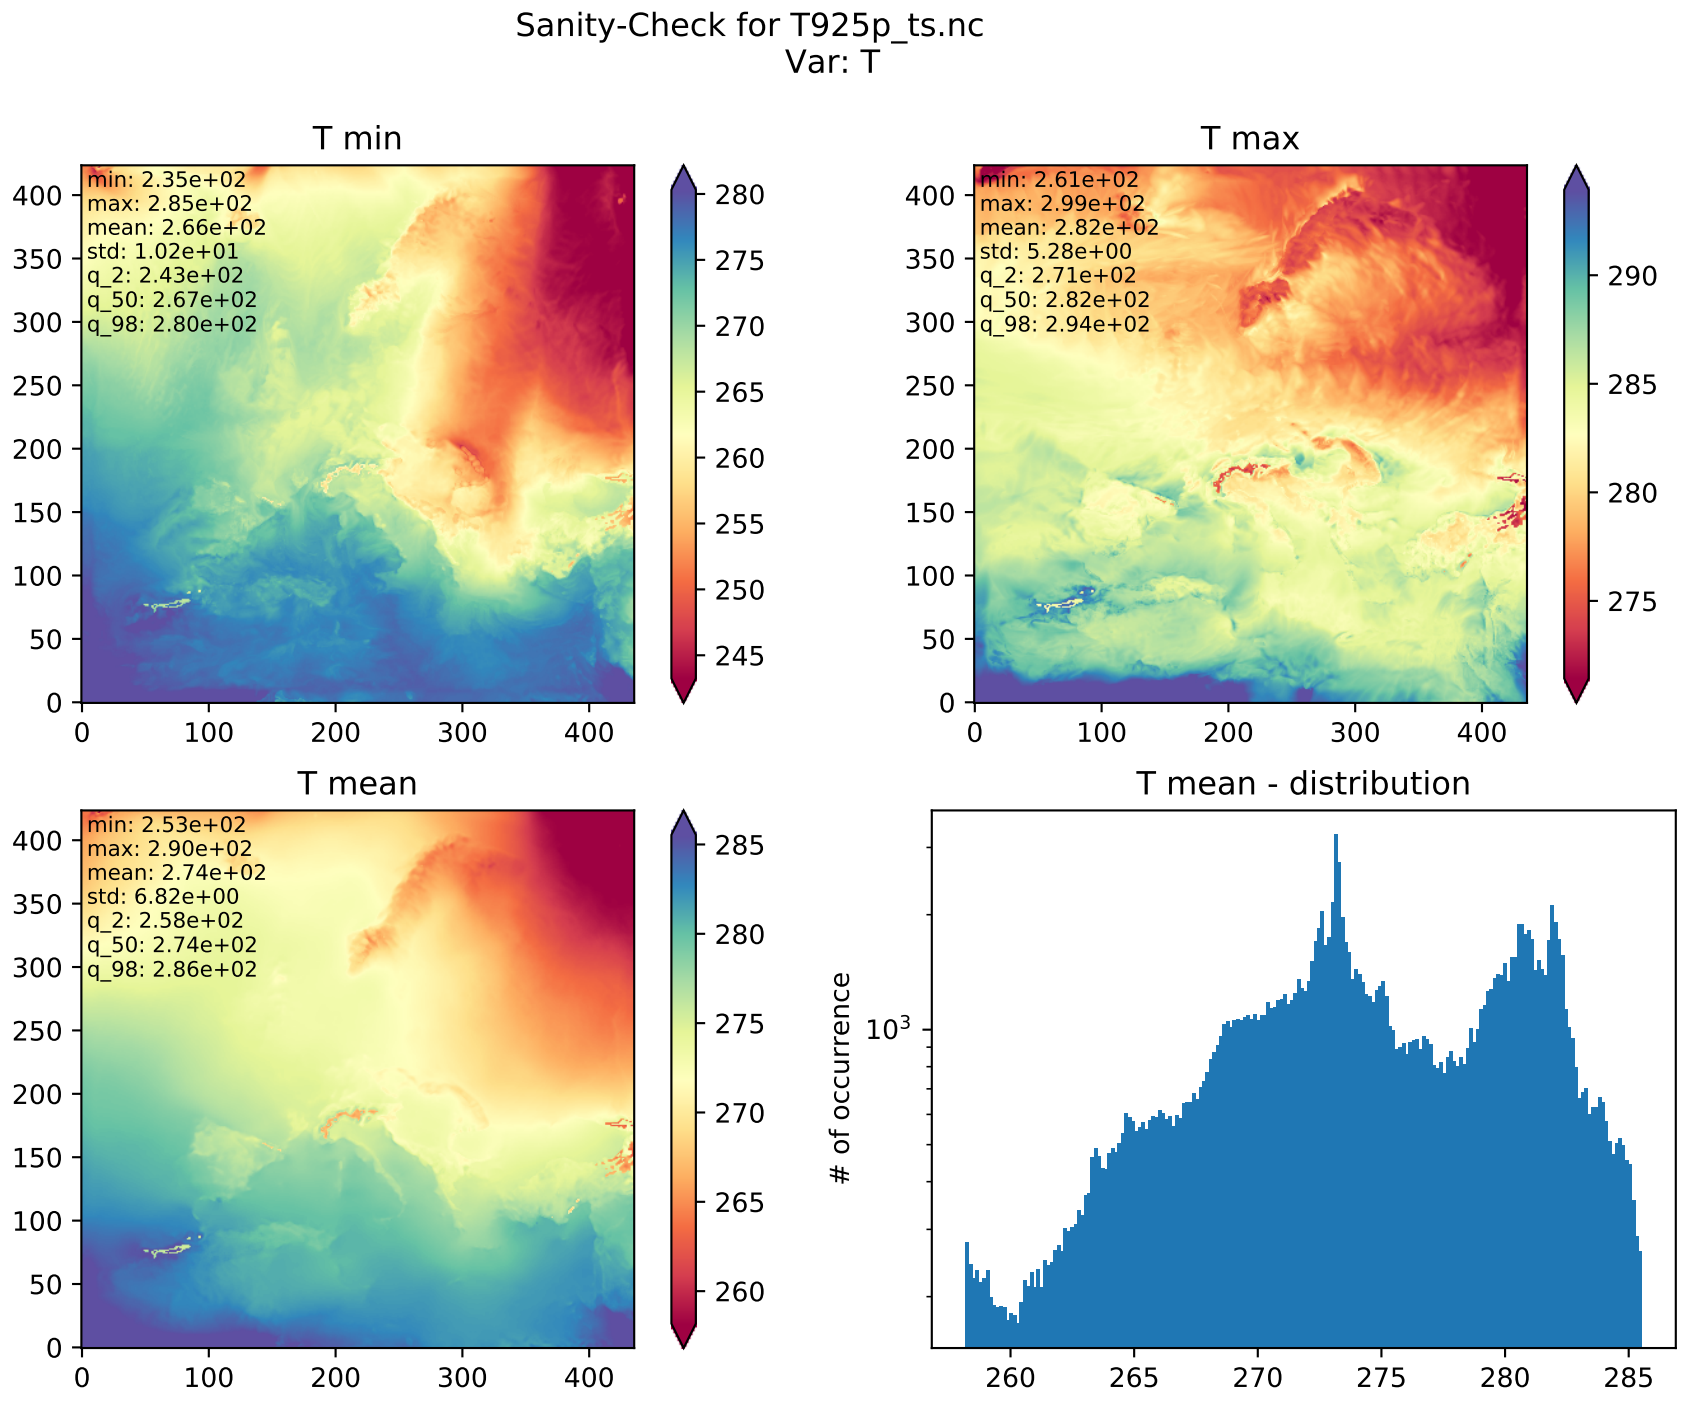
Sanity-Check for T925p_ts.nc
Var: T
T min
min: 2.35e+02
max: 2.85e+02
mean: 2.66e+02
std: 1.02e+01
q_2: 2.43e+02
q_50: 2.67e+02
q_98: 2.80e+02
T max
min: 2.61e+02
max: 2.99e+02
mean: 2.82e+02
std: 5.28e+00
q_2: 2.71e+02
q_50: 2.82e+02
q_98: 2.94e+02
T mean
min: 2.53e+02
max: 2.90e+02
mean: 2.74e+02
std: 6.82e+00
q_2: 2.58e+02
q_50: 2.74e+02
q_98: 2.86e+02
T mean - distribution
# of occurrence
10^3