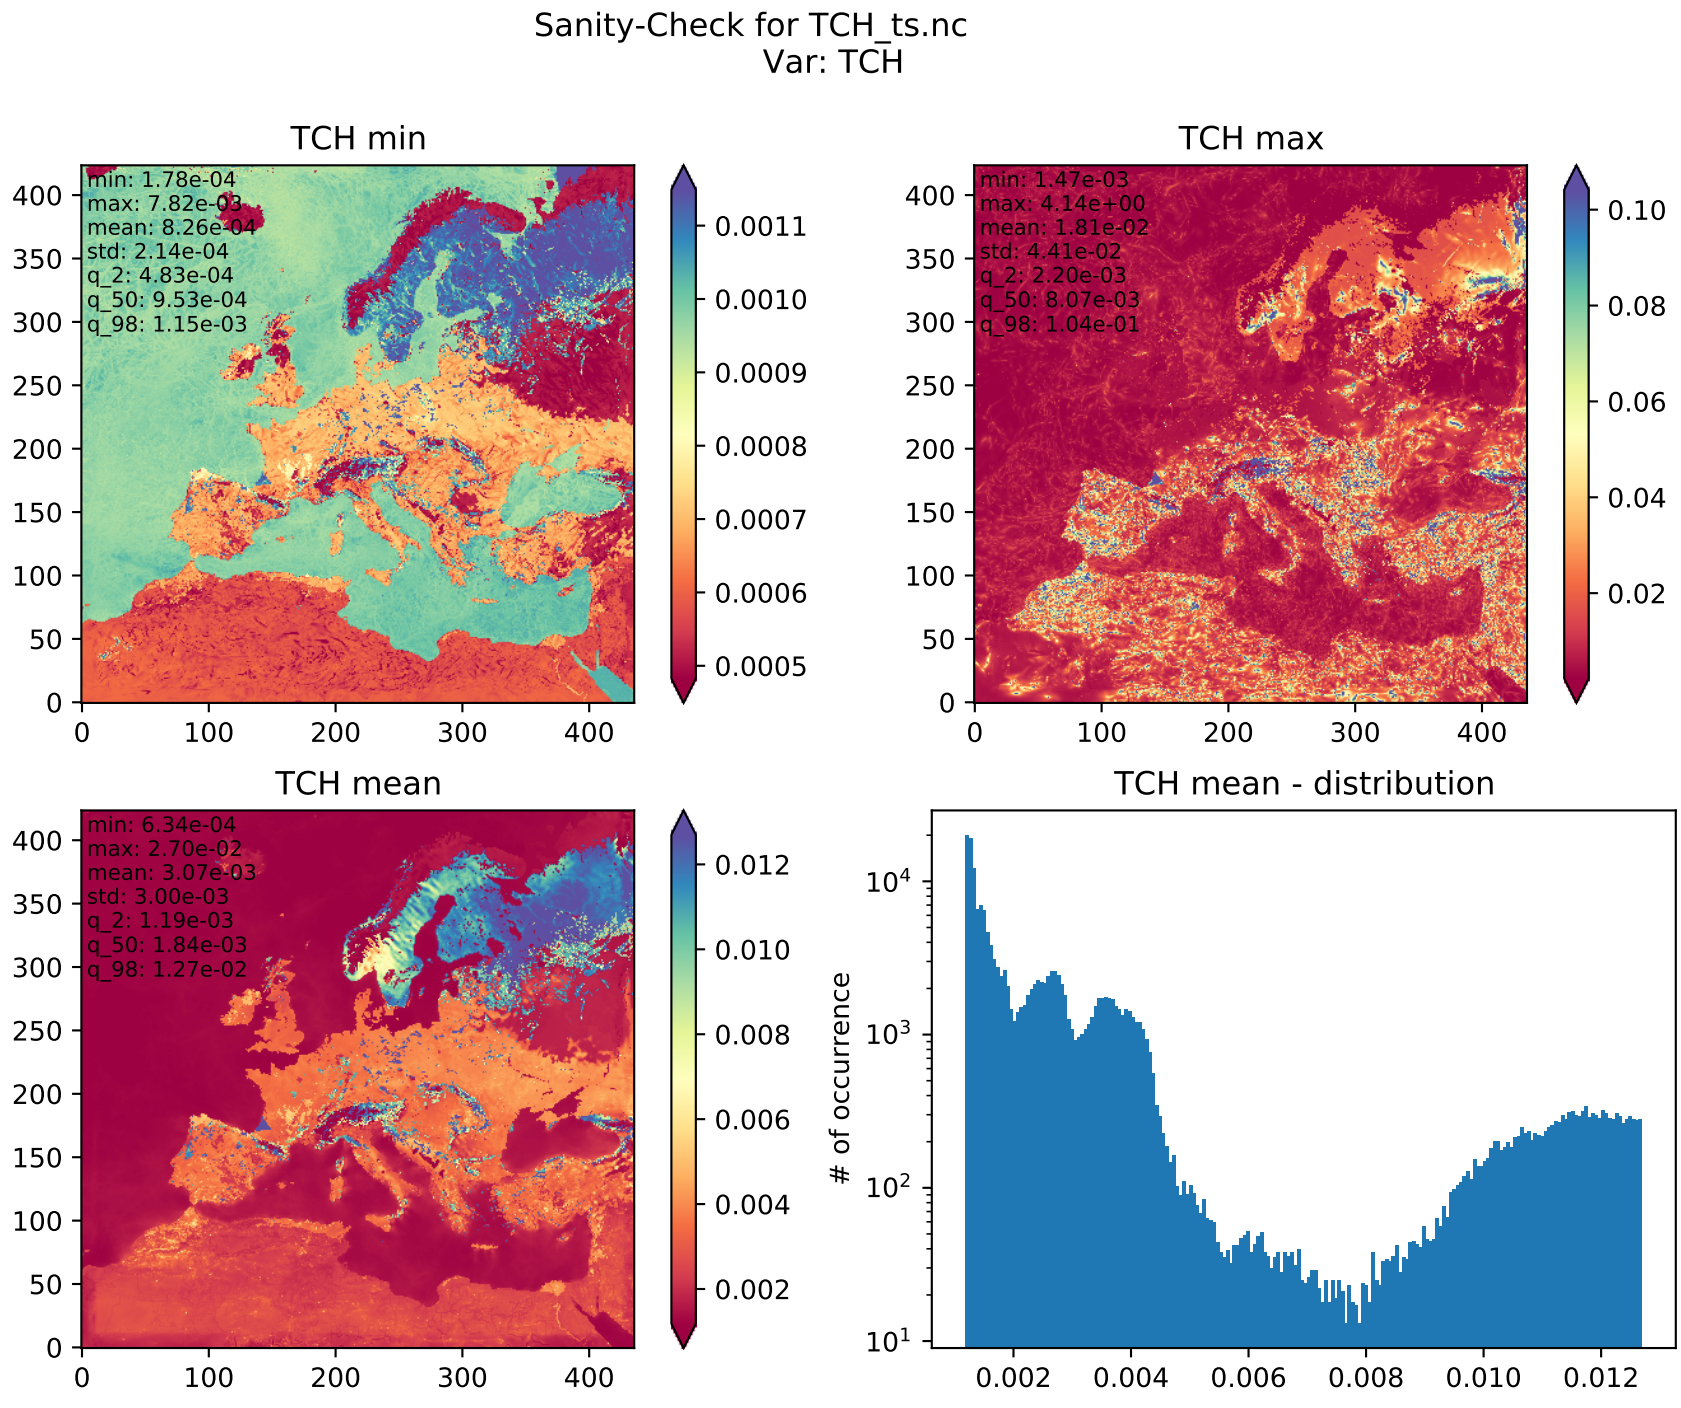
Sanity-Check for TCH_ts.nc
Var: TCH
TCH min
min: 1.78e-04
max: 7.82e-03
mean: 8.26e-04
std: 2.14e-04
q_2: 4.83e-04
q_50: 9.53e-04
q_98: 1.15e-03
TCH max
min: 1.47e-03
max: 4.14e+00
mean: 1.81e-02
std: 4.41e-02
q_2: 2.20e-03
q_50: 8.07e-03
q_98: 1.04e-01
TCH mean
min: 6.34e-04
max: 2.70e-02
mean: 3.07e-03
std: 3.00e-03
q_2: 1.19e-03
q_50: 1.84e-03
q_98: 1.27e-02
TCH mean - distribution
# of occurrence