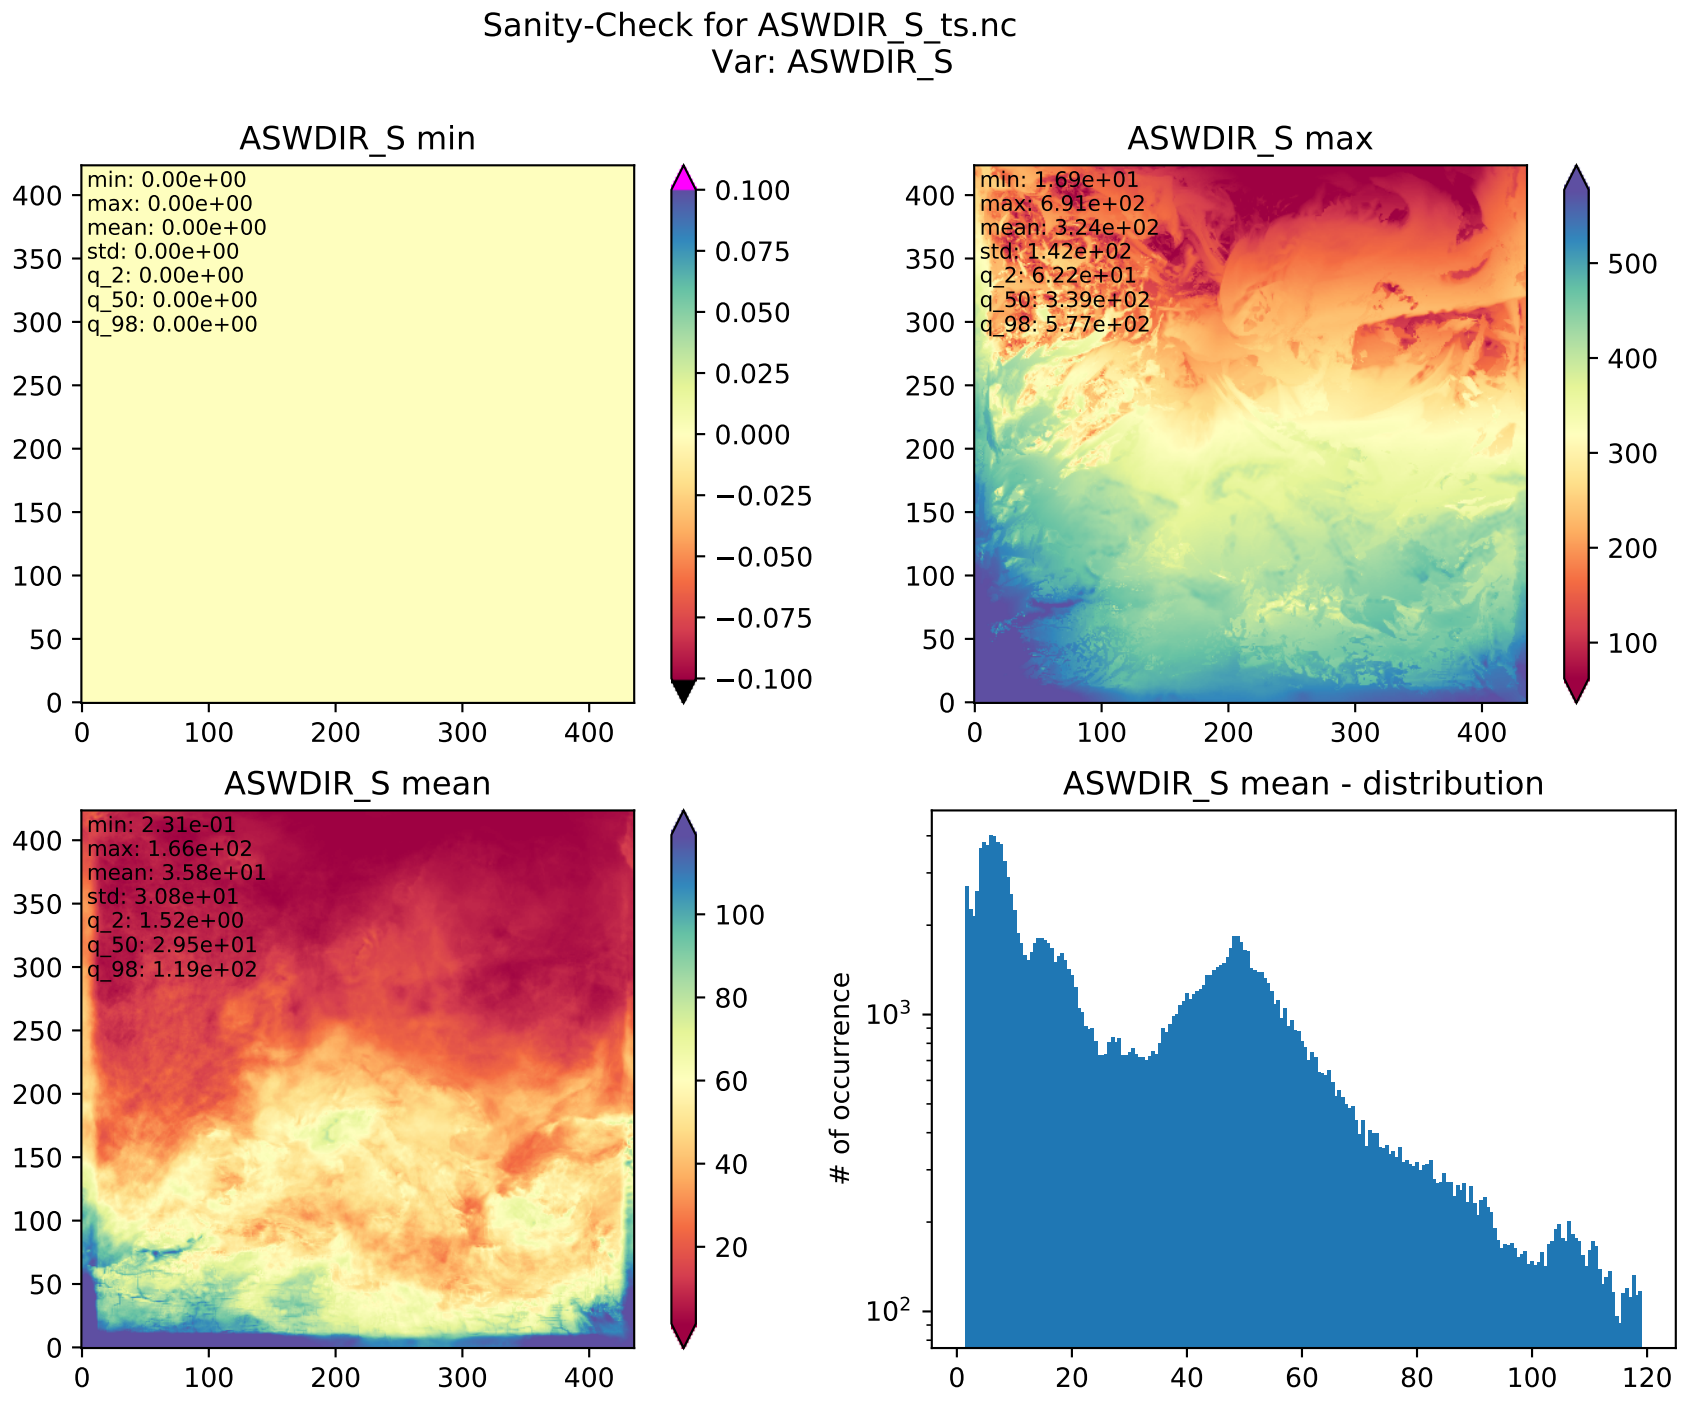
Sanity-Check for ASWDIR_S_ts.nc
Var: ASWDIR_S
ASWDIR_S min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASWDIR_S max
min: 1.69e+01
max: 6.91e+02
mean: 3.24e+02
std: 1.42e+02
q_2: 6.22e+01
q_50: 3.39e+02
q_98: 5.77e+02
ASWDIR_S mean
min: 2.31e-01
max: 1.66e+02
mean: 3.58e+01
std: 3.08e+01
q_2: 1.52e+00
q_50: 2.95e+01
q_98: 1.19e+02
ASWDIR_S mean - distribution
# of occurrence