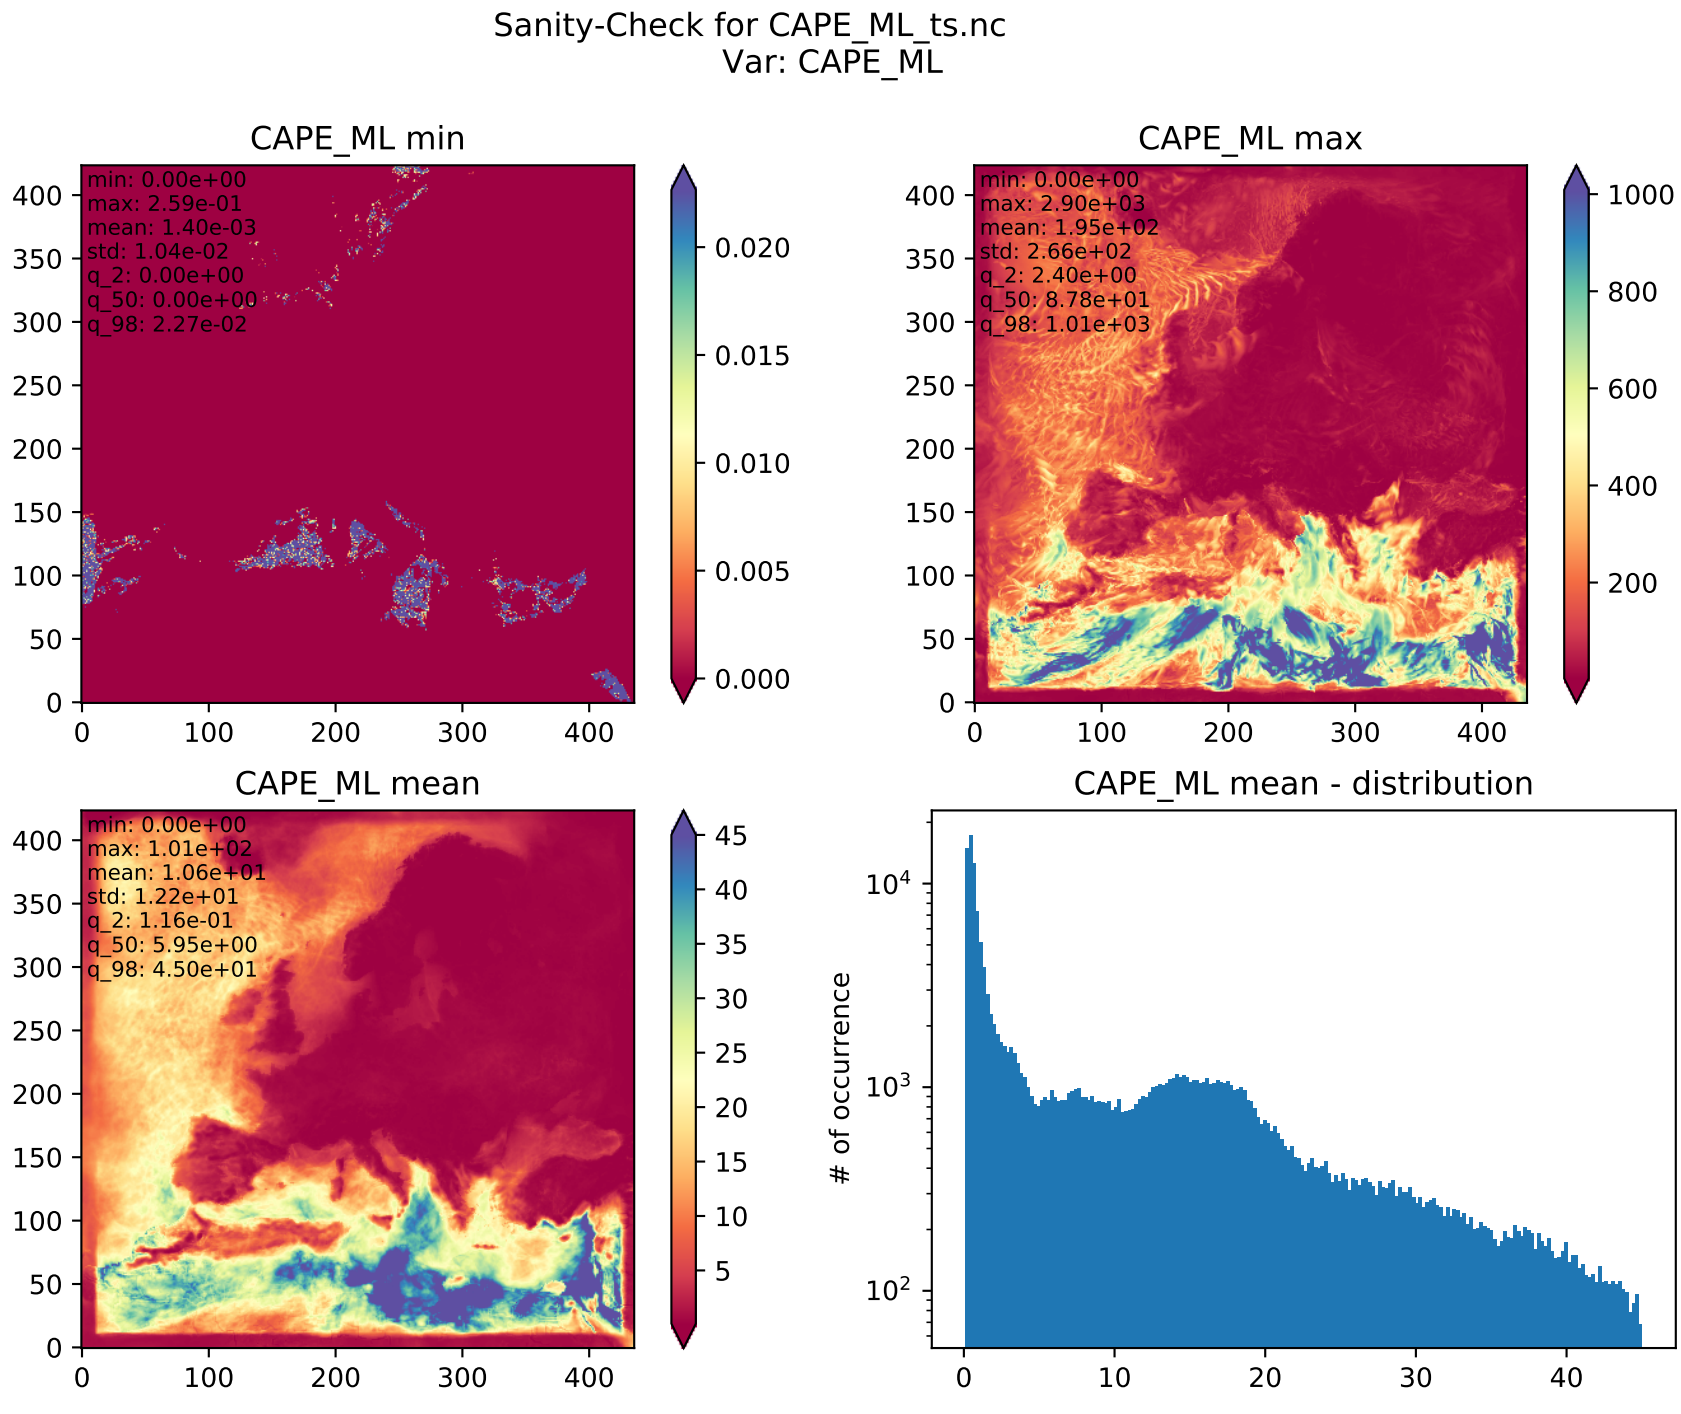
Sanity-Check for CAPE_ML_ts.nc
Var: CAPE_ML
CAPE_ML min
min: 0.00e+00
max: 2.59e-01
mean: 1.40e-03
std: 1.04e-02
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 2.27e-02
CAPE_ML max
min: 0.00e+00
max: 2.90e+03
mean: 1.95e+02
std: 2.66e+02
q_2: 2.40e+00
q_50: 8.78e+01
q_98: 1.01e+03
CAPE_ML mean
min: 0.00e+00
max: 1.01e+02
mean: 1.06e+01
std: 1.22e+01
q_2: 1.16e-01
q_50: 5.95e+00
q_98: 4.50e+01
CAPE_ML mean - distribution
# of occurrence