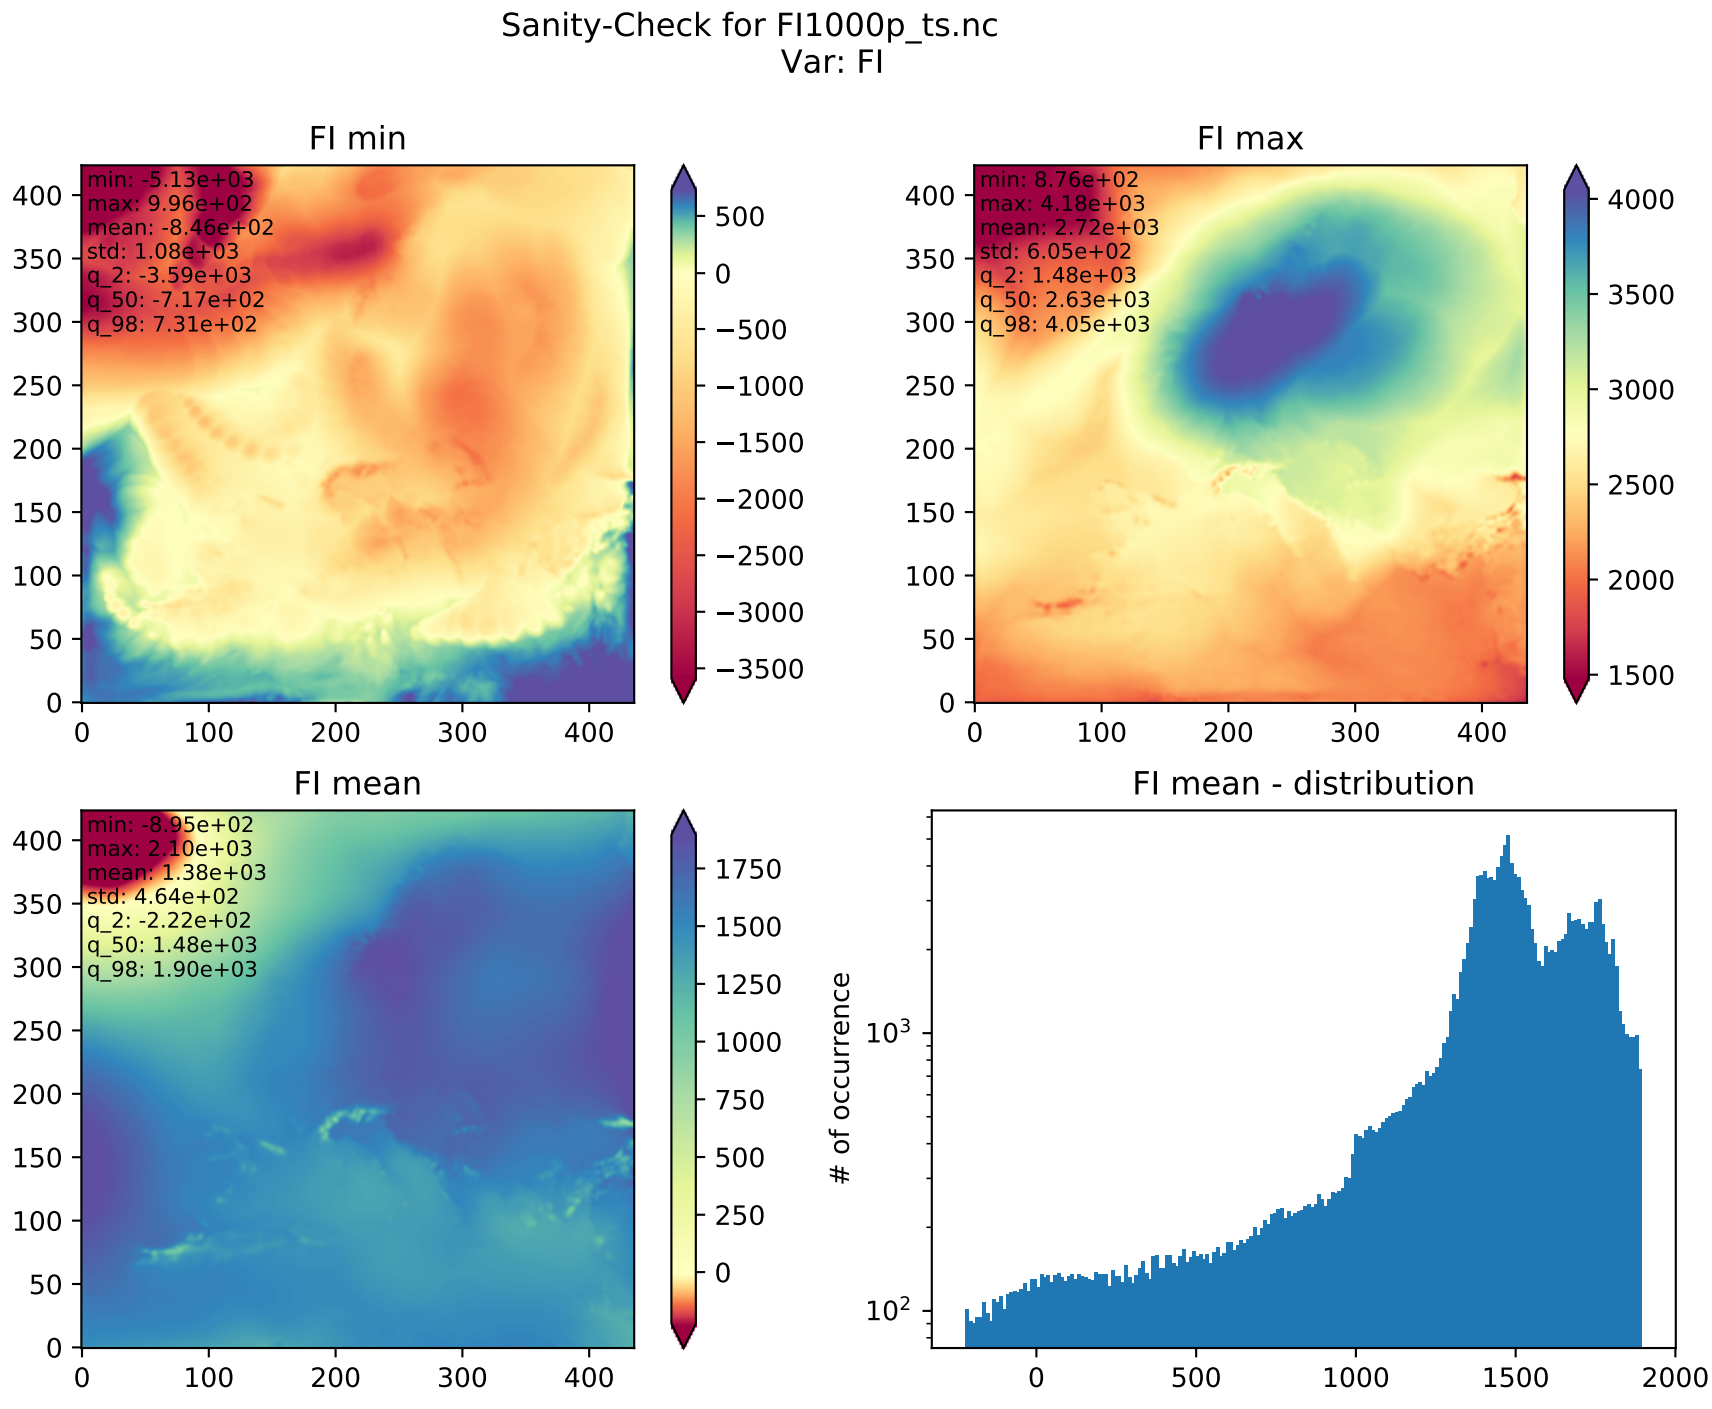
Sanity-Check for FI1000p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: -5.13e+03
max: 9.96e+02
mean: -8.46e+02
std: 1.08e+03
q_2: -3.59e+03
q_50: -7.17e+02
q_98: 7.31e+02
FI max
min: 8.76e+02
max: 4.18e+03
mean: 2.72e+03
std: 6.05e+02
q_2: 1.48e+03
q_50: 2.63e+03
q_98: 4.05e+03
FI mean
min: -8.95e+02
max: 2.10e+03
mean: 1.38e+03
std: 4.64e+02
q_2: -2.22e+02
q_50: 1.48e+03
q_98: 1.90e+03
FI mean - distribution
# of occurrence