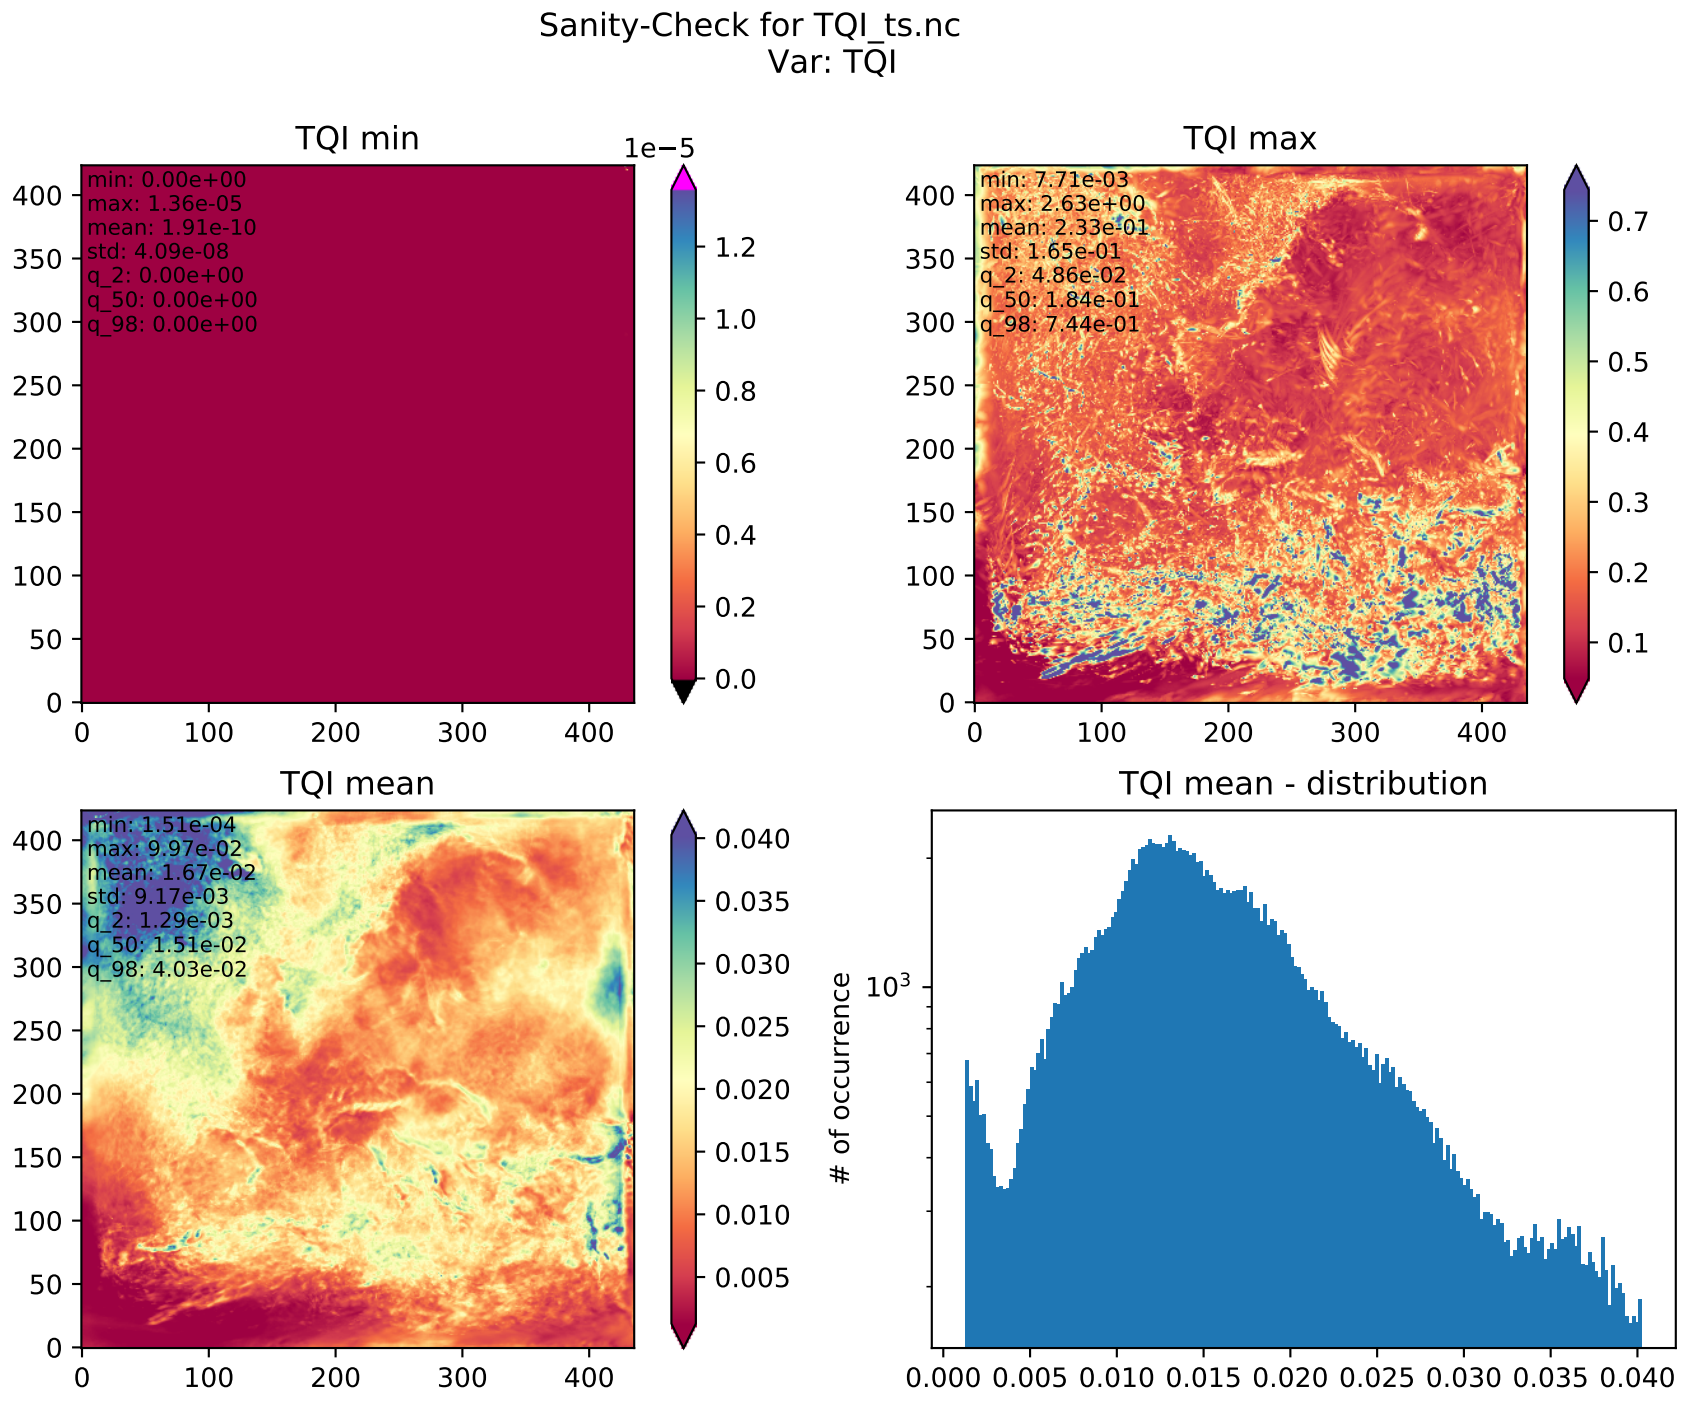
Sanity-Check for TQI_ts.nc
Var: TQI
TQI min
min: 0.00e+00
max: 1.36e-05
mean: 1.91e-10
std: 4.09e-08
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−5
TQI max
min: 7.71e-03
max: 2.63e+00
mean: 2.33e-01
std: 1.65e-01
q_2: 4.86e-02
q_50: 1.84e-01
q_98: 7.44e-01
TQI mean
min: 1.51e-04
max: 9.97e-02
mean: 1.67e-02
std: 9.17e-03
q_2: 1.29e-03
q_50: 1.51e-02
q_98: 4.03e-02
TQI mean - distribution
# of occurrence
10^3