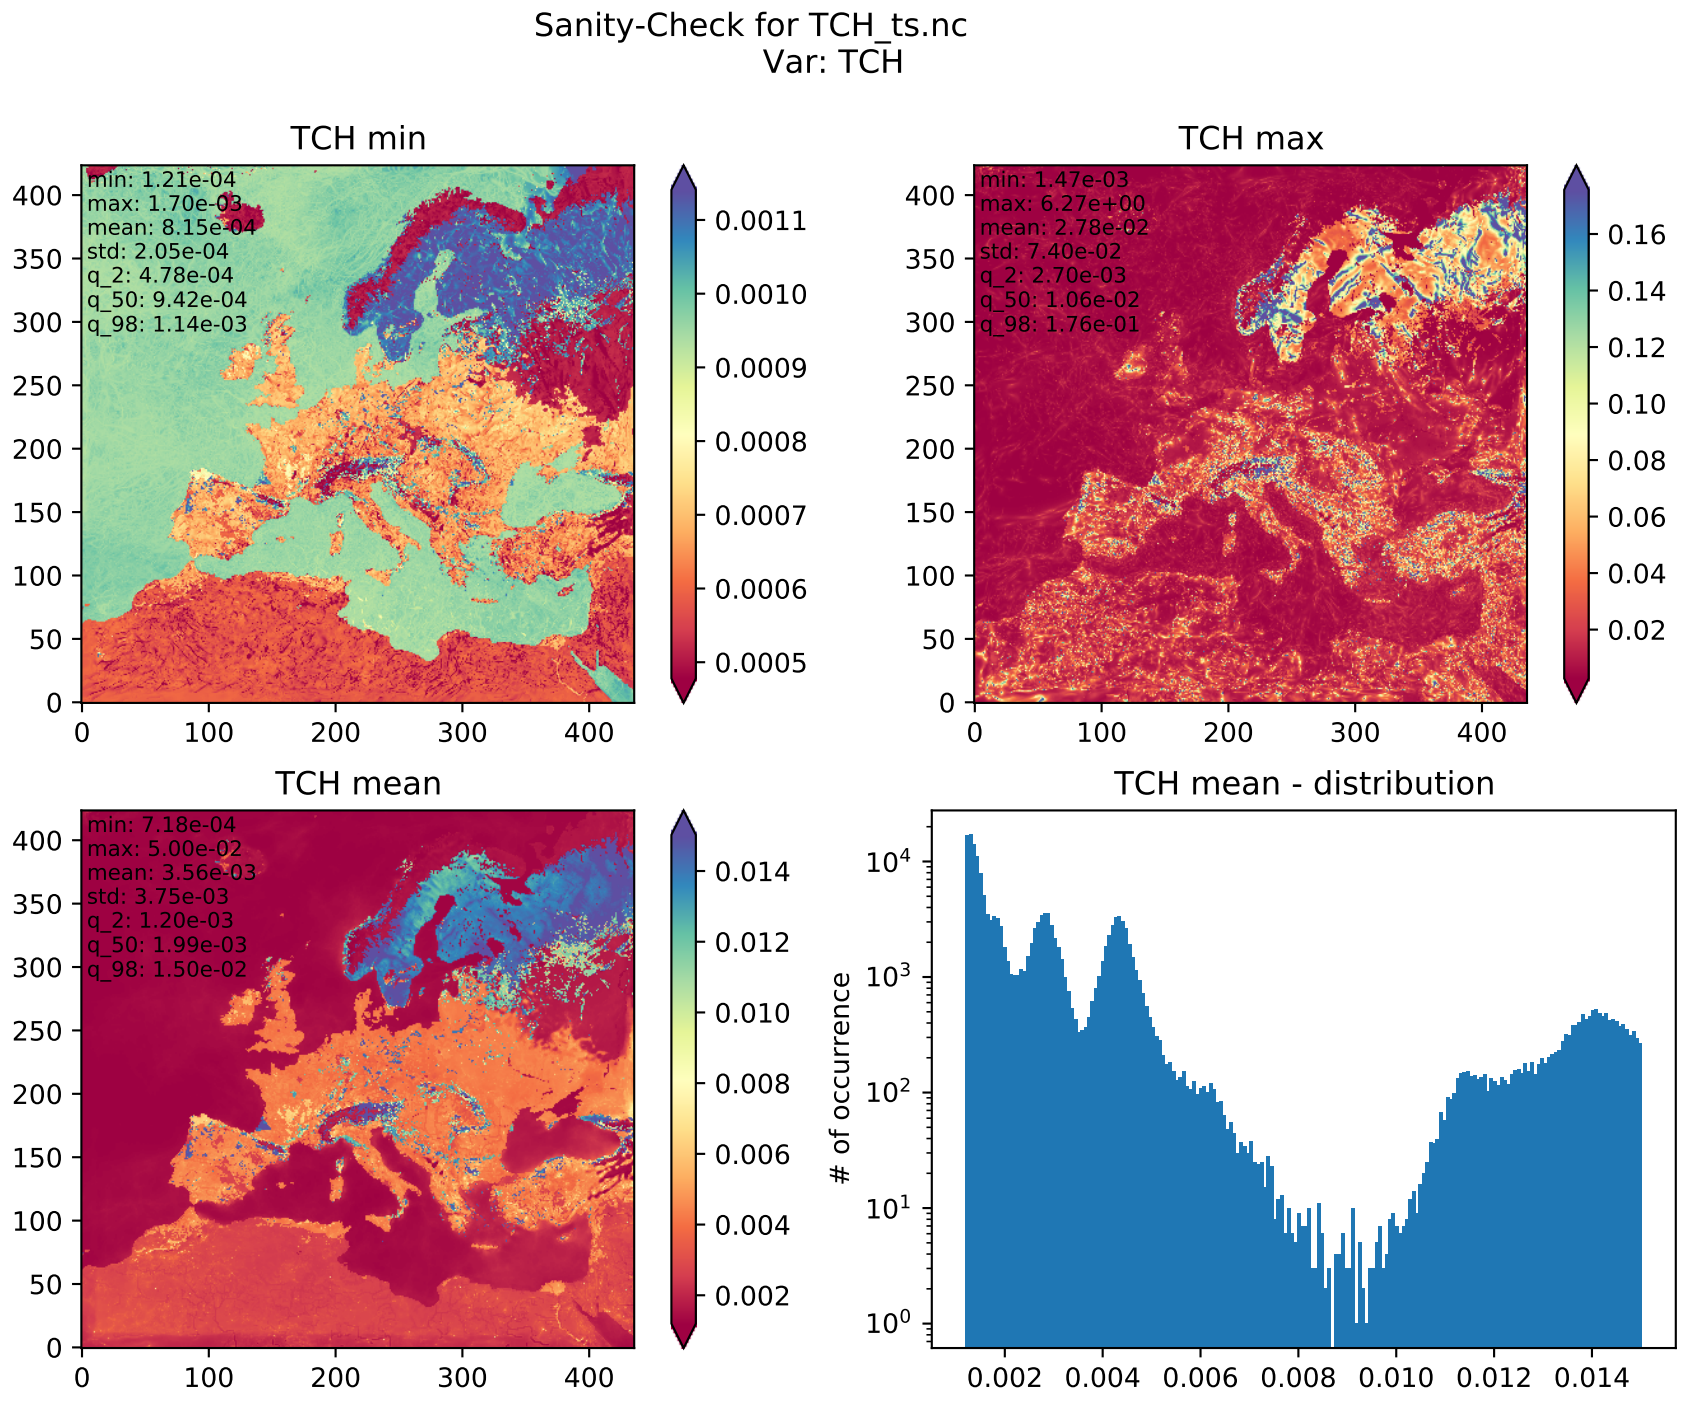
Sanity-Check for TCH_ts.nc
Var: TCH
TCH min
min: 1.21e-04
max: 1.70e-03
mean: 8.15e-04
std: 2.05e-04
q_2: 4.78e-04
q_50: 9.42e-04
q_98: 1.14e-03
TCH max
min: 1.47e-03
max: 6.27e+00
mean: 2.78e-02
std: 7.40e-02
q_2: 2.70e-03
q_50: 1.06e-02
q_98: 1.76e-01
TCH mean
min: 7.18e-04
max: 5.00e-02
mean: 3.56e-03
std: 3.75e-03
q_2: 1.20e-03
q_50: 1.99e-03
q_98: 1.50e-02
TCH mean - distribution
# of occurrence