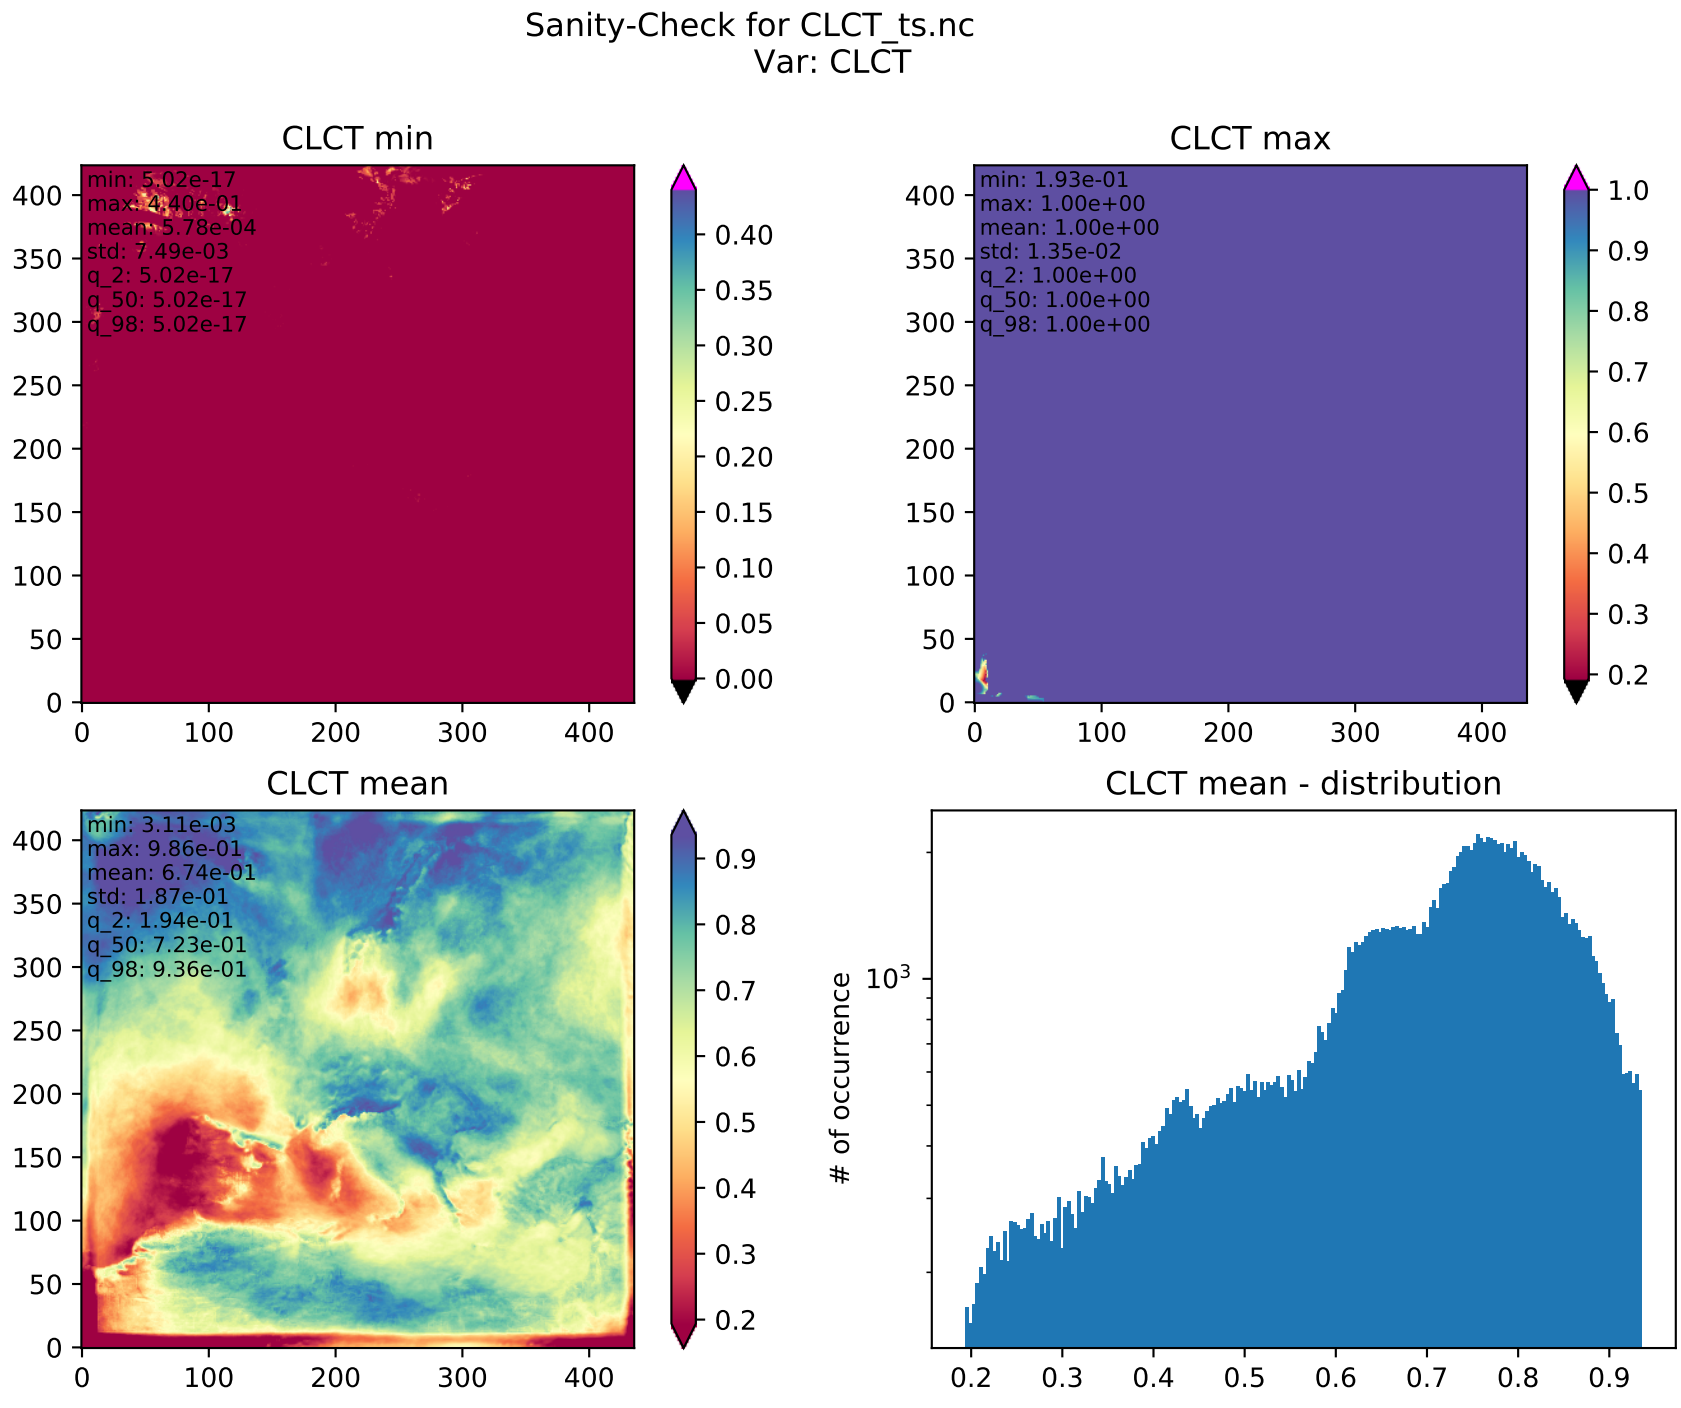
Sanity-Check for CLCT_ts.nc
Var: CLCT
CLCT min
min: 5.02e-17
max: 4.40e-01
mean: 5.78e-04
std: 7.49e-03
q_2: 5.02e-17
q_50: 5.02e-17
q_98: 5.02e-17
CLCT max
min: 1.93e-01
max: 1.00e+00
mean: 1.00e+00
std: 1.35e-02
q_2: 1.00e+00
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
CLCT mean
min: 3.11e-03
max: 9.86e-01
mean: 6.74e-01
std: 1.87e-01
q_2: 1.94e-01
q_50: 7.23e-01
q_98: 9.36e-01
CLCT mean - distribution
# of occurrence
10^3