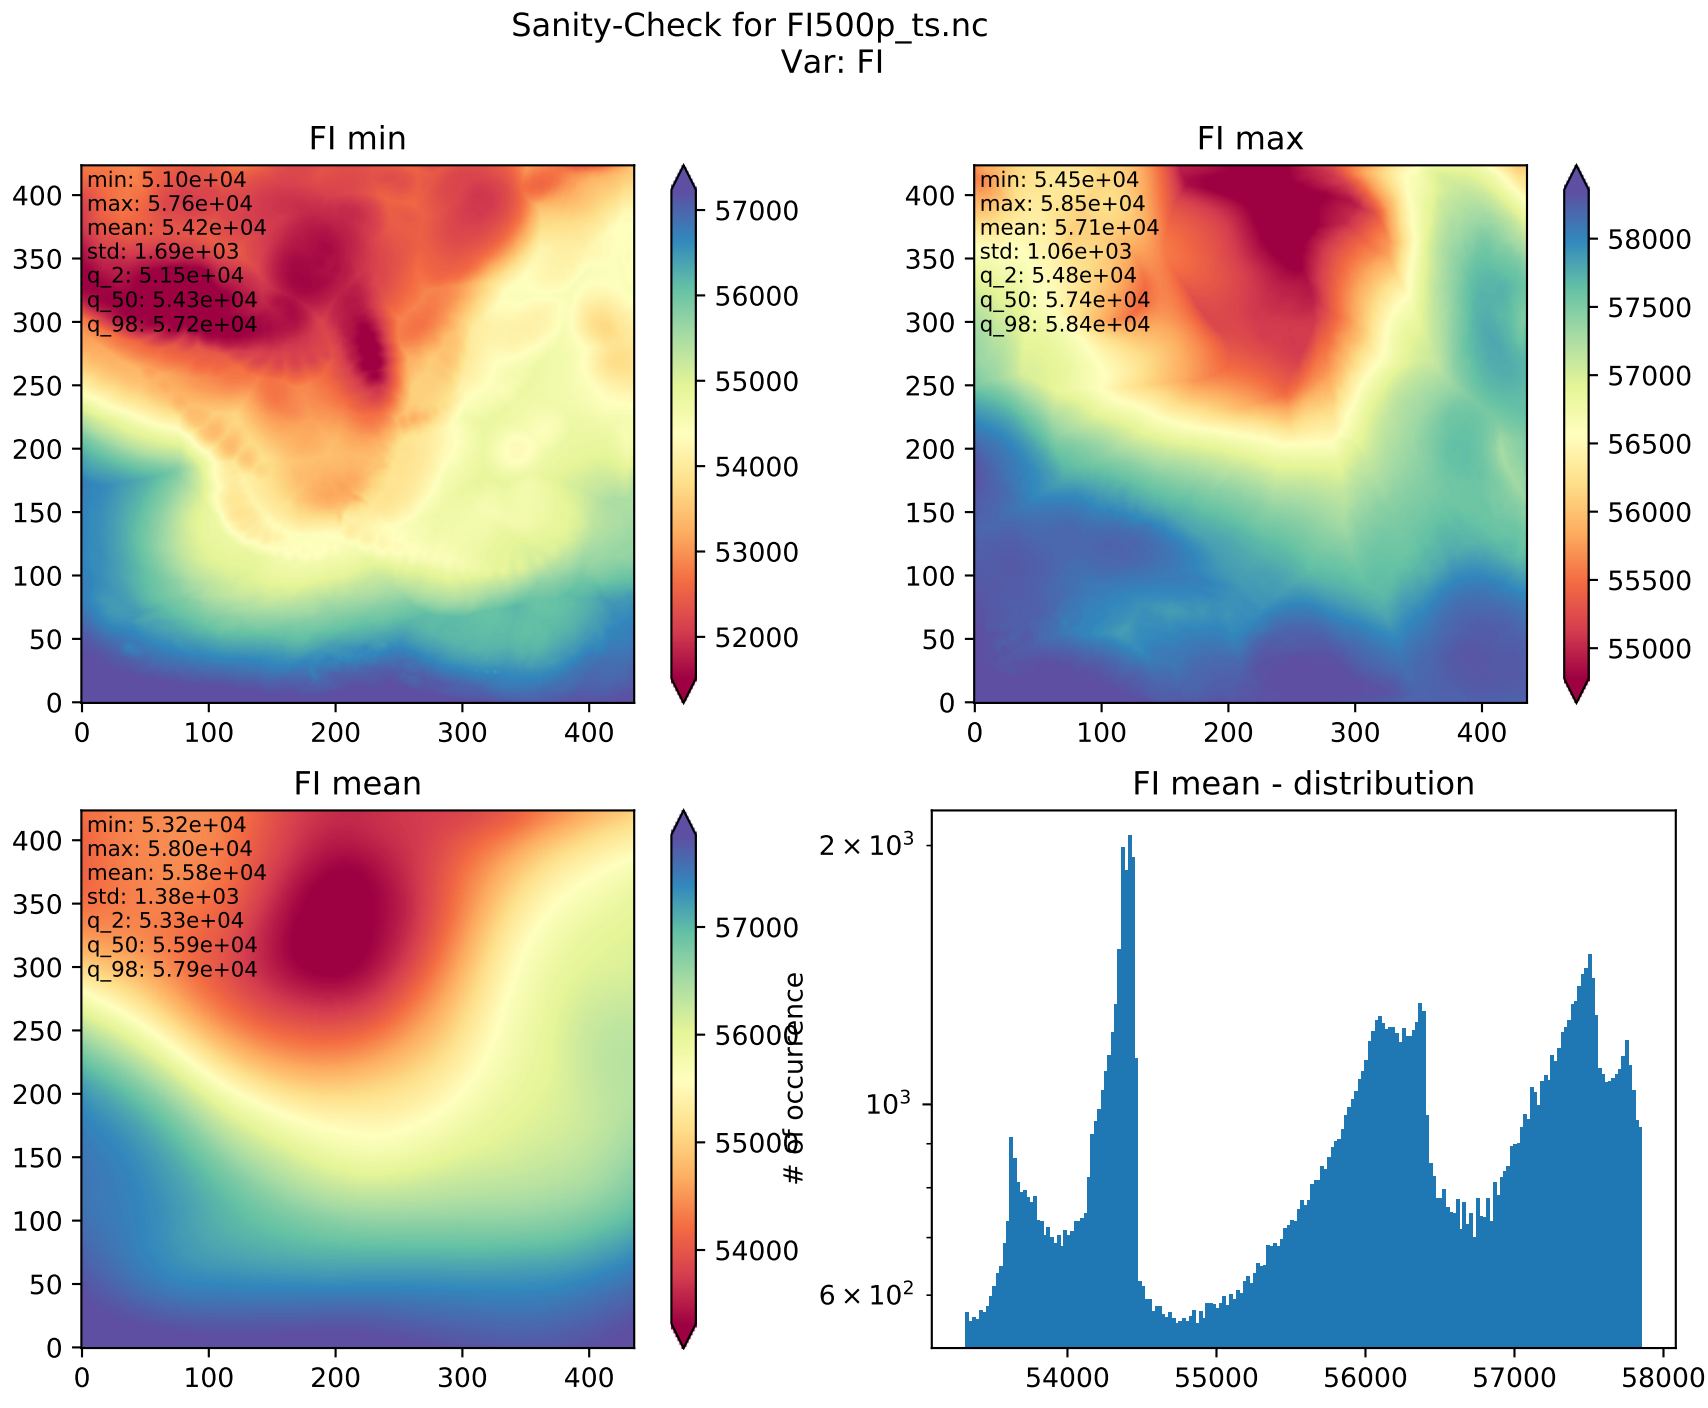
Sanity-Check for FI500p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 5.10e+04
max: 5.76e+04
mean: 5.42e+04
std: 1.69e+03
q_2: 5.15e+04
q_50: 5.43e+04
q_98: 5.72e+04
FI max
min: 5.45e+04
max: 5.85e+04
mean: 5.71e+04
std: 1.06e+03
q_2: 5.48e+04
q_50: 5.74e+04
q_98: 5.84e+04
FI mean
min: 5.32e+04
max: 5.80e+04
mean: 5.58e+04
std: 1.38e+03
q_2: 5.33e+04
q_50: 5.59e+04
q_98: 5.79e+04
FI mean - distribution
# of occurrence