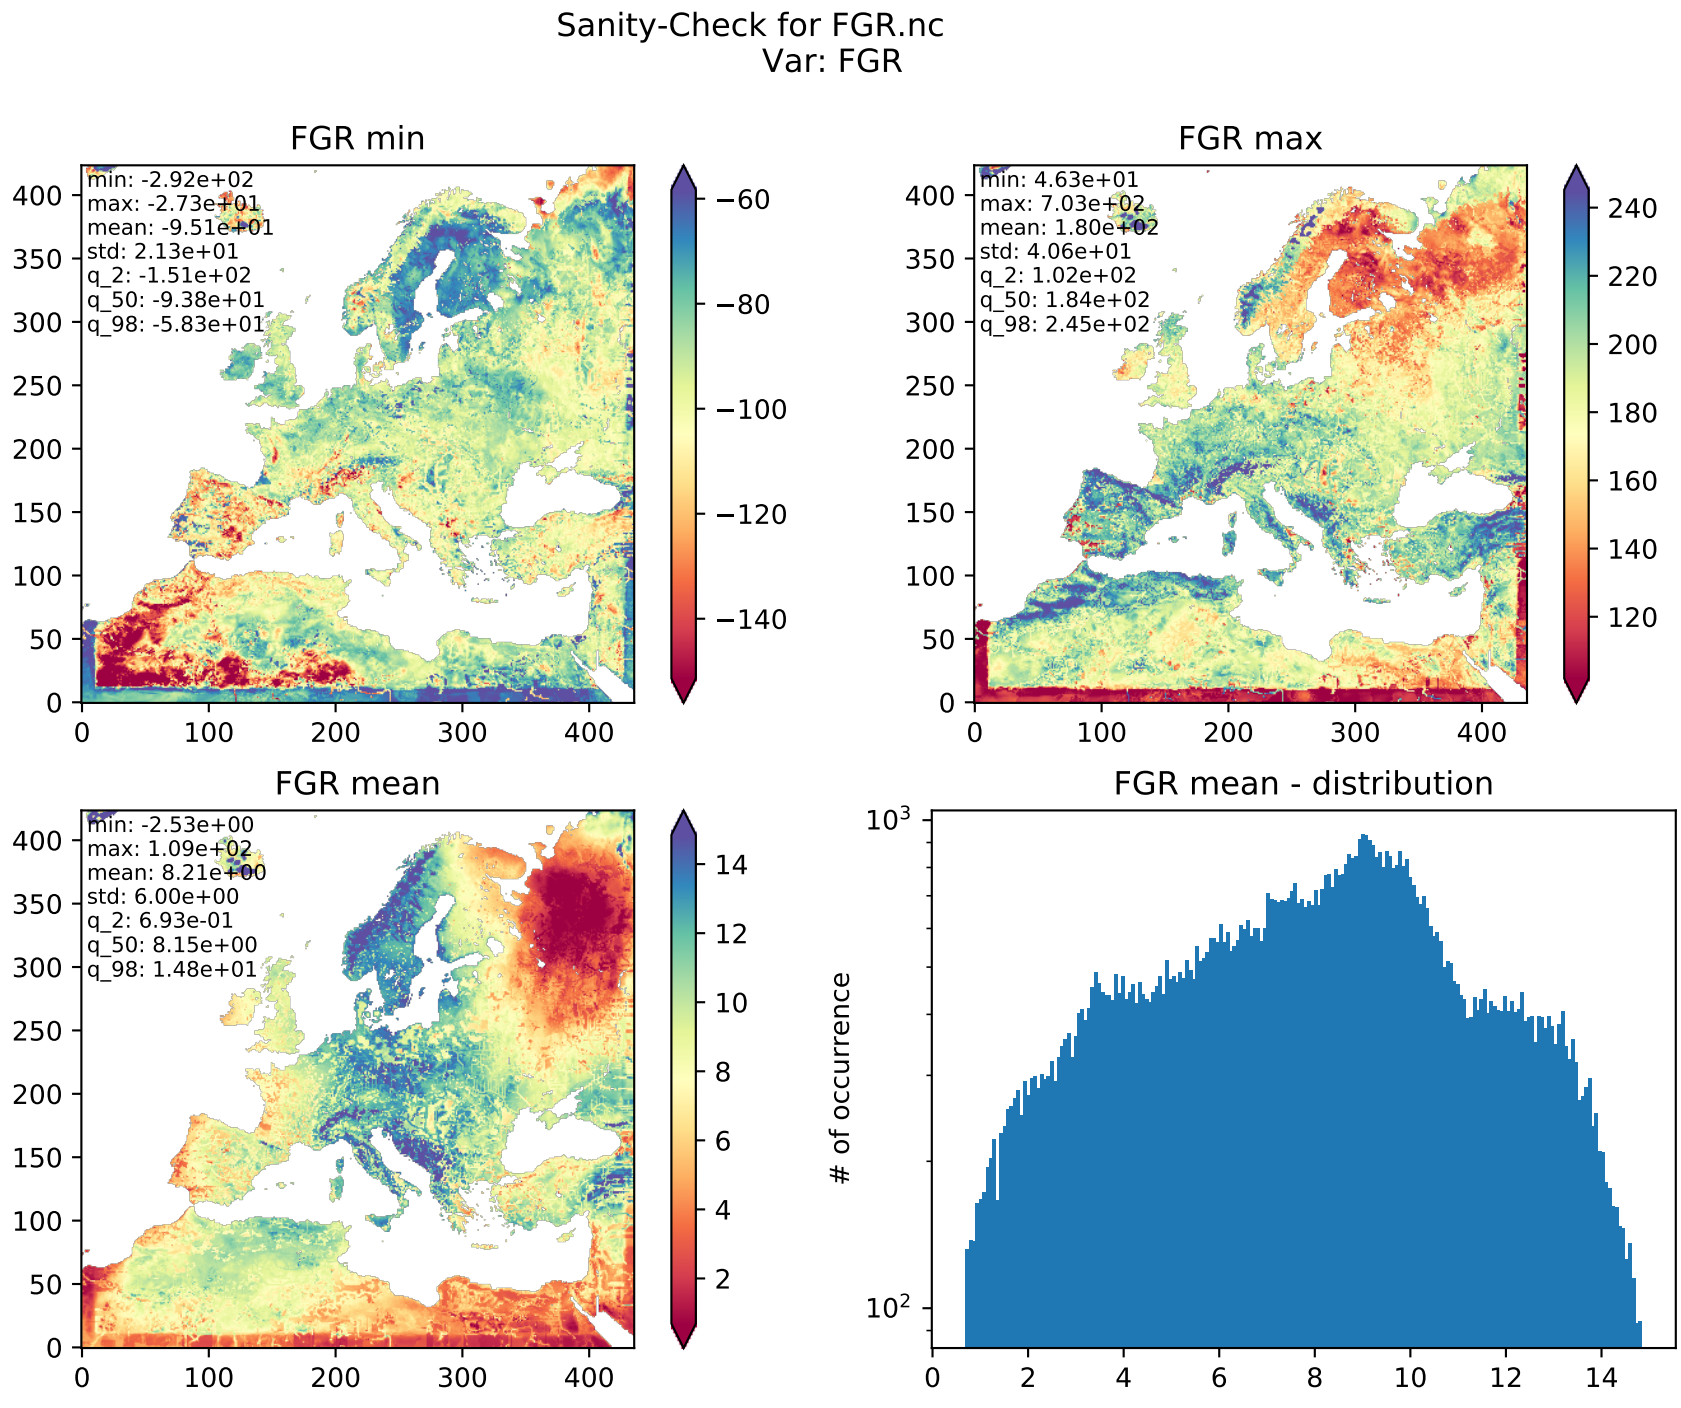
Sanity-Check for FGR.nc
Var: FGR
FGR min
min: -2.92e+02
max: -2.73e+01
mean: -9.51e+01
std: 2.13e+01
q_2: -1.51e+02
q_50: -9.38e+01
q_98: -5.83e+01
FGR max
min: 4.63e+01
max: 7.03e+02
mean: 1.80e+02
std: 4.06e+01
q_2: 1.02e+02
q_50: 1.84e+02
q_98: 2.45e+02
FGR mean
min: -2.53e+00
max: 1.09e+02
mean: 8.21e+00
std: 6.00e+00
q_2: 6.93e-01
q_50: 8.15e+00
q_98: 1.48e+01
FGR mean - distribution
# of occurrence