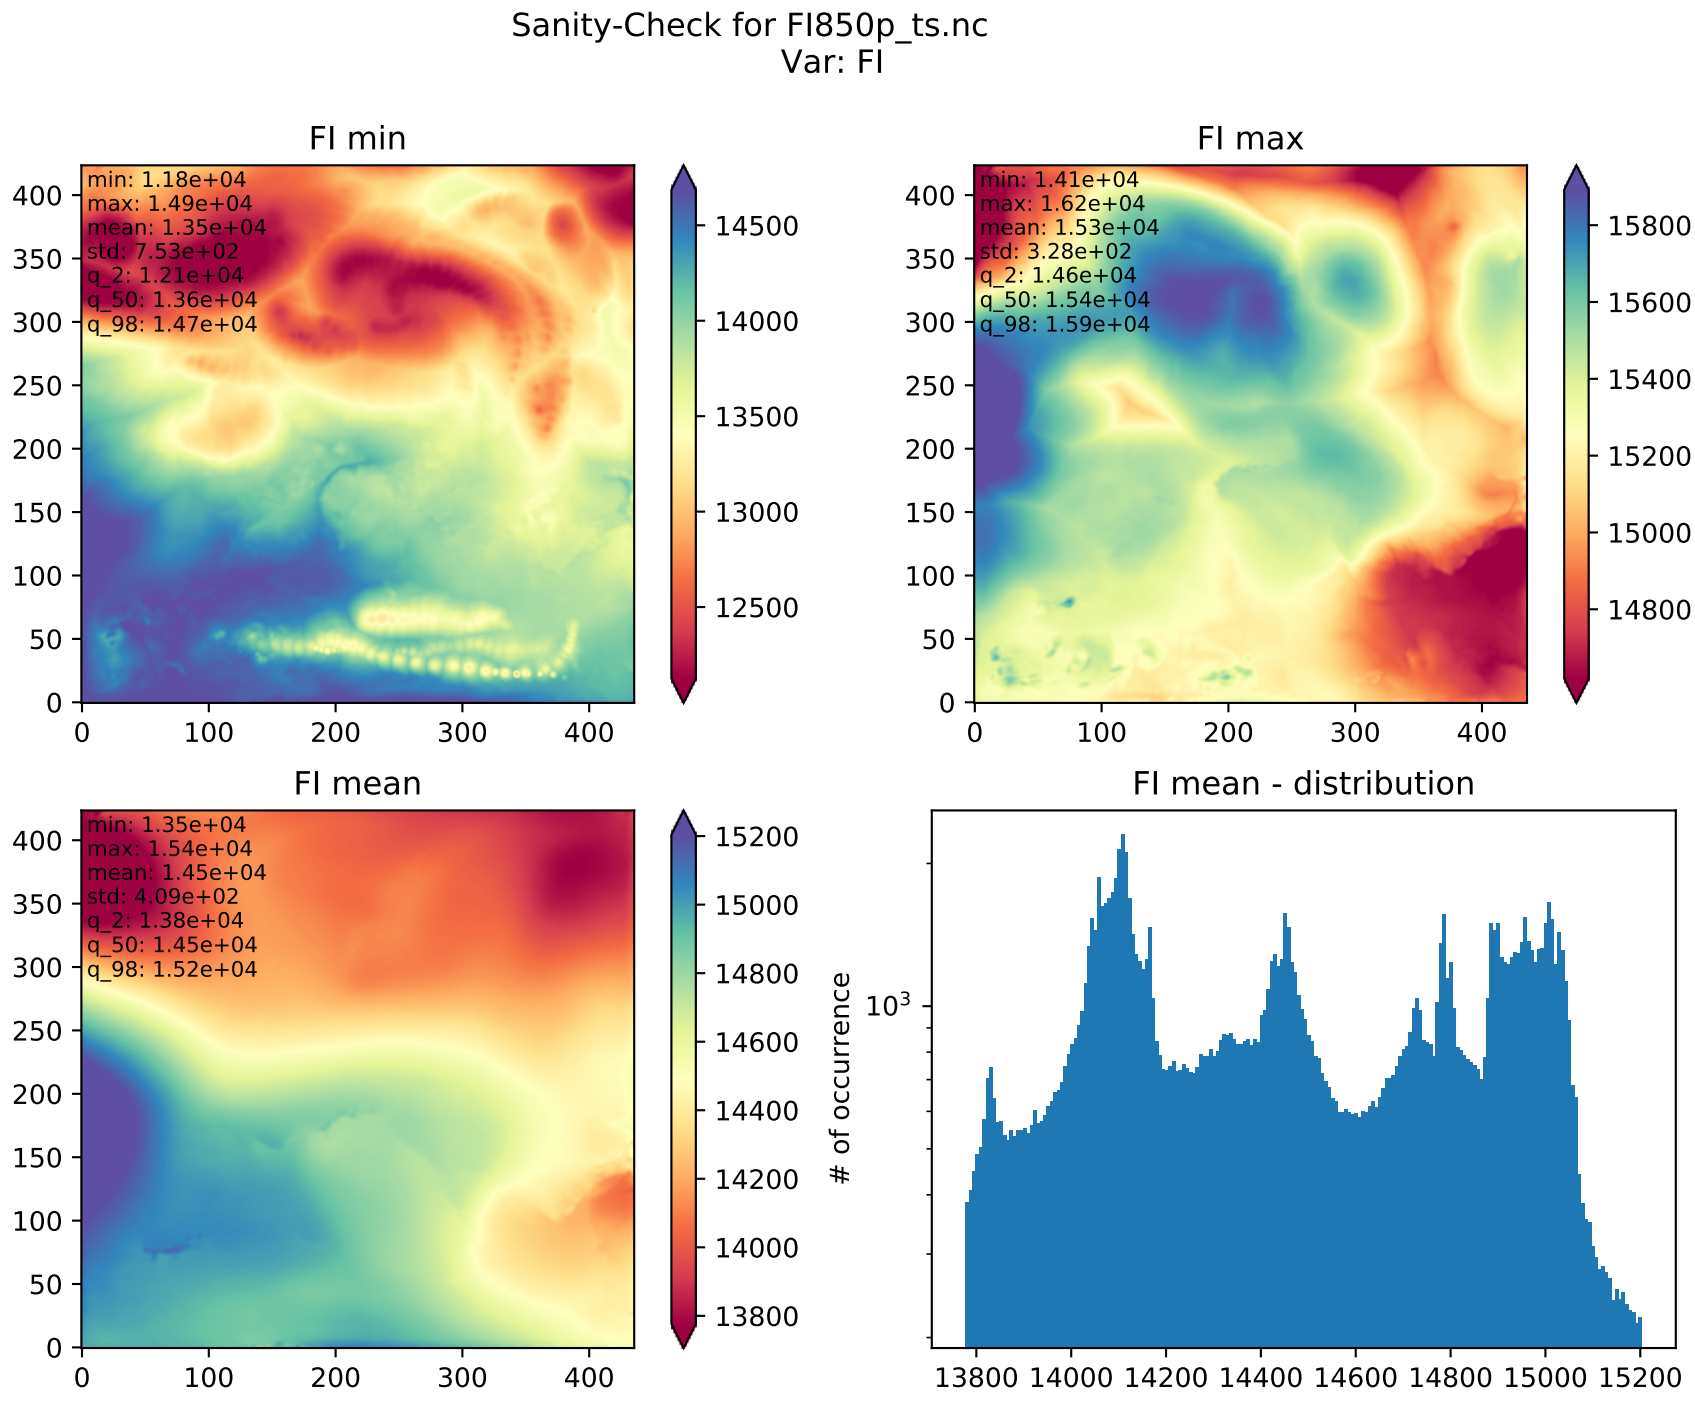
Sanity-Check for FI850p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 1.18e+04
max: 1.49e+04
mean: 1.35e+04
std: 7.53e+02
q_2: 1.21e+04
q_50: 1.36e+04
q_98: 1.47e+04
FI max
min: 1.41e+04
max: 1.62e+04
mean: 1.53e+04
std: 3.28e+02
q_2: 1.46e+04
q_50: 1.54e+04
q_98: 1.59e+04
FI mean
min: 1.35e+04
max: 1.54e+04
mean: 1.45e+04
std: 4.09e+02
q_2: 1.38e+04
q_50: 1.45e+04
q_98: 1.52e+04
FI mean - distribution
# of occurrence
10^3