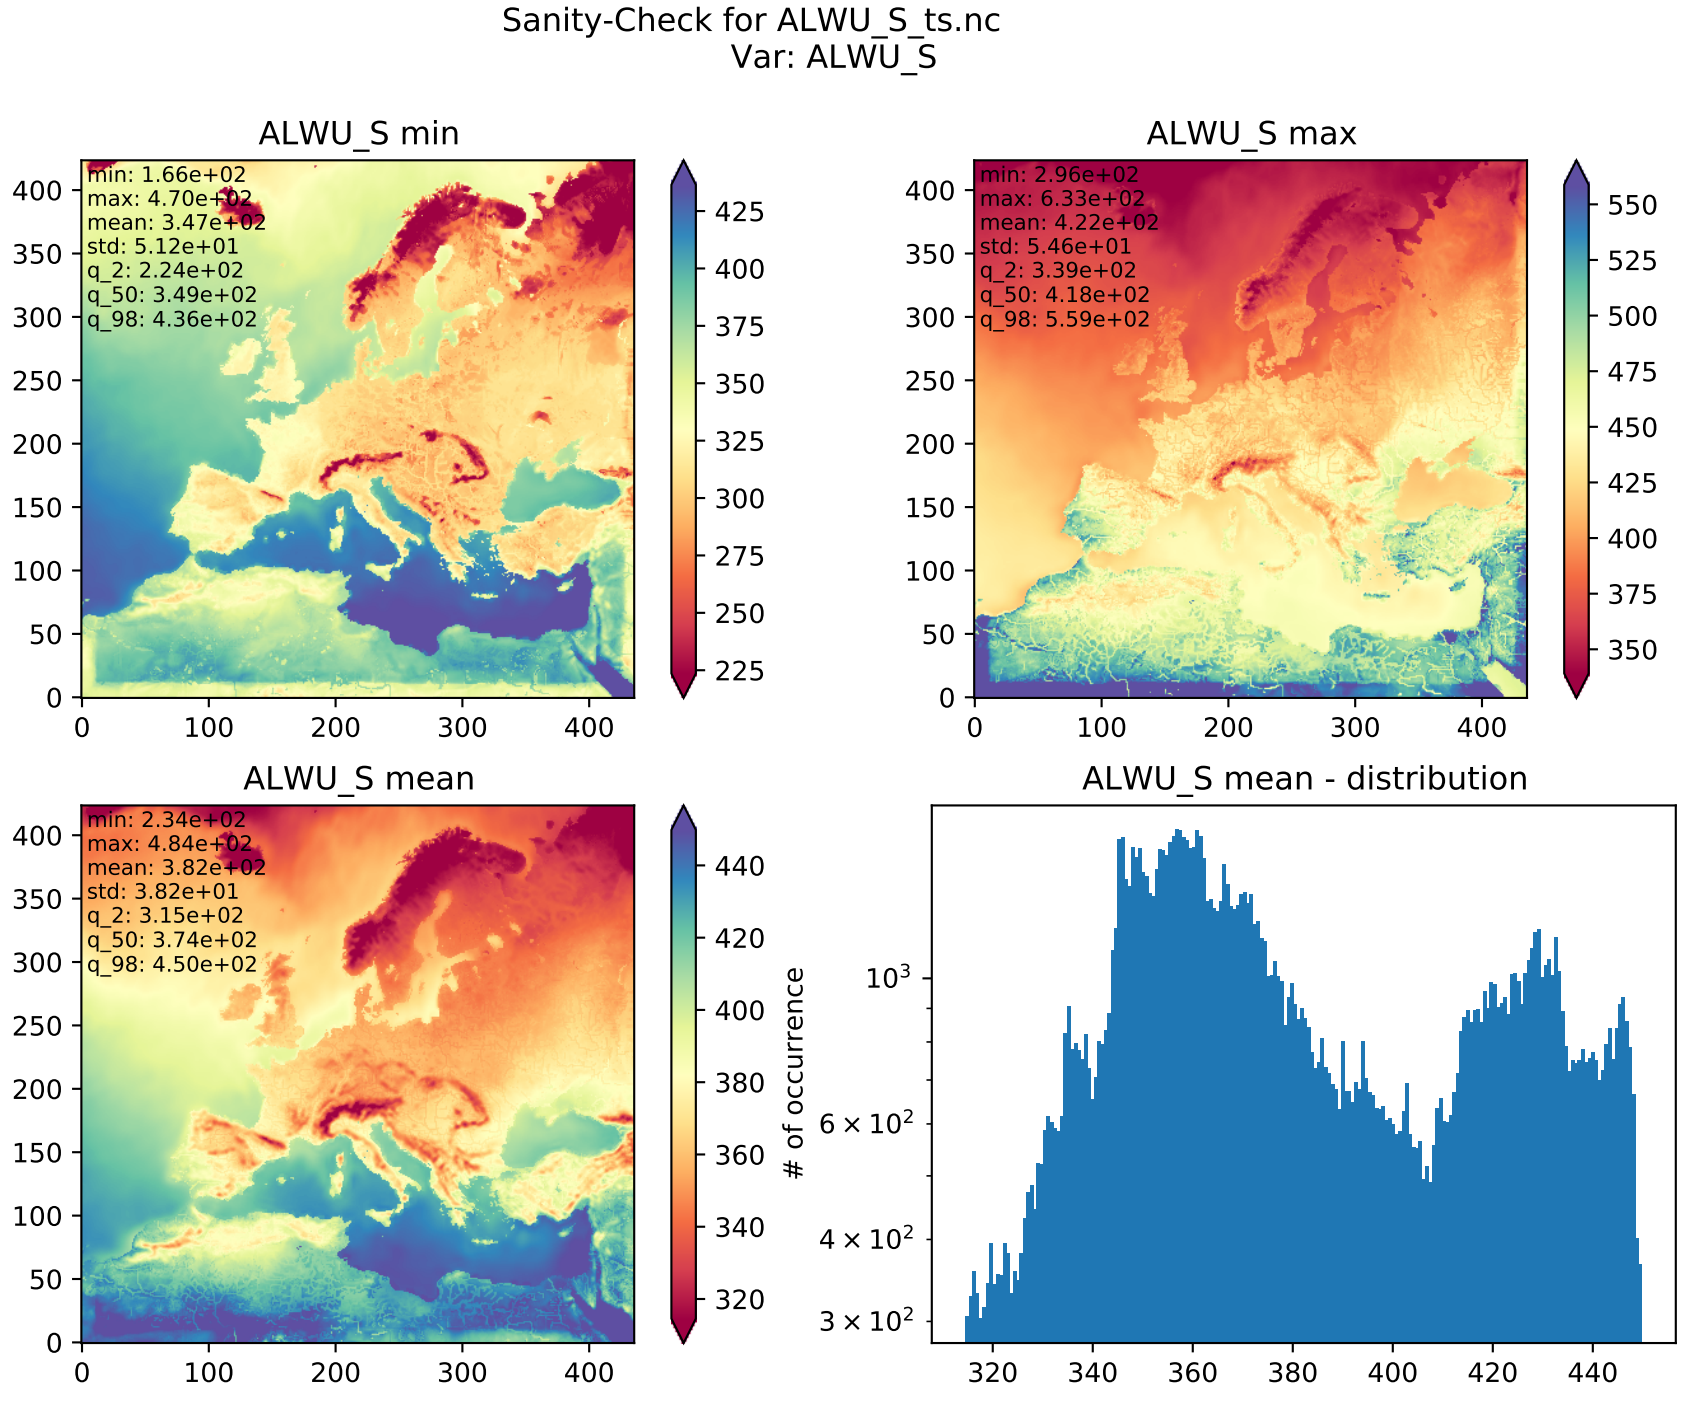
Sanity-Check for ALWU_S_ts.nc
Var: ALWU_S
ALWU_S min
min: 1.66e+02
max: 4.70e+02
mean: 3.47e+02
std: 5.12e+01
q_2: 2.24e+02
q_50: 3.49e+02
q_98: 4.36e+02
ALWU_S max
min: 2.96e+02
max: 6.33e+02
mean: 4.22e+02
std: 5.46e+01
q_2: 3.39e+02
q_50: 4.18e+02
q_98: 5.59e+02
ALWU_S mean
min: 2.34e+02
max: 4.84e+02
mean: 3.82e+02
std: 3.82e+01
q_2: 3.15e+02
q_50: 3.74e+02
q_98: 4.50e+02
ALWU_S mean - distribution
# of occurrence