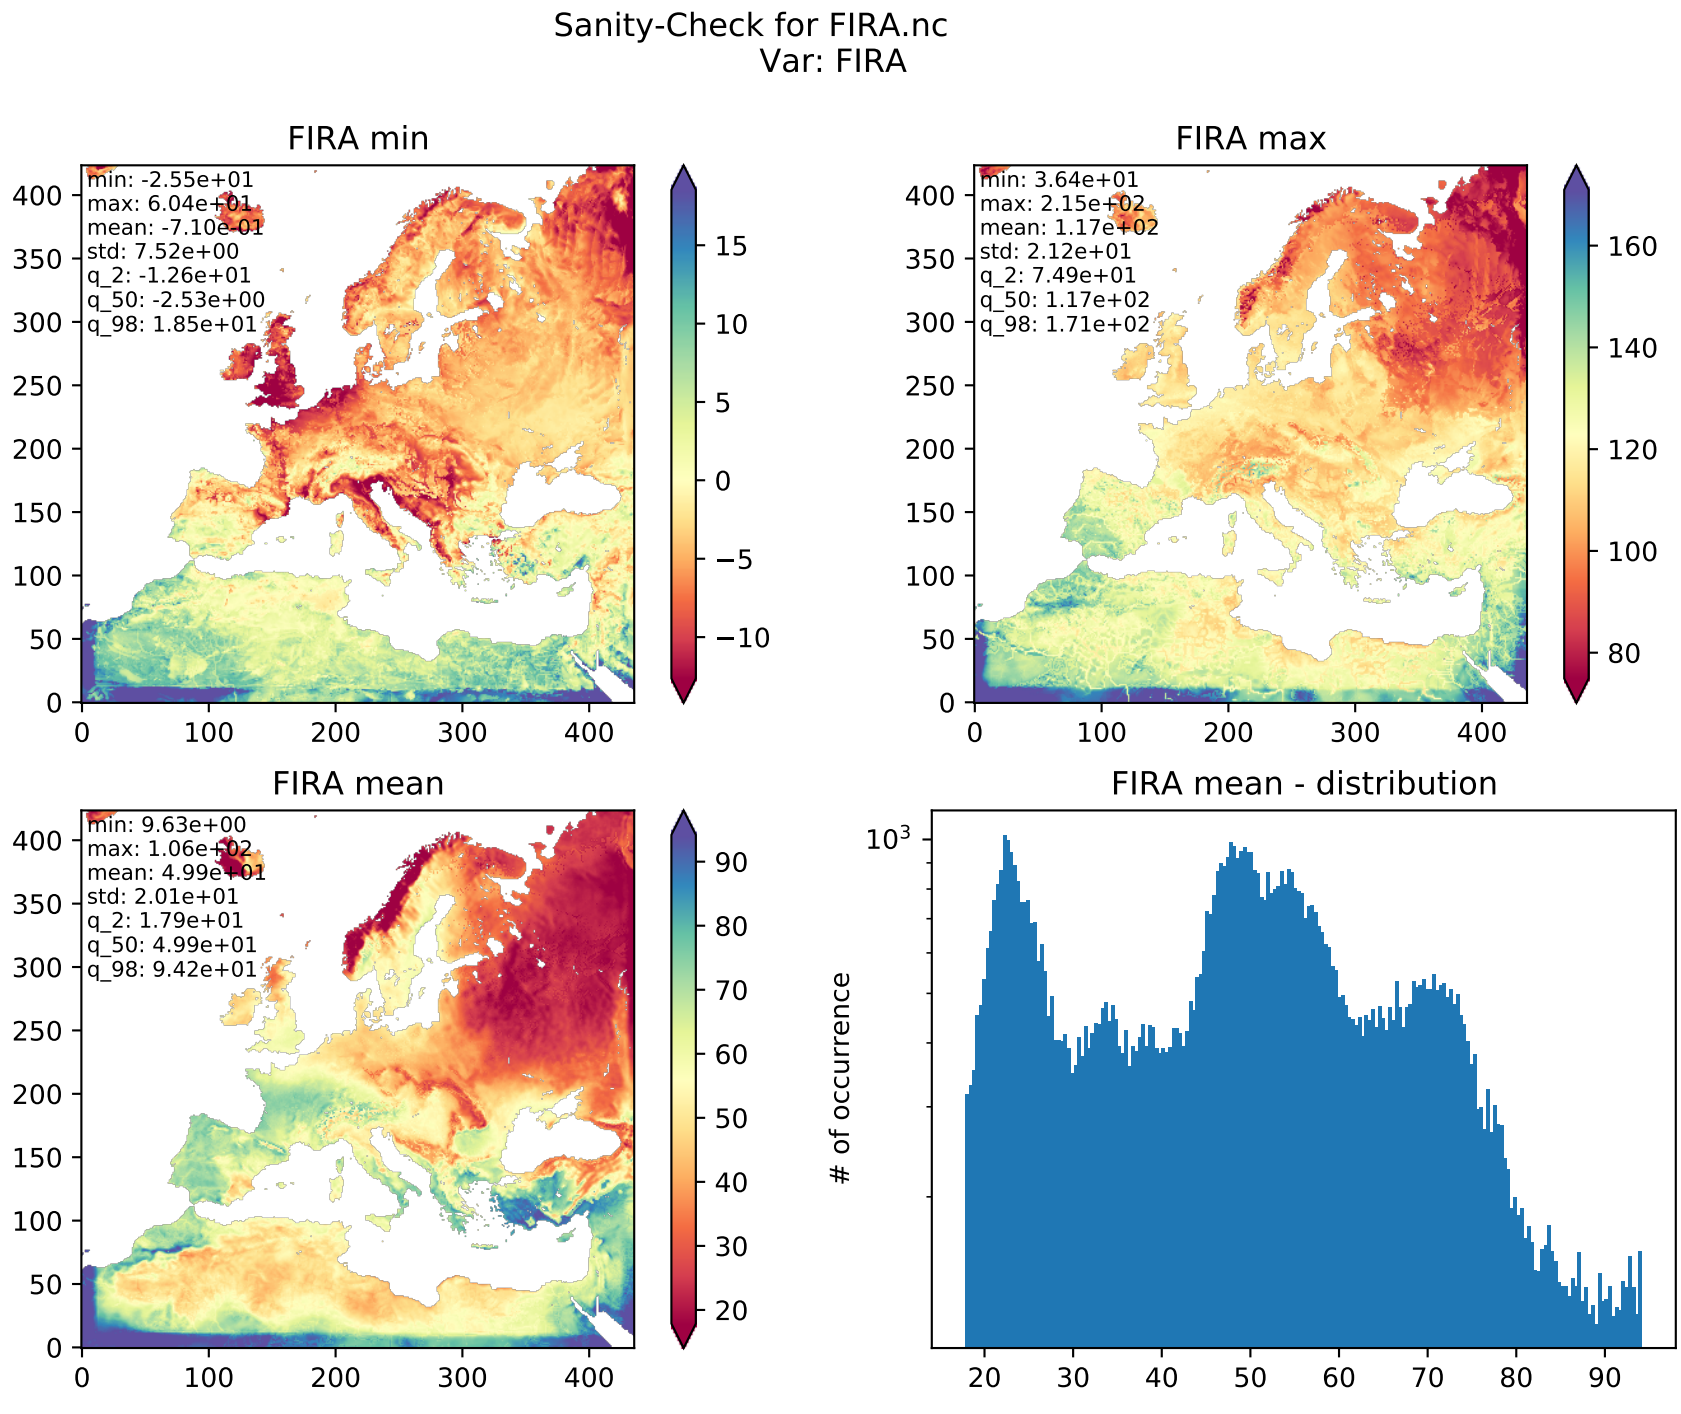
Sanity-Check for FIRA.nc
Var: FIRA
FIRA min
min: -2.55e+01
max: 6.04e+01
mean: -7.10e-01
std: 7.52e+00
q_2: -1.26e+01
q_50: -2.53e+00
q_98: 1.85e+01
FIRA max
min: 3.64e+01
max: 2.15e+02
mean: 1.17e+02
std: 2.12e+01
q_2: 7.49e+01
q_50: 1.17e+02
q_98: 1.71e+02
FIRA mean
min: 9.63e+00
max: 1.06e+02
mean: 4.99e+01
std: 2.01e+01
q_2: 1.79e+01
q_50: 4.99e+01
q_98: 9.42e+01
FIRA mean - distribution
# of occurrence
10^3