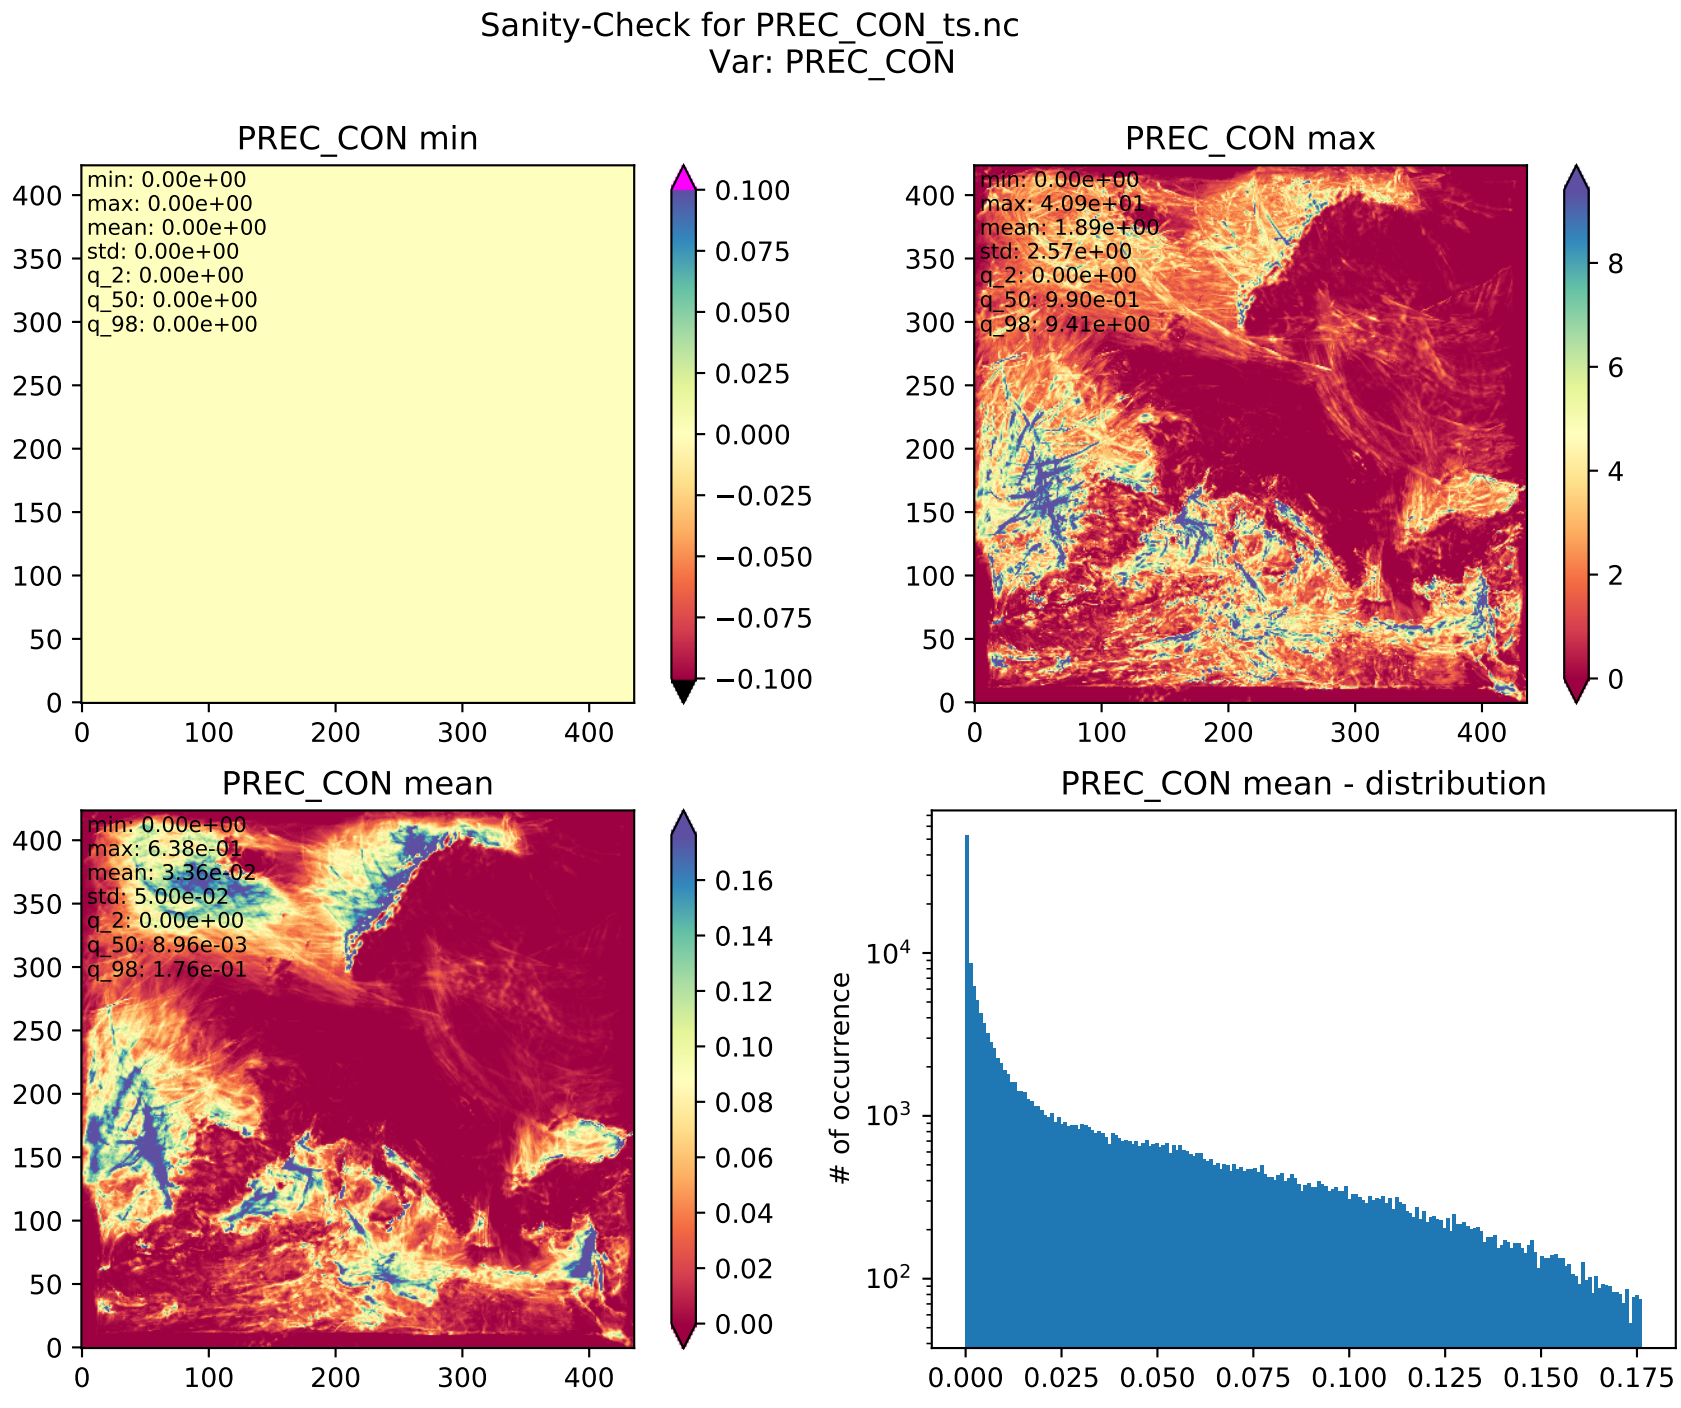
Sanity-Check for PREC_CON_ts.nc
Var: PREC_CON
PREC_CON min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
PREC_CON max
min: 0.00e+00
max: 4.09e+01
mean: 1.89e+00
std: 2.57e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 9.90e-01
q_98: 9.41e+00
PREC_CON mean
min: 0.00e+00
max: 6.38e-01
mean: 3.36e-02
std: 5.00e-02
q_2: 0.00e+00
q_50: 8.96e-03
q_98: 1.76e-01
PREC_CON mean - distribution
# of occurrence