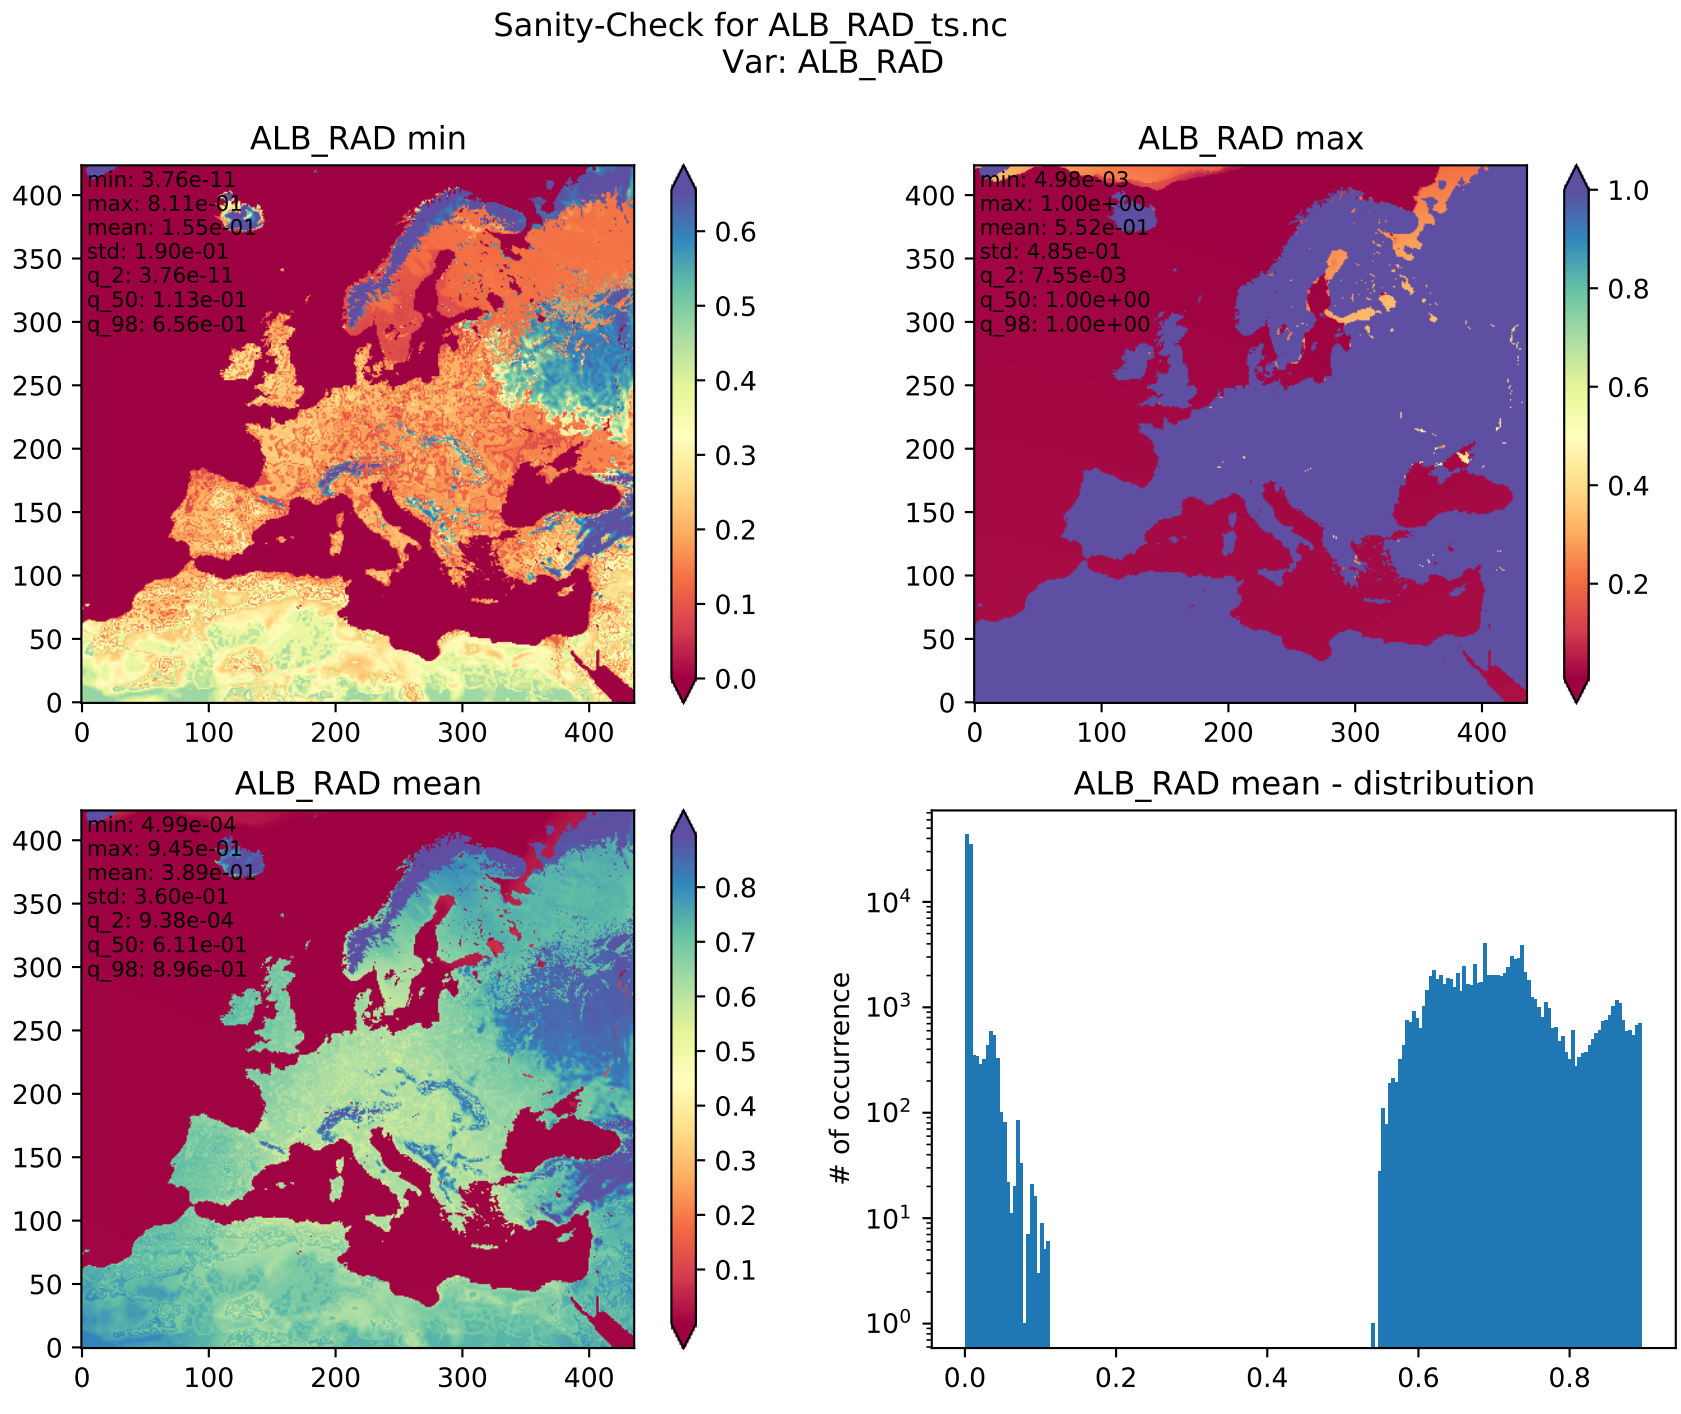
Sanity-Check for ALB_RAD_ts.nc
Var: ALB_RAD
ALB_RAD min
min: 3.76e-11
max: 8.11e-01
mean: 1.55e-01
std: 1.90e-01
q_2: 3.76e-11
q_50: 1.13e-01
q_98: 6.56e-01
ALB_RAD max
min: 4.98e-03
max: 1.00e+00
mean: 5.52e-01
std: 4.85e-01
q_2: 7.55e-03
q_50: 1.00e+00
q_98: 1.00e+00
ALB_RAD mean
min: 4.99e-04
max: 9.45e-01
mean: 3.89e-01
std: 3.60e-01
q_2: 9.38e-04
q_50: 6.11e-01
q_98: 8.96e-01
ALB_RAD mean - distribution
# of occurrence