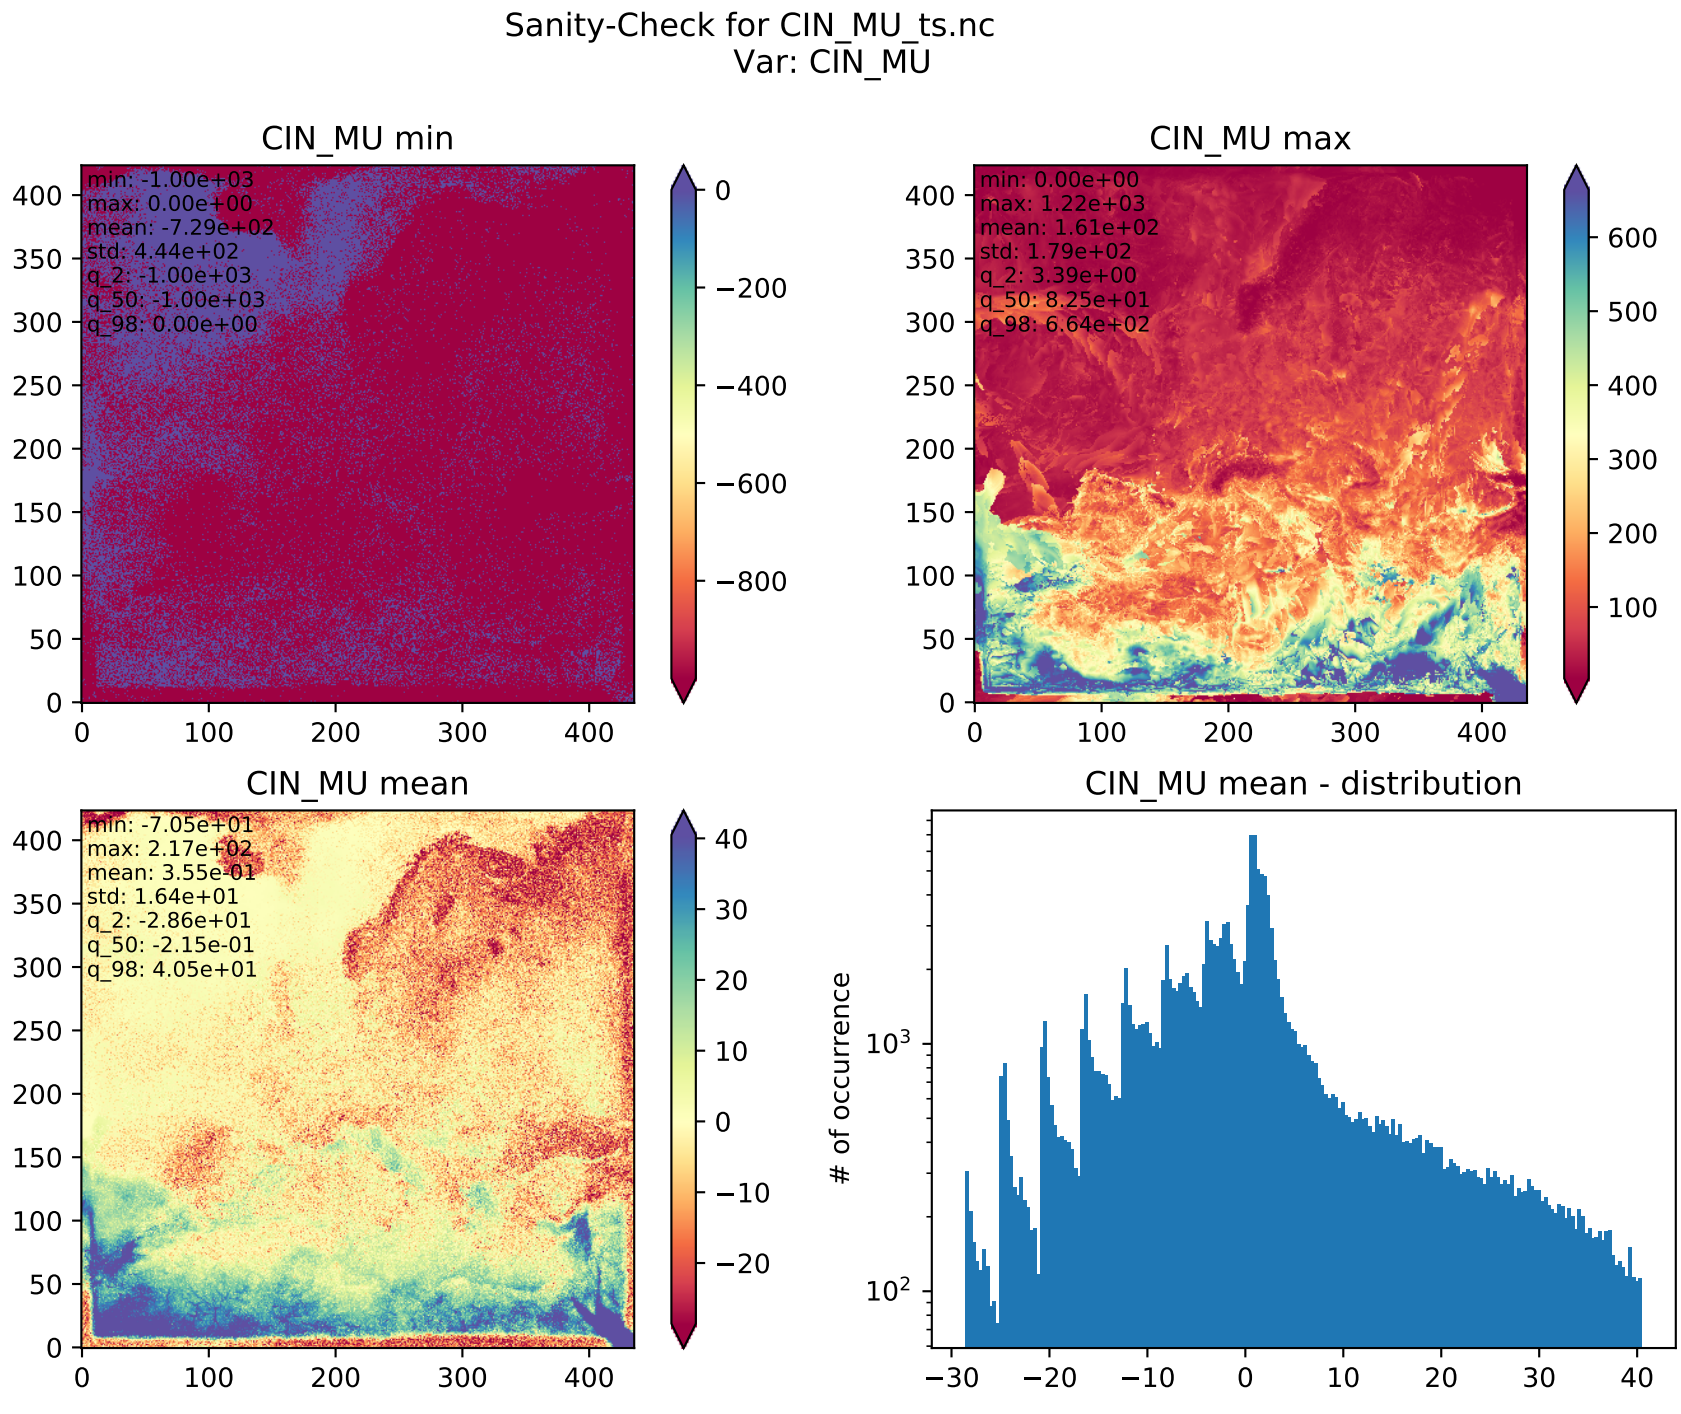
Sanity-Check for CIN_MU_ts.nc
Var: CIN_MU
CIN_MU min
min: -1.00e+03
max: 0.00e+00
mean: -7.29e+02
std: 4.44e+02
q_2: -1.00e+03
q_50: -1.00e+03
q_98: 0.00e+00
CIN_MU max
min: 0.00e+00
max: 1.22e+03
mean: 1.61e+02
std: 1.79e+02
q_2: 3.39e+00
q_50: 8.25e+01
q_98: 6.64e+02
CIN_MU mean
min: -7.05e+01
max: 2.17e+02
mean: 3.55e-01
std: 1.64e+01
q_2: -2.86e+01
q_50: -2.15e-01
q_98: 4.05e+01
CIN_MU mean - distribution
# of occurrence