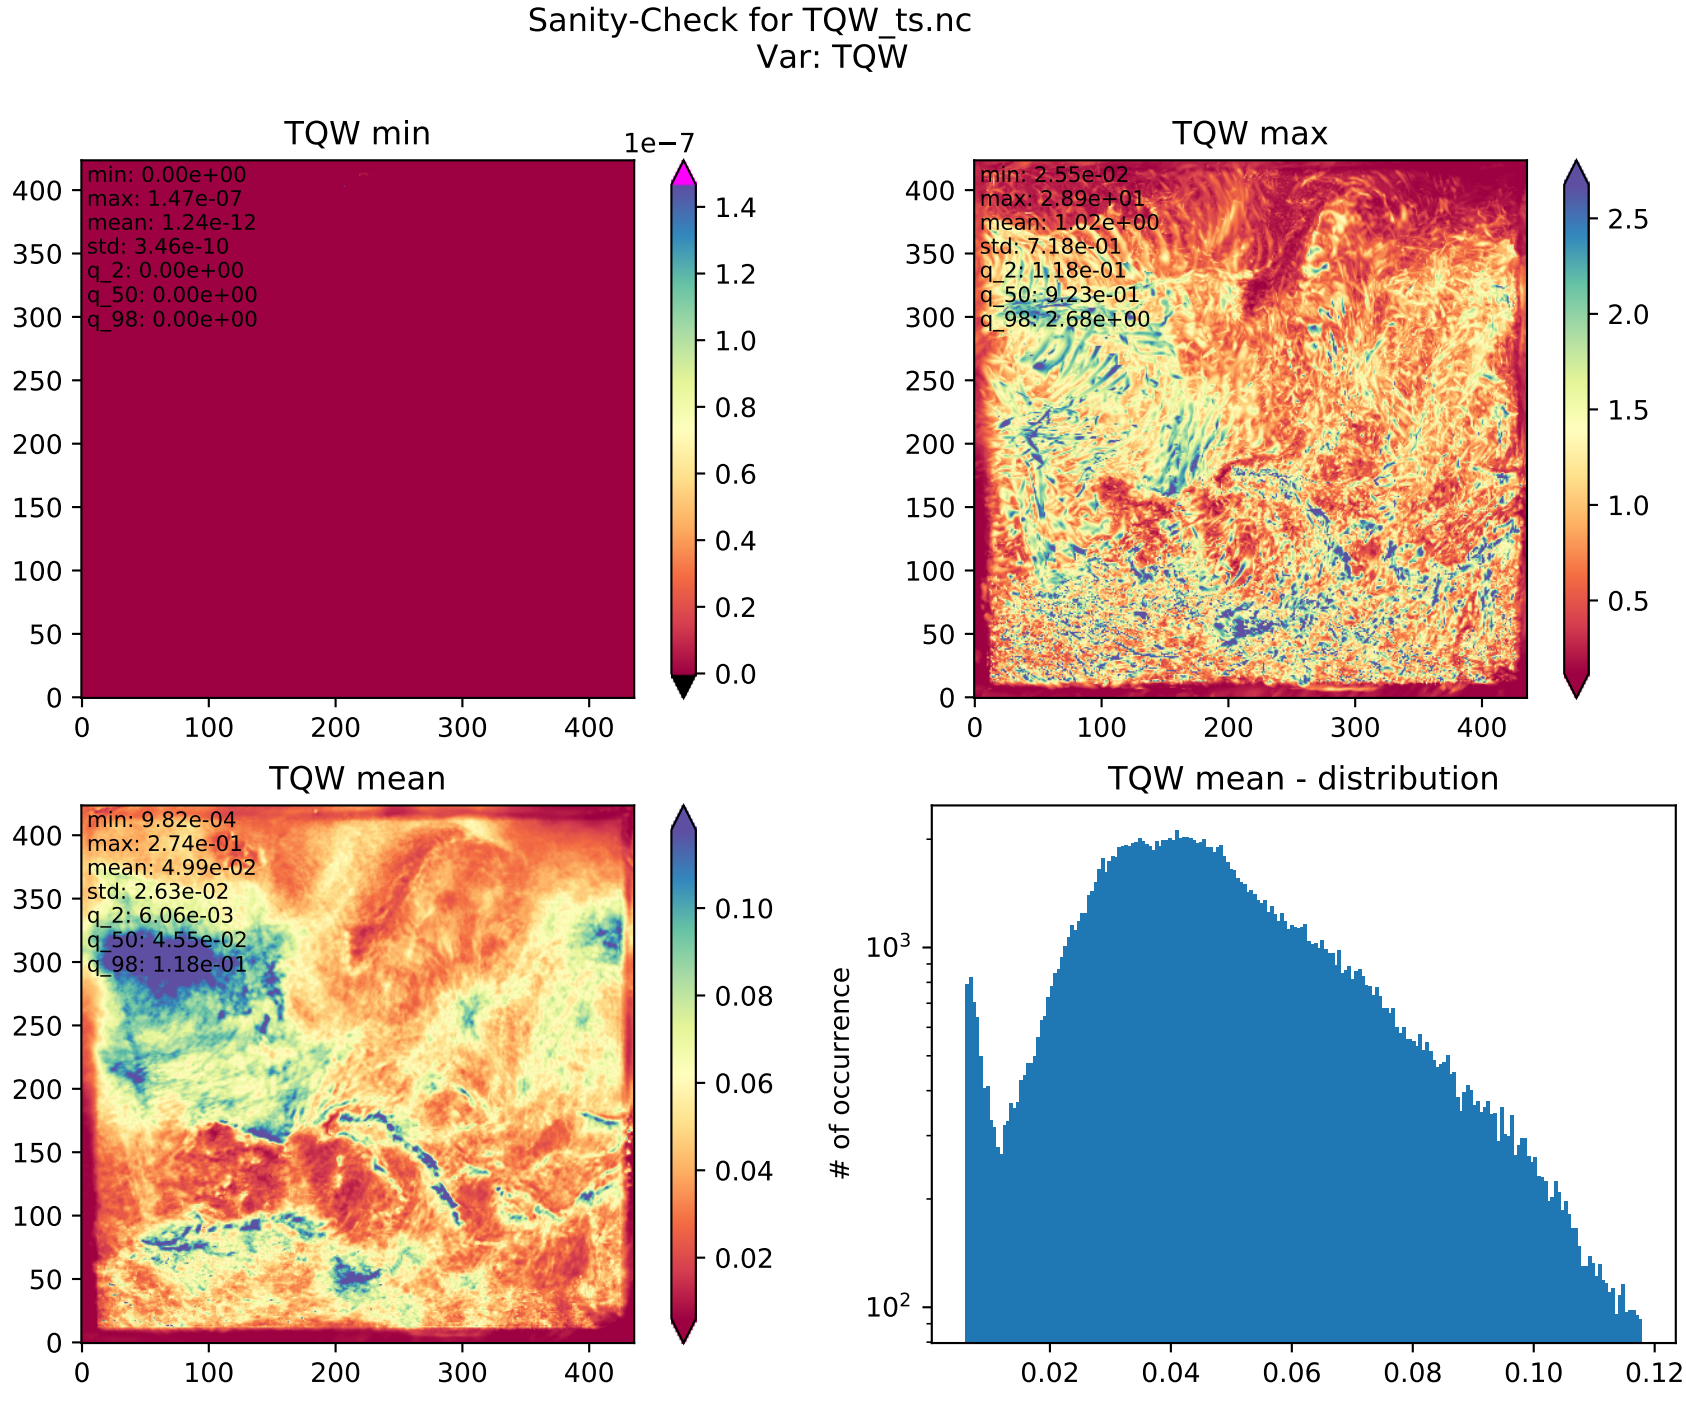
Sanity-Check for TQW_ts.nc
Var: TQW
TQW min
min: 0.00e+00
max: 1.47e-07
mean: 1.24e-12
std: 3.46e-10
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−7
TQW max
min: 2.55e-02
max: 2.89e+01
mean: 1.02e+00
std: 7.18e-01
q_2: 1.18e-01
q_50: 9.23e-01
q_98: 2.68e+00
TQW mean
min: 9.82e-04
max: 2.74e-01
mean: 4.99e-02
std: 2.63e-02
q_2: 6.06e-03
q_50: 4.55e-02
q_98: 1.18e-01
TQW mean - distribution
# of occurrence