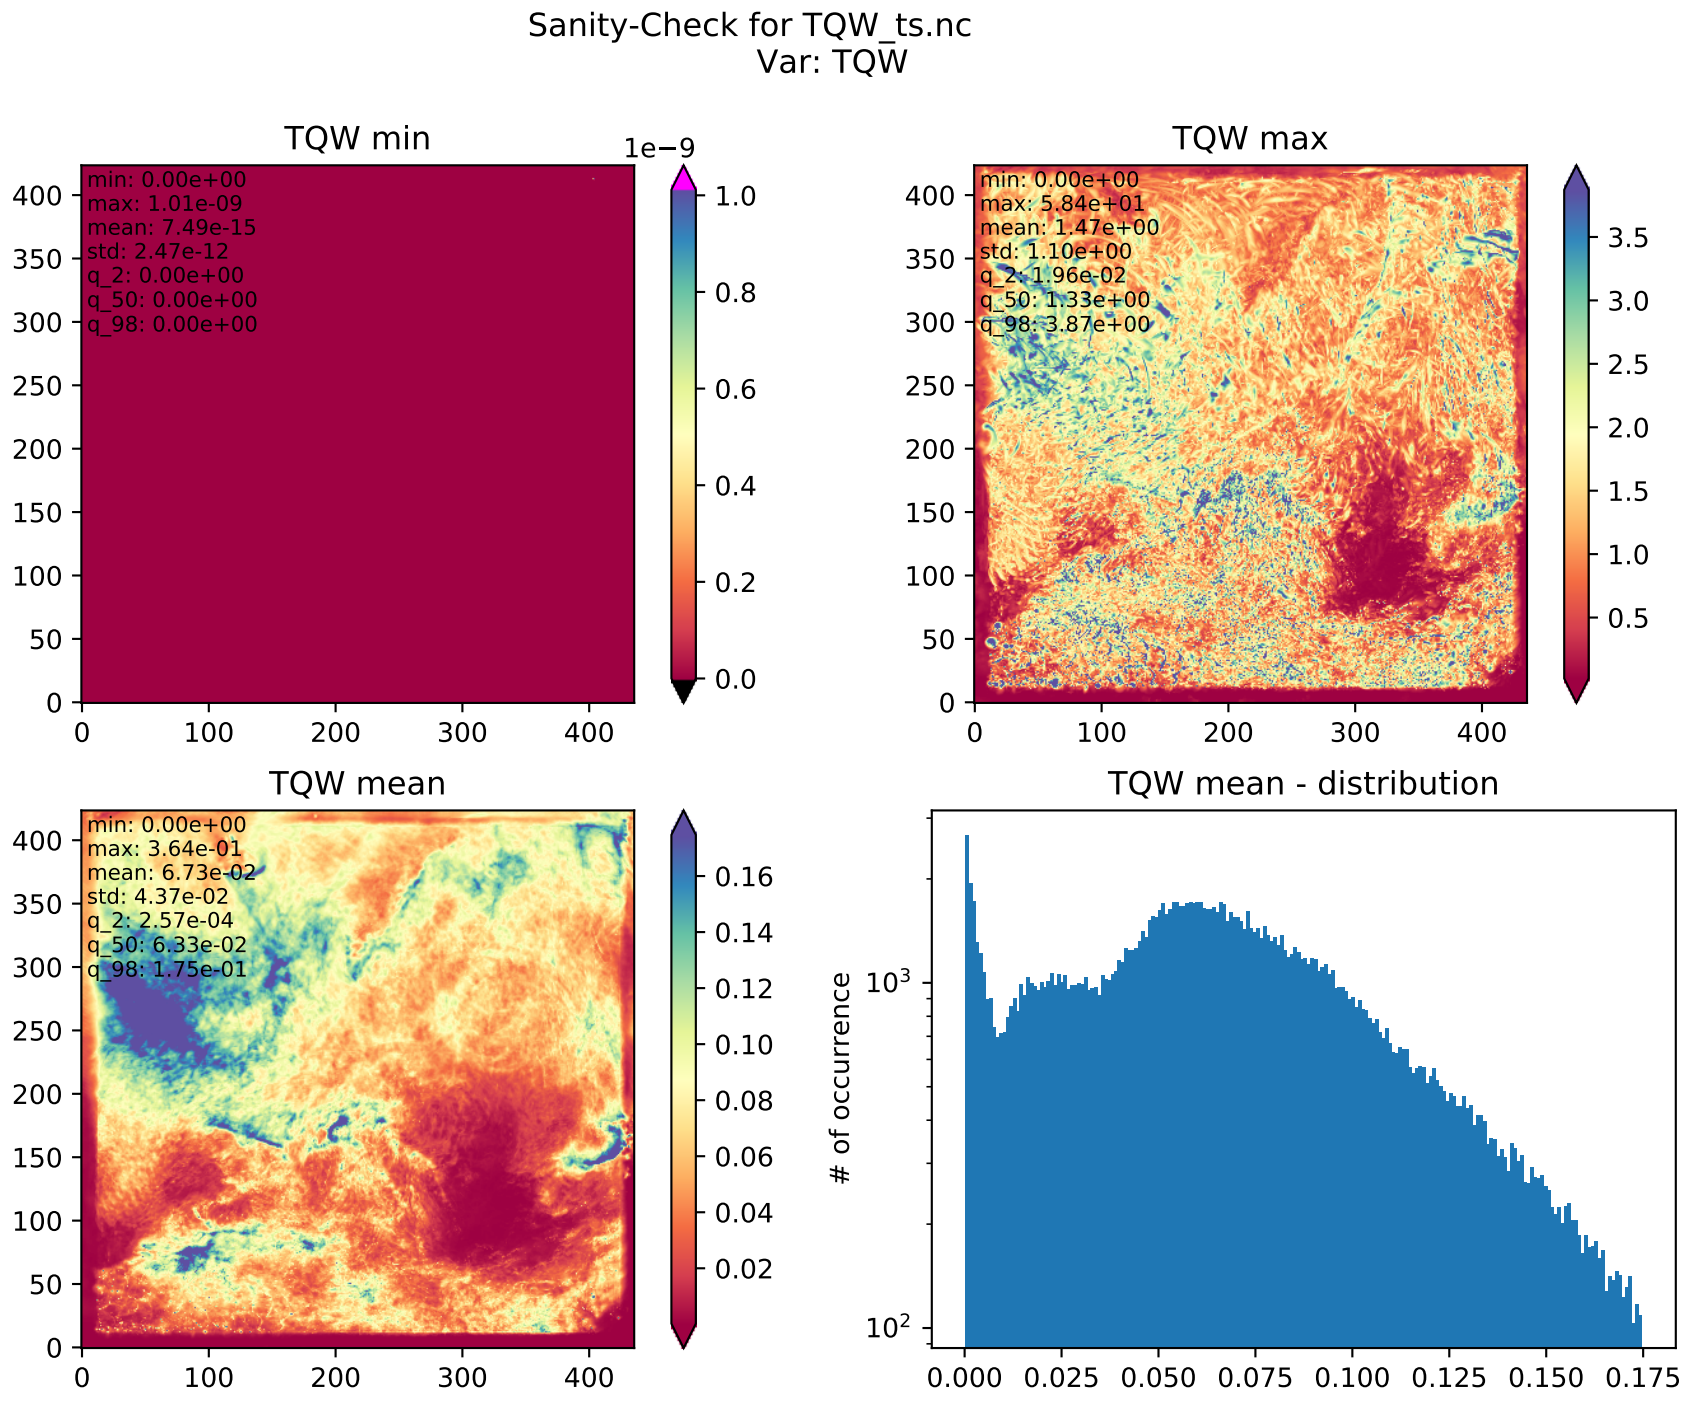
Sanity-Check for TQW_ts.nc
Var: TQW
TQW min
min: 0.00e+00
max: 1.01e-09
mean: 7.49e-15
std: 2.47e-12
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
1e−9
TQW max
min: 0.00e+00
max: 5.84e+01
mean: 1.47e+00
std: 1.10e+00
q_2: 1.96e-02
q_50: 1.33e+00
q_98: 3.87e+00
TQW mean
min: 0.00e+00
max: 3.64e-01
mean: 6.73e-02
std: 4.37e-02
q_2: 2.57e-04
q_50: 6.33e-02
q_98: 1.75e-01
TQW mean - distribution
# of occurrence