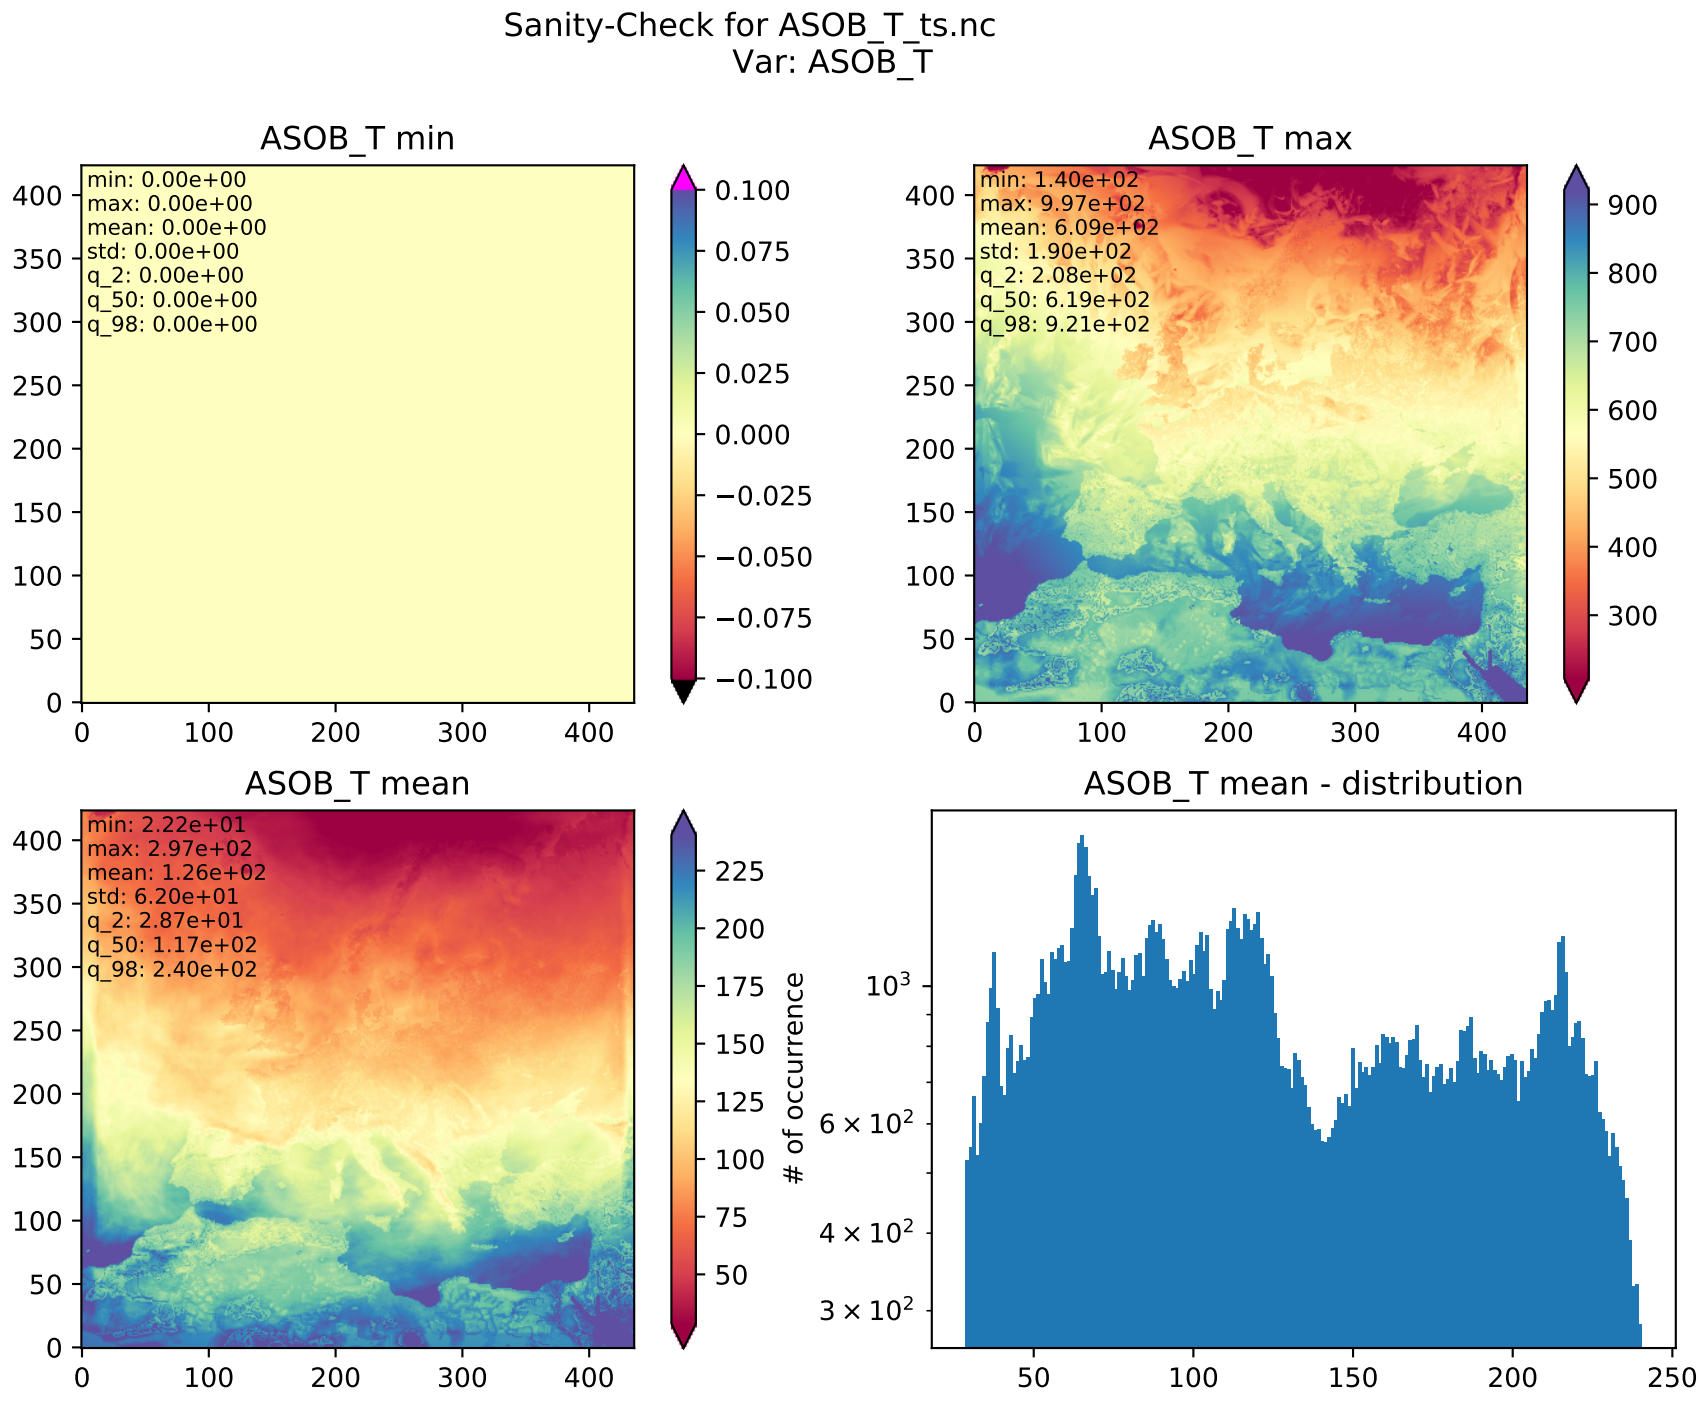
Sanity-Check for ASOB_T_ts.nc
Var: ASOB_T
ASOB_T min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASOB_T max
min: 1.40e+02
max: 9.97e+02
mean: 6.09e+02
std: 1.90e+02
q_2: 2.08e+02
q_50: 6.19e+02
q_98: 9.21e+02
ASOB_T mean
min: 2.22e+01
max: 2.97e+02
mean: 1.26e+02
std: 6.20e+01
q_2: 2.87e+01
q_50: 1.17e+02
q_98: 2.40e+02
ASOB_T mean - distribution
# of occurrence