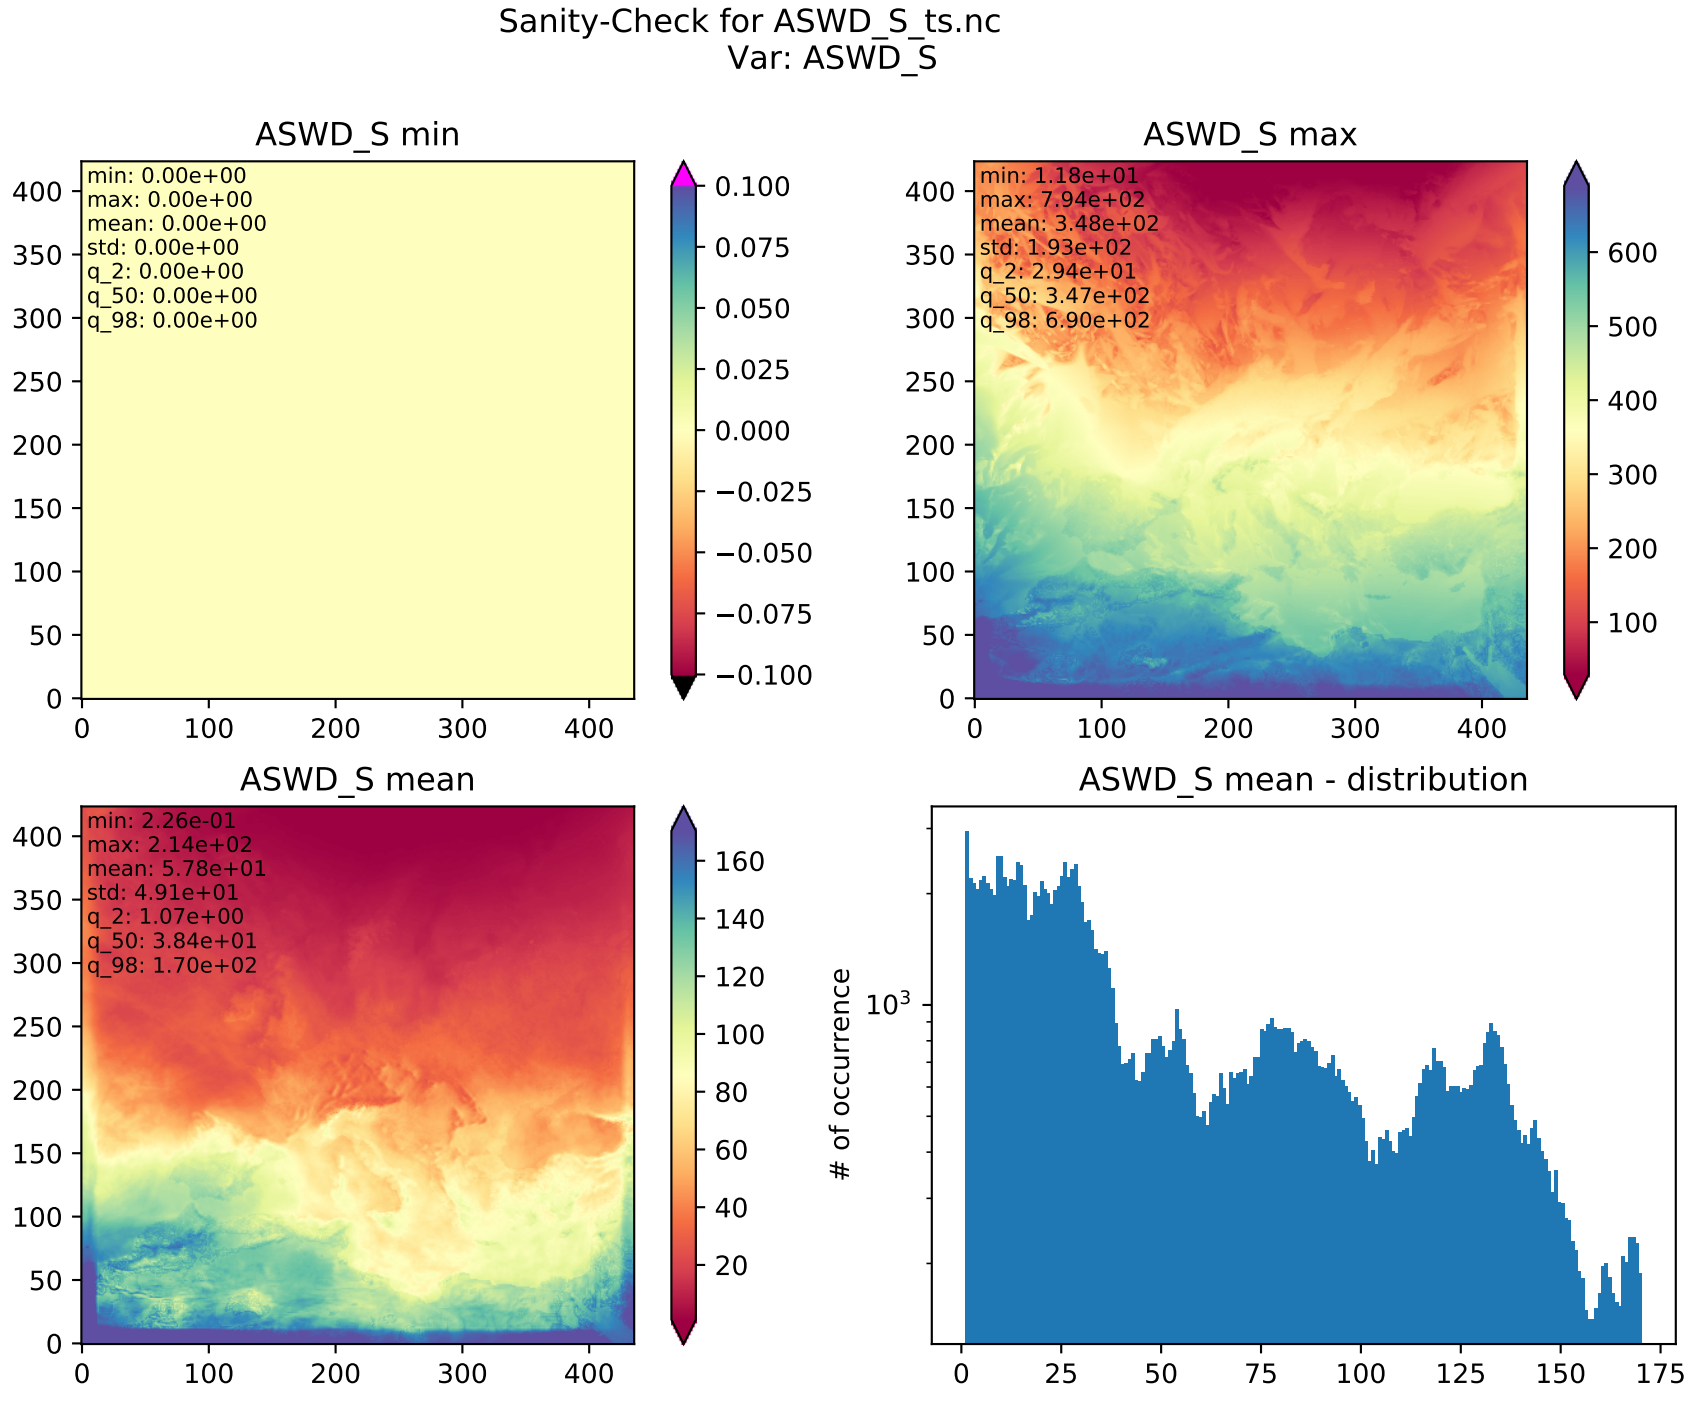
Sanity-Check for ASWD_S_ts.nc
Var: ASWD_S
ASWD_S min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASWD_S max
min: 1.18e+01
max: 7.94e+02
mean: 3.48e+02
std: 1.93e+02
q_2: 2.94e+01
q_50: 3.47e+02
q_98: 6.90e+02
ASWD_S mean
min: 2.26e-01
max: 2.14e+02
mean: 5.78e+01
std: 4.91e+01
q_2: 1.07e+00
q_50: 3.84e+01
q_98: 1.70e+02
ASWD_S mean - distribution
# of occurrence
10^3