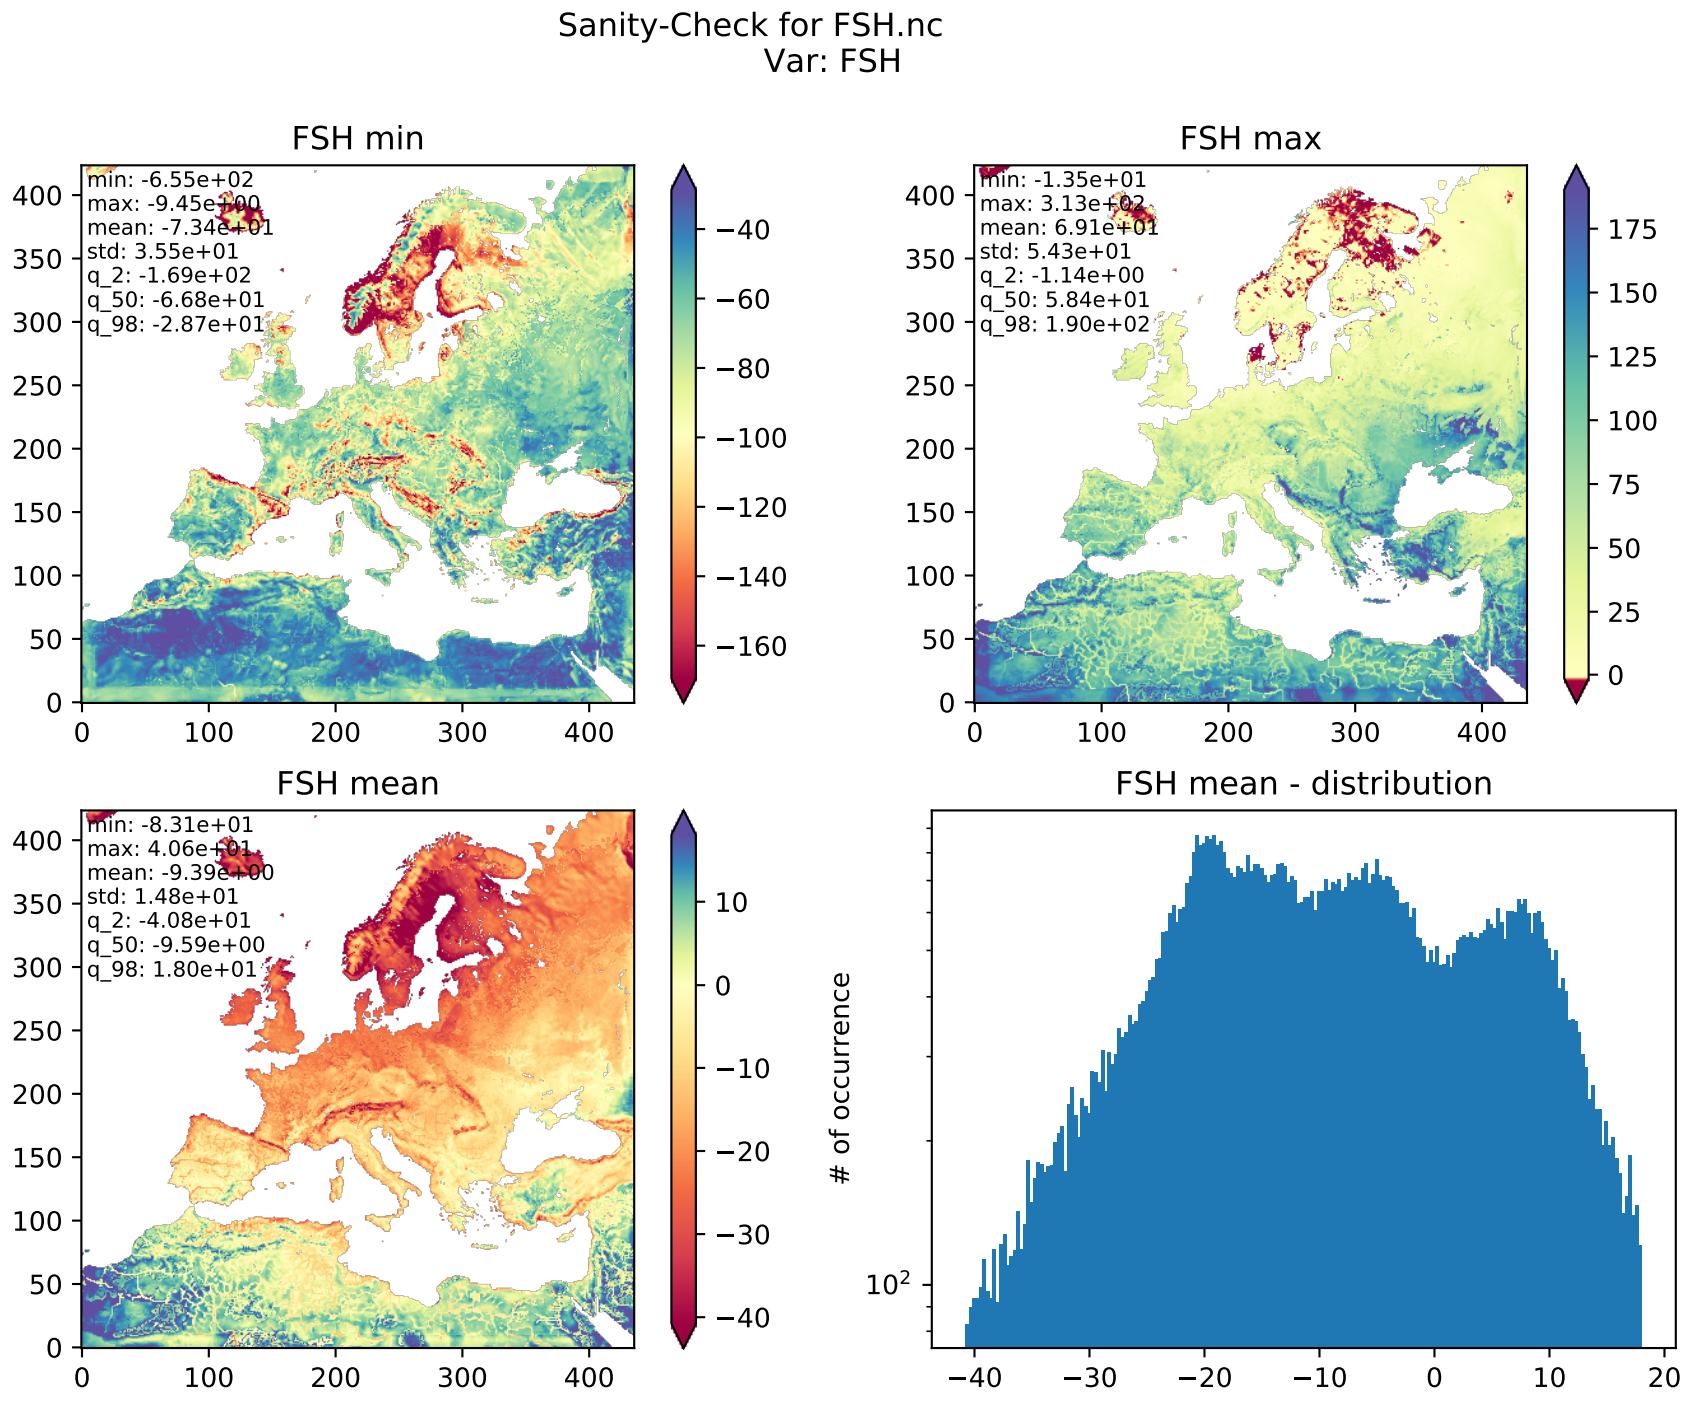
Sanity-Check for FSH.nc
Var: FSH
FSH min
min: -6.55e+02
max: -9.45e+00
mean: -7.34e+01
std: 3.55e+01
q_2: -1.69e+02
q_50: -6.68e+01
q_98: -2.87e+01
FSH max
min: -1.35e+01
max: 3.13e+02
mean: 6.91e+01
std: 5.43e+01
q_2: -1.14e+00
q_50: 5.84e+01
q_98: 1.90e+02
FSH mean
min: -8.31e+01
max: 4.06e+01
mean: -9.39e+00
std: 1.48e+01
q_2: -4.08e+01
q_50: -9.59e+00
q_98: 1.80e+01
FSH mean - distribution
# of occurrence