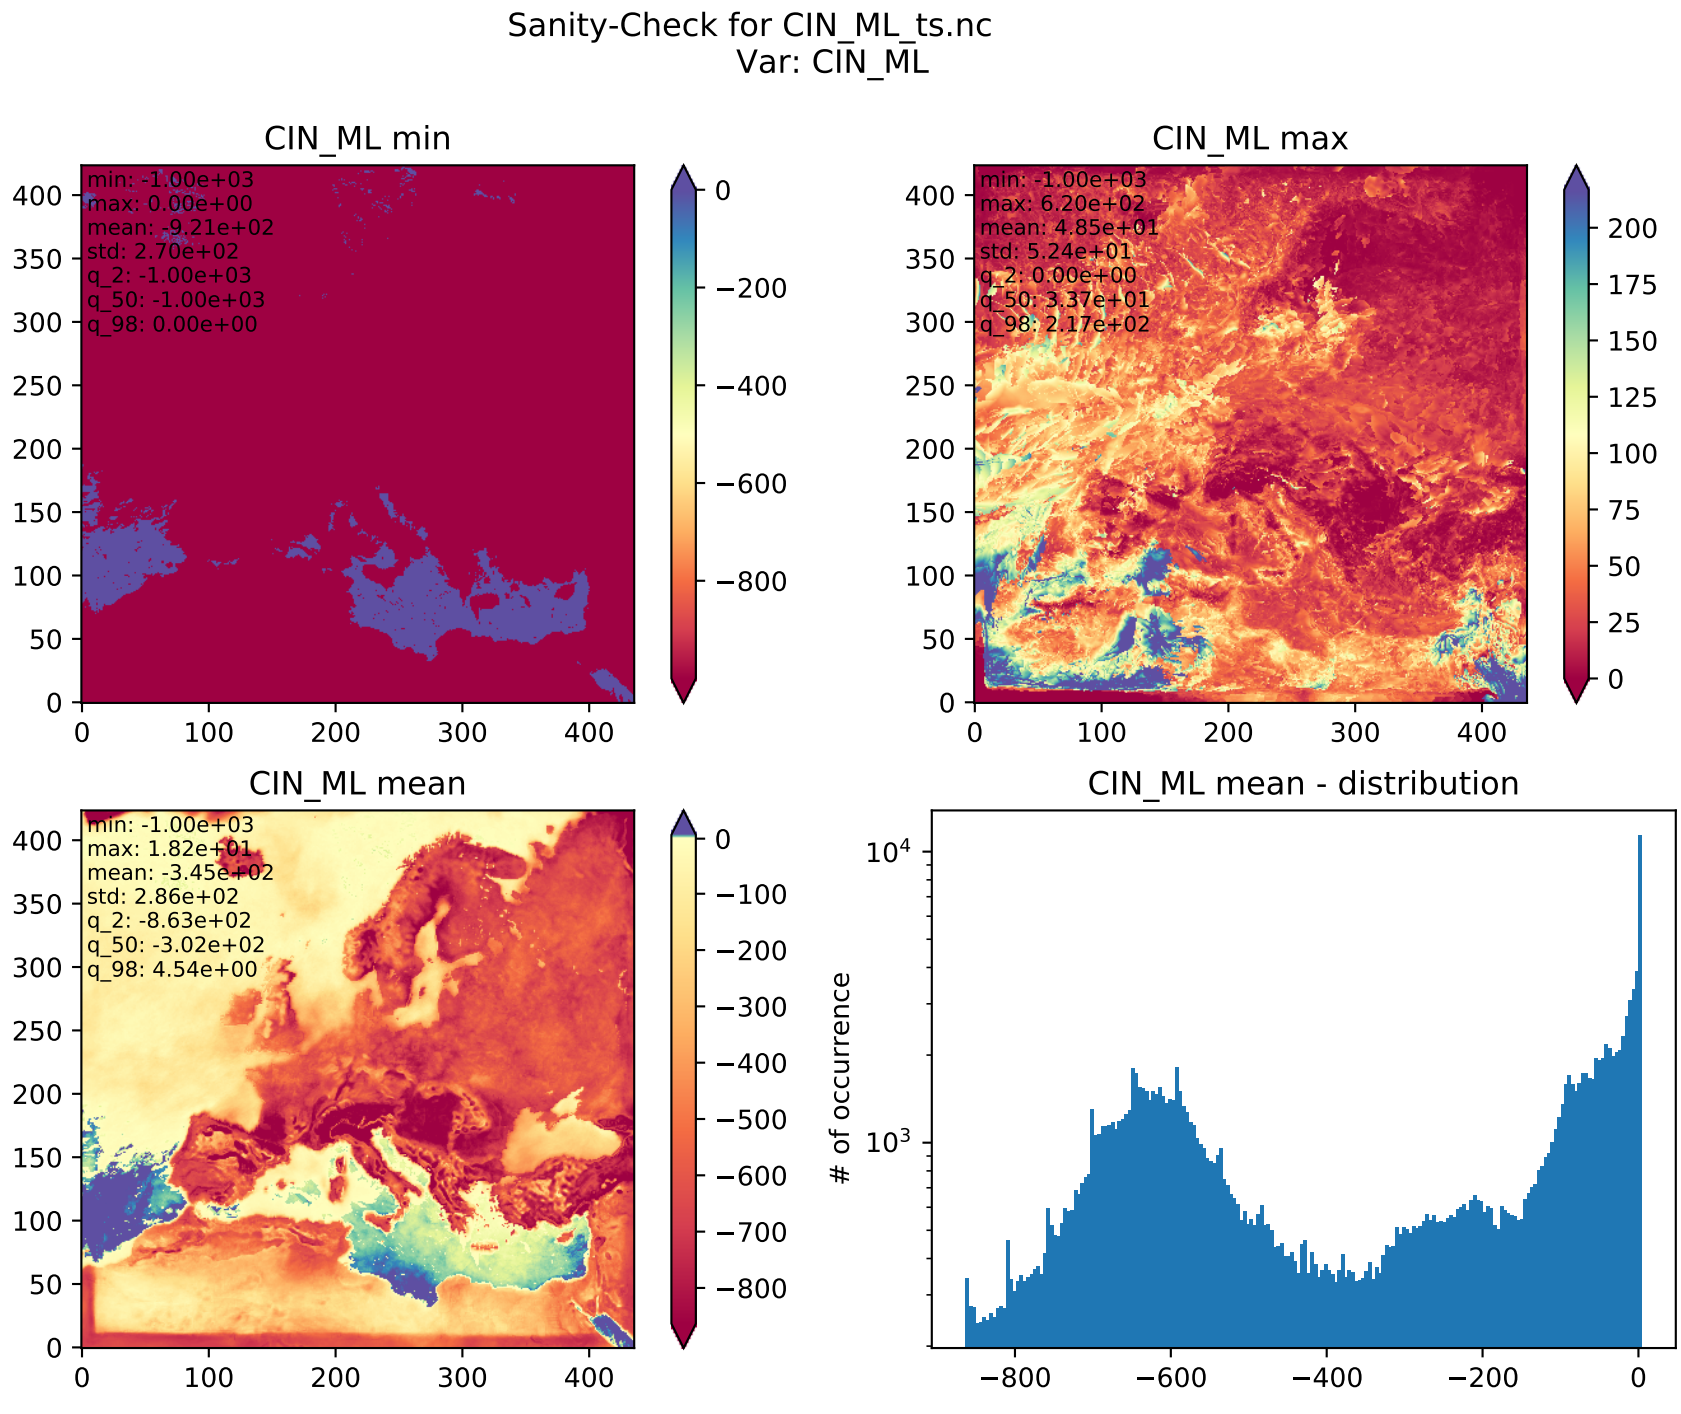
Sanity-Check for CIN_ML_ts.nc
Var: CIN_ML
CIN_ML min
min: -1.00e+03
max: 0.00e+00
mean: -9.21e+02
std: 2.70e+02
q_2: -1.00e+03
q_50: -1.00e+03
q_98: 0.00e+00
CIN_ML max
min: -1.00e+03
max: 6.20e+02
mean: 4.85e+01
std: 5.24e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 3.37e+01
q_98: 2.17e+02
CIN_ML mean
min: -1.00e+03
max: 1.82e+01
mean: -3.45e+02
std: 2.86e+02
q_2: -8.63e+02
q_50: -3.02e+02
q_98: 4.54e+00
CIN_ML mean - distribution
# of occurrence