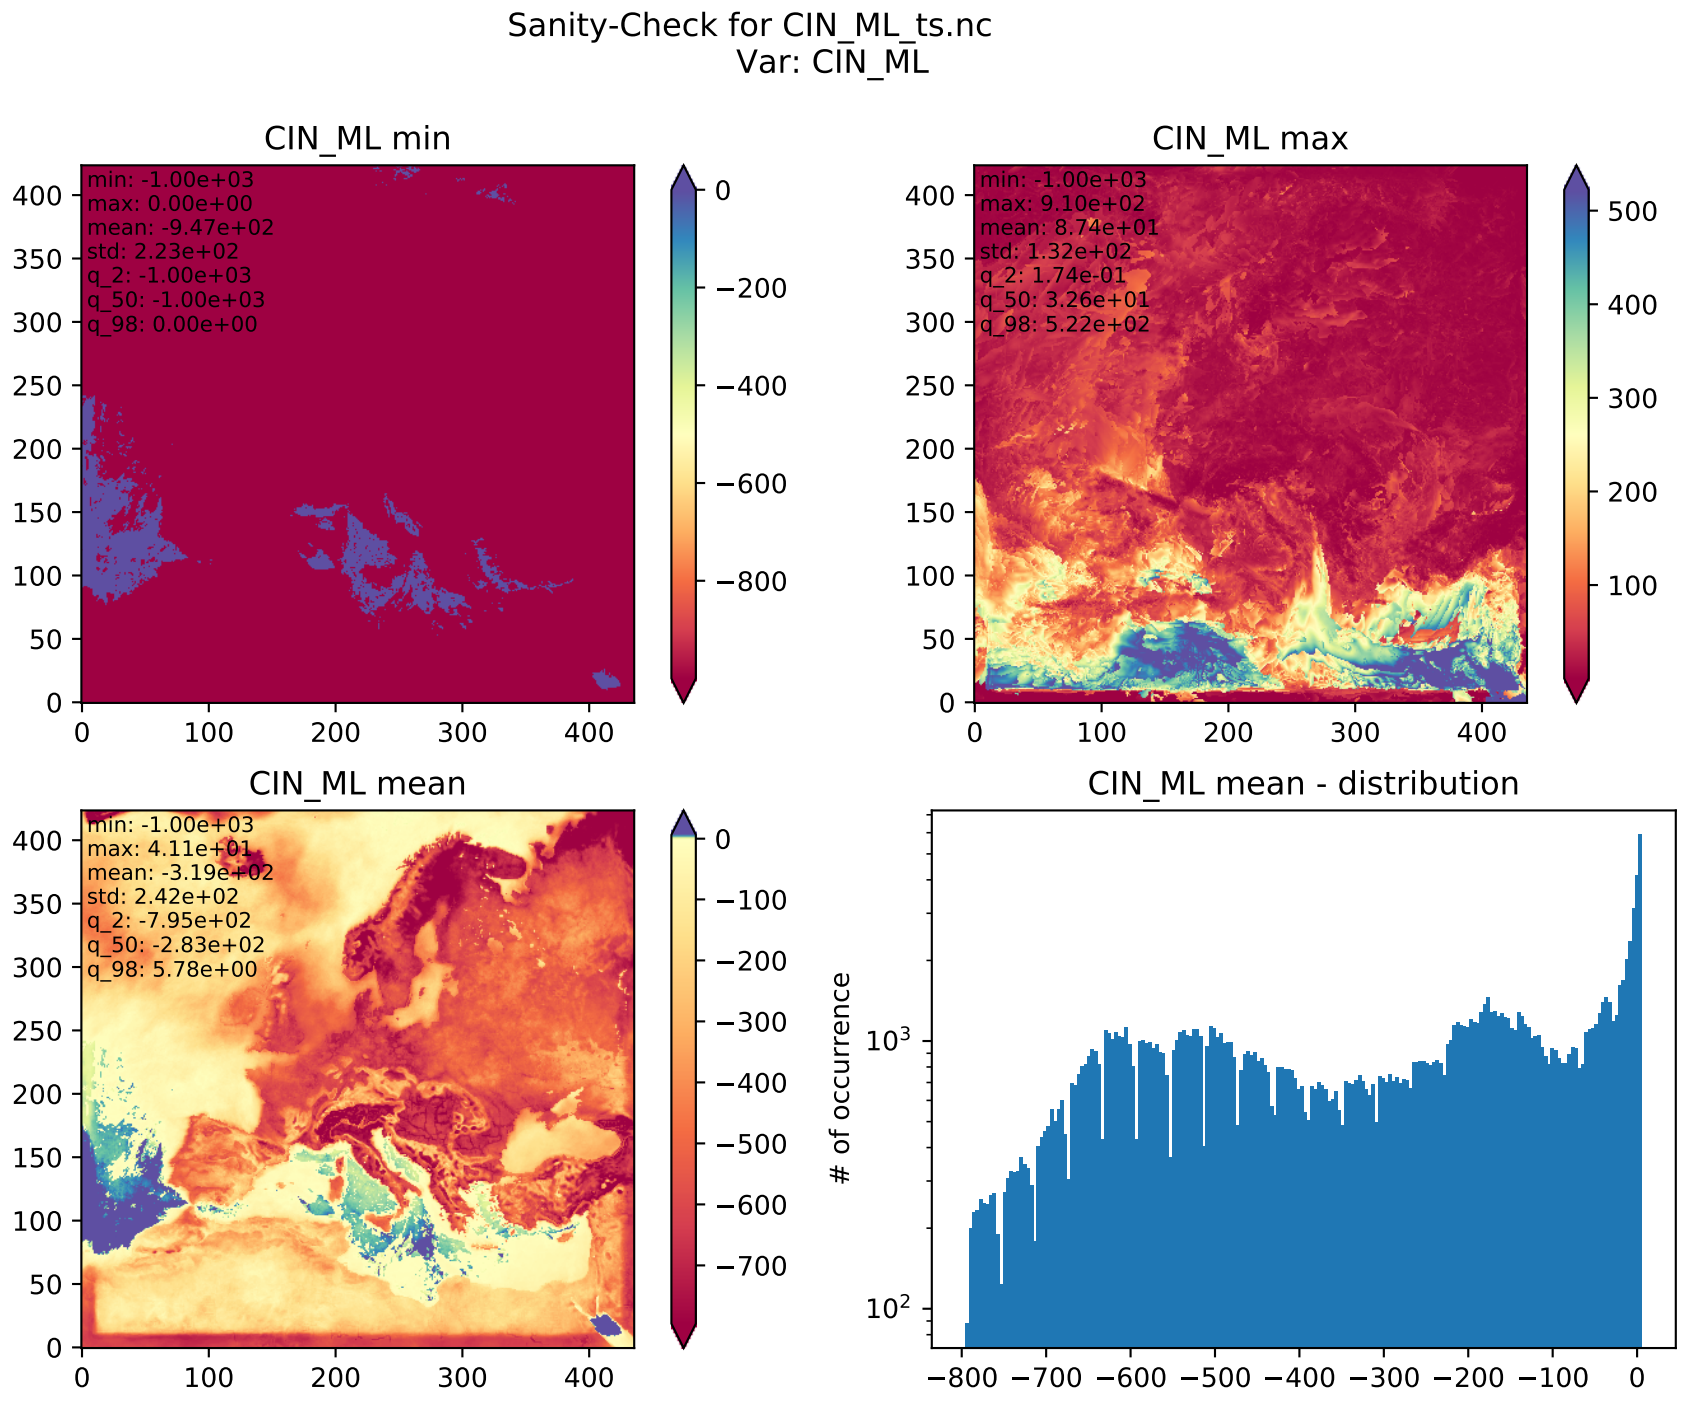
Sanity-Check for CIN_ML_ts.nc
Var: CIN_ML
CIN_ML min
min: -1.00e+03
max: 0.00e+00
mean: -9.47e+02
std: 2.23e+02
q_2: -1.00e+03
q_50: -1.00e+03
q_98: 0.00e+00
CIN_ML max
min: -1.00e+03
max: 9.10e+02
mean: 8.74e+01
std: 1.32e+02
q_2: 1.74e-01
q_50: 3.26e+01
q_98: 5.22e+02
CIN_ML mean
min: -1.00e+03
max: 4.11e+01
mean: -3.19e+02
std: 2.42e+02
q_2: -7.95e+02
q_50: -2.83e+02
q_98: 5.78e+00
CIN_ML mean - distribution
# of occurrence