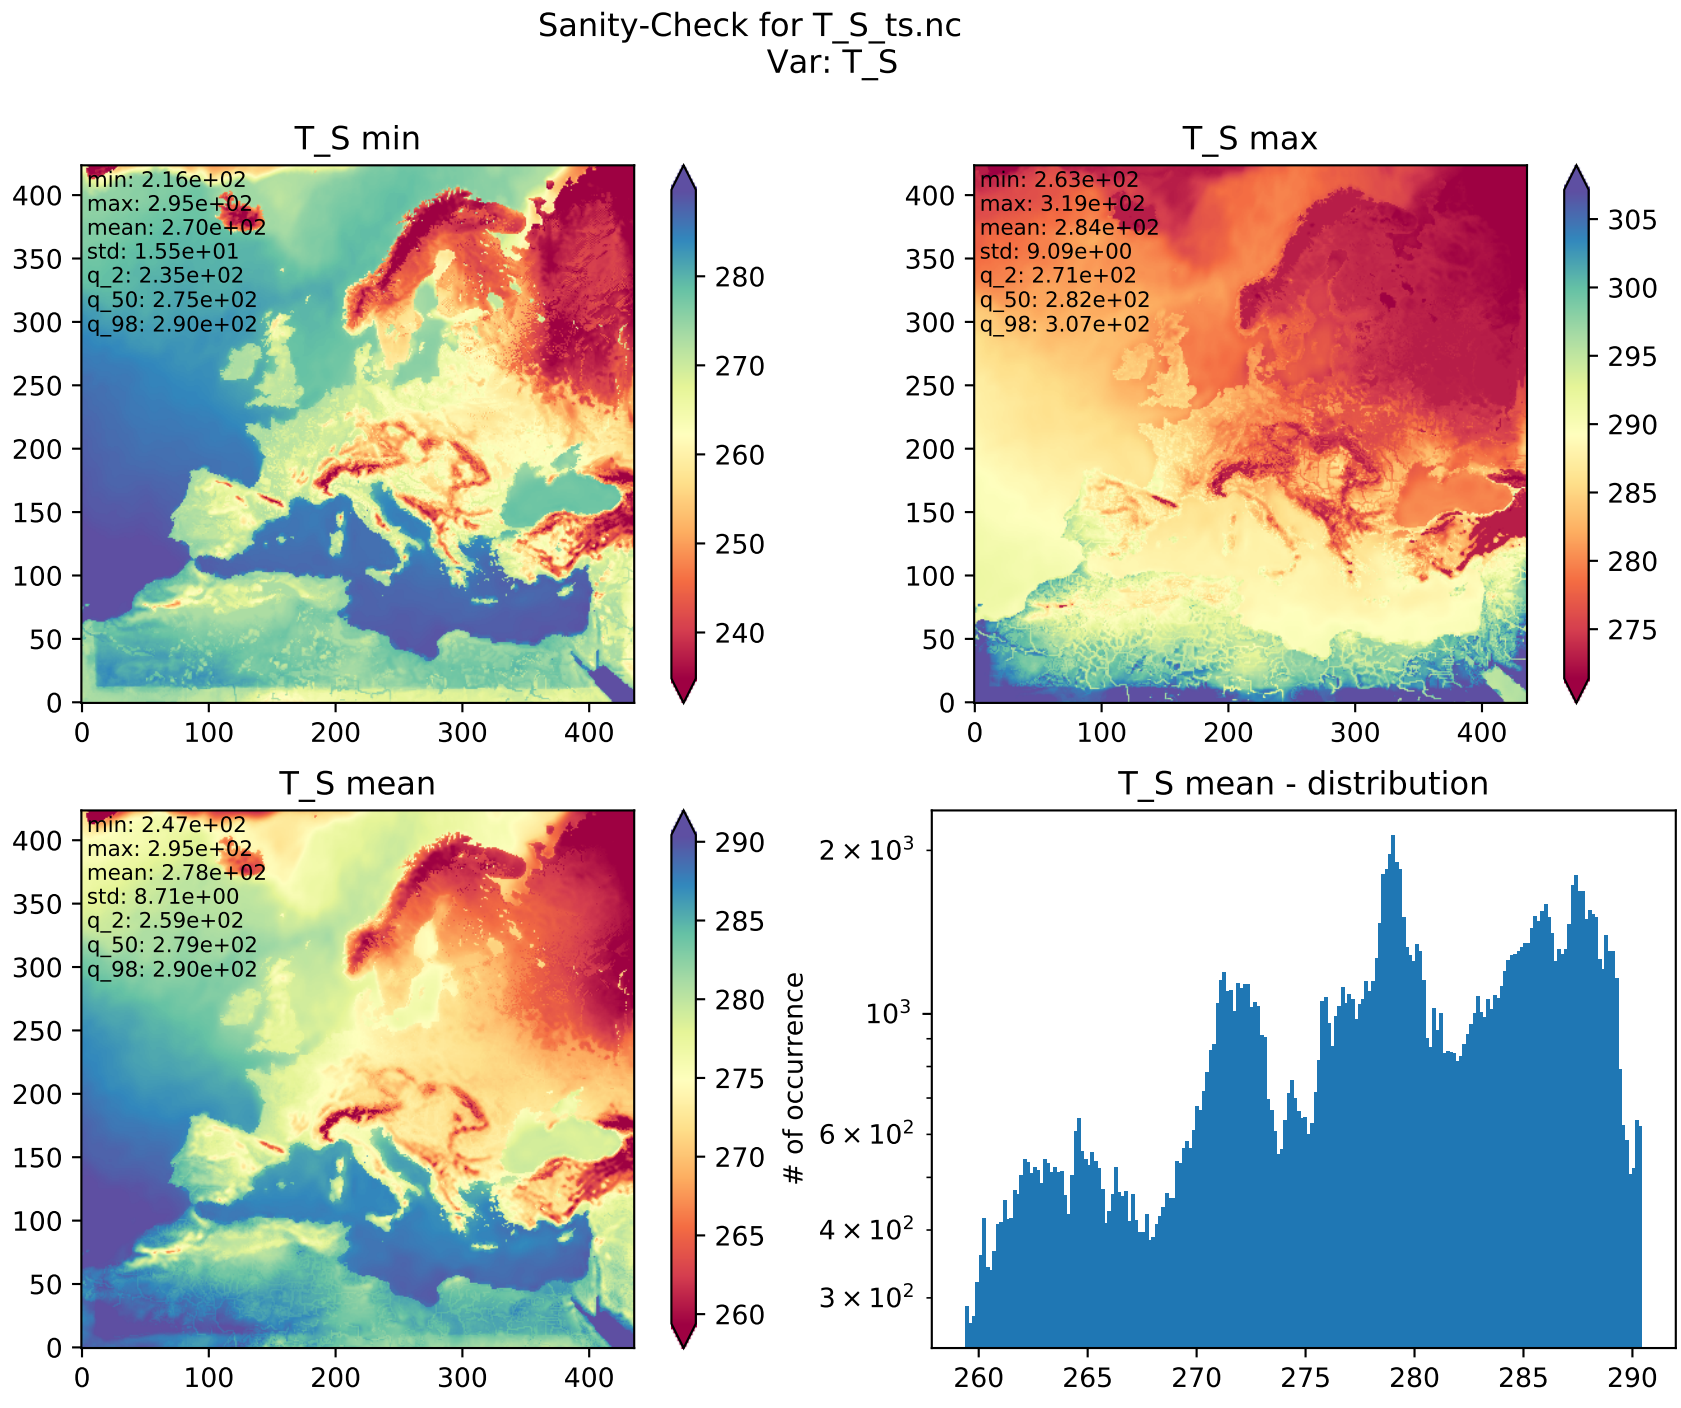
Sanity-Check for T_S_ts.nc
Var: T_S
T_S min
min: 2.16e+02
max: 2.95e+02
mean: 2.70e+02
std: 1.55e+01
q_2: 2.35e+02
q_50: 2.75e+02
q_98: 2.90e+02
T_S max
min: 2.63e+02
max: 3.19e+02
mean: 2.84e+02
std: 9.09e+00
q_2: 2.71e+02
q_50: 2.82e+02
q_98: 3.07e+02
T_S mean
min: 2.47e+02
max: 2.95e+02
mean: 2.78e+02
std: 8.71e+00
q_2: 2.59e+02
q_50: 2.79e+02
q_98: 2.90e+02
T_S mean - distribution
# of occurrence