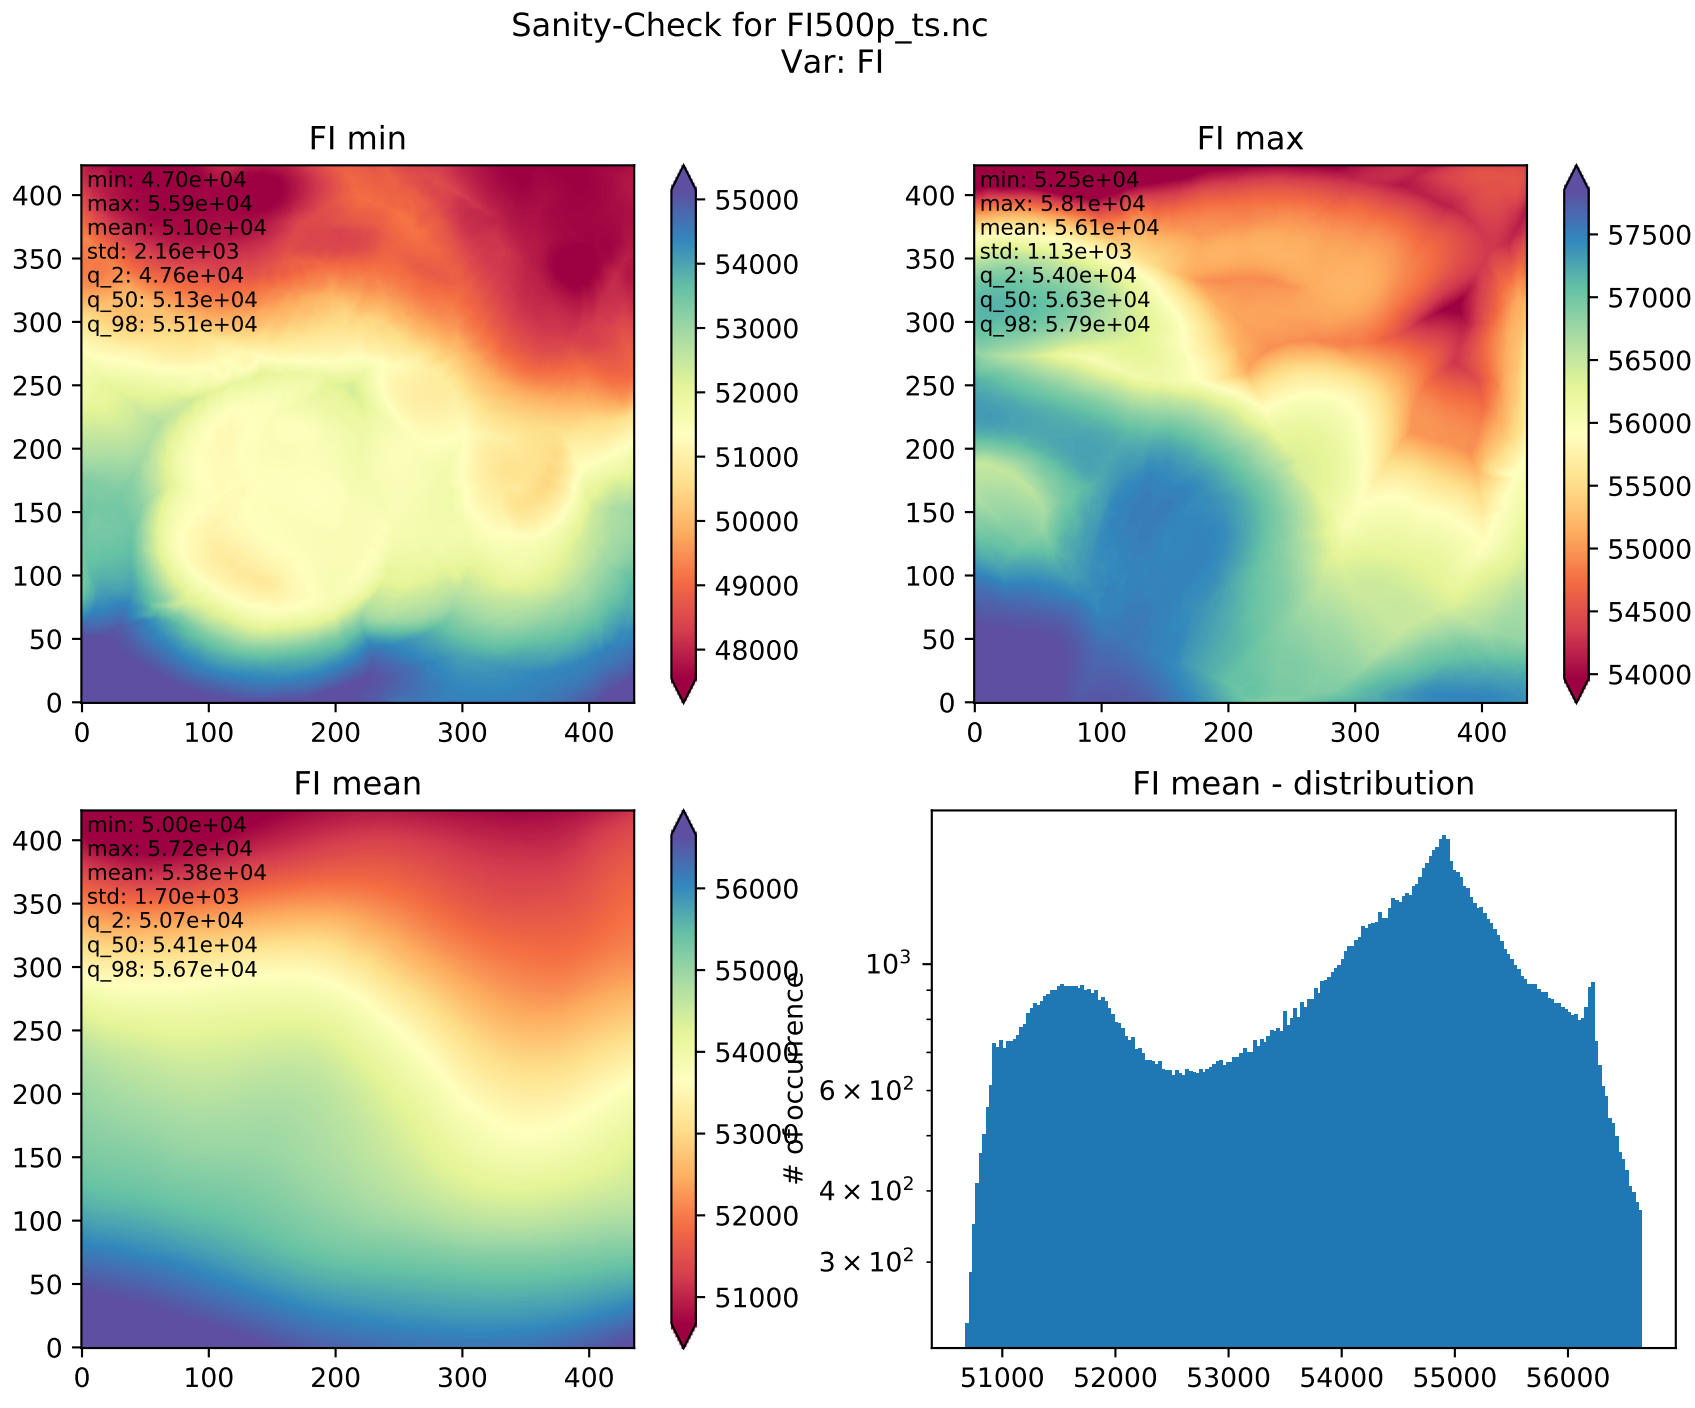
Sanity-Check for FI500p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 4.70e+04
max: 5.59e+04
mean: 5.10e+04
std: 2.16e+03
q_2: 4.76e+04
q_50: 5.13e+04
q_98: 5.51e+04
FI max
min: 5.25e+04
max: 5.81e+04
mean: 5.61e+04
std: 1.13e+03
q_2: 5.40e+04
q_50: 5.63e+04
q_98: 5.79e+04
FI mean
min: 5.00e+04
max: 5.72e+04
mean: 5.38e+04
std: 1.70e+03
q_2: 5.07e+04
q_50: 5.41e+04
q_98: 5.67e+04
FI mean - distribution
# of occurrence