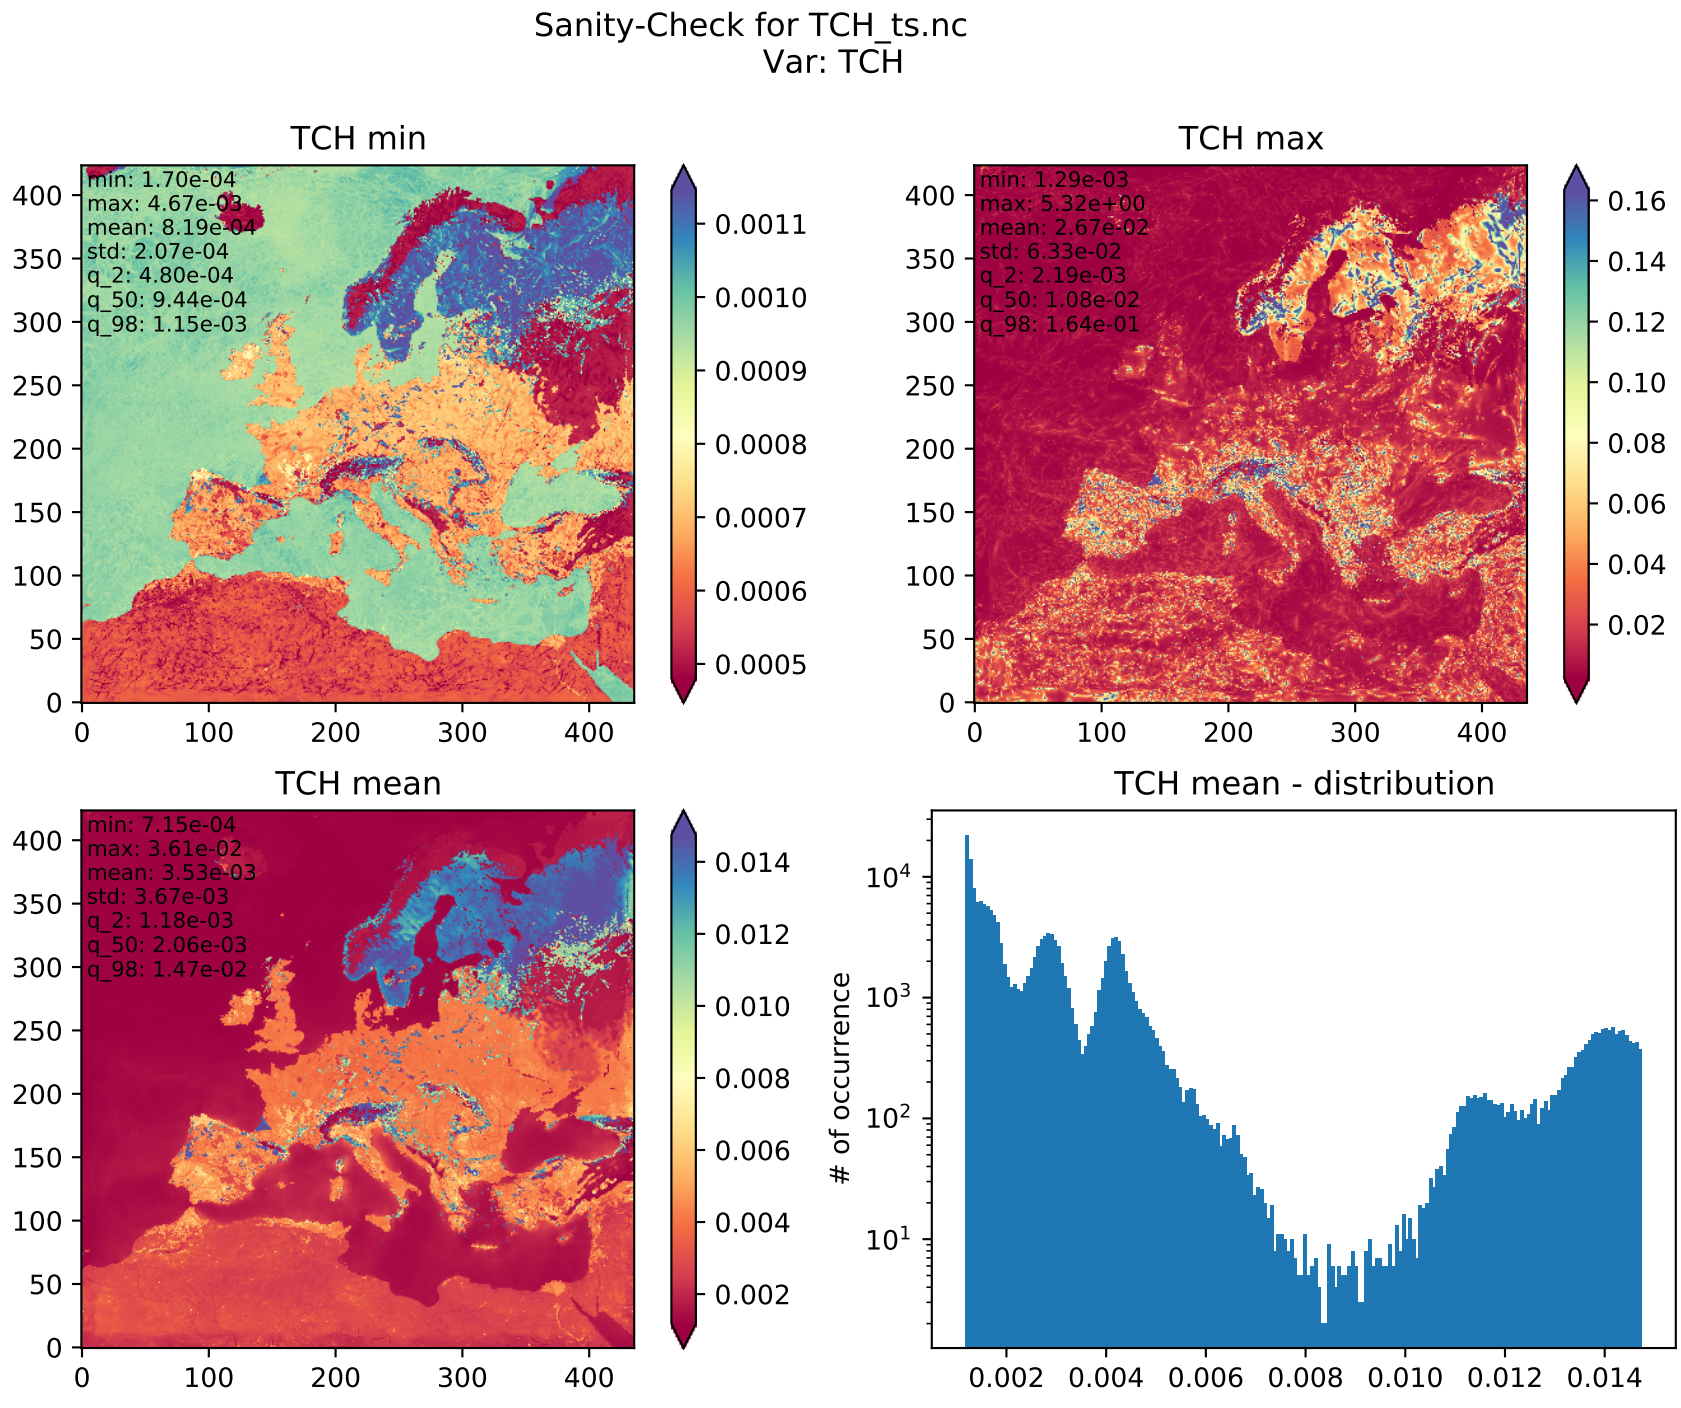
Sanity-Check for TCH_ts.nc
Var: TCH
TCH min
min: 1.70e-04
max: 4.67e-03
mean: 8.19e-04
std: 2.07e-04
q_2: 4.80e-04
q_50: 9.44e-04
q_98: 1.15e-03
TCH max
min: 1.29e-03
max: 5.32e+00
mean: 2.67e-02
std: 6.33e-02
q_2: 2.19e-03
q_50: 1.08e-02
q_98: 1.64e-01
TCH mean
min: 7.15e-04
max: 3.61e-02
mean: 3.53e-03
std: 3.67e-03
q_2: 1.18e-03
q_50: 2.06e-03
q_98: 1.47e-02
TCH mean - distribution
# of occurrence