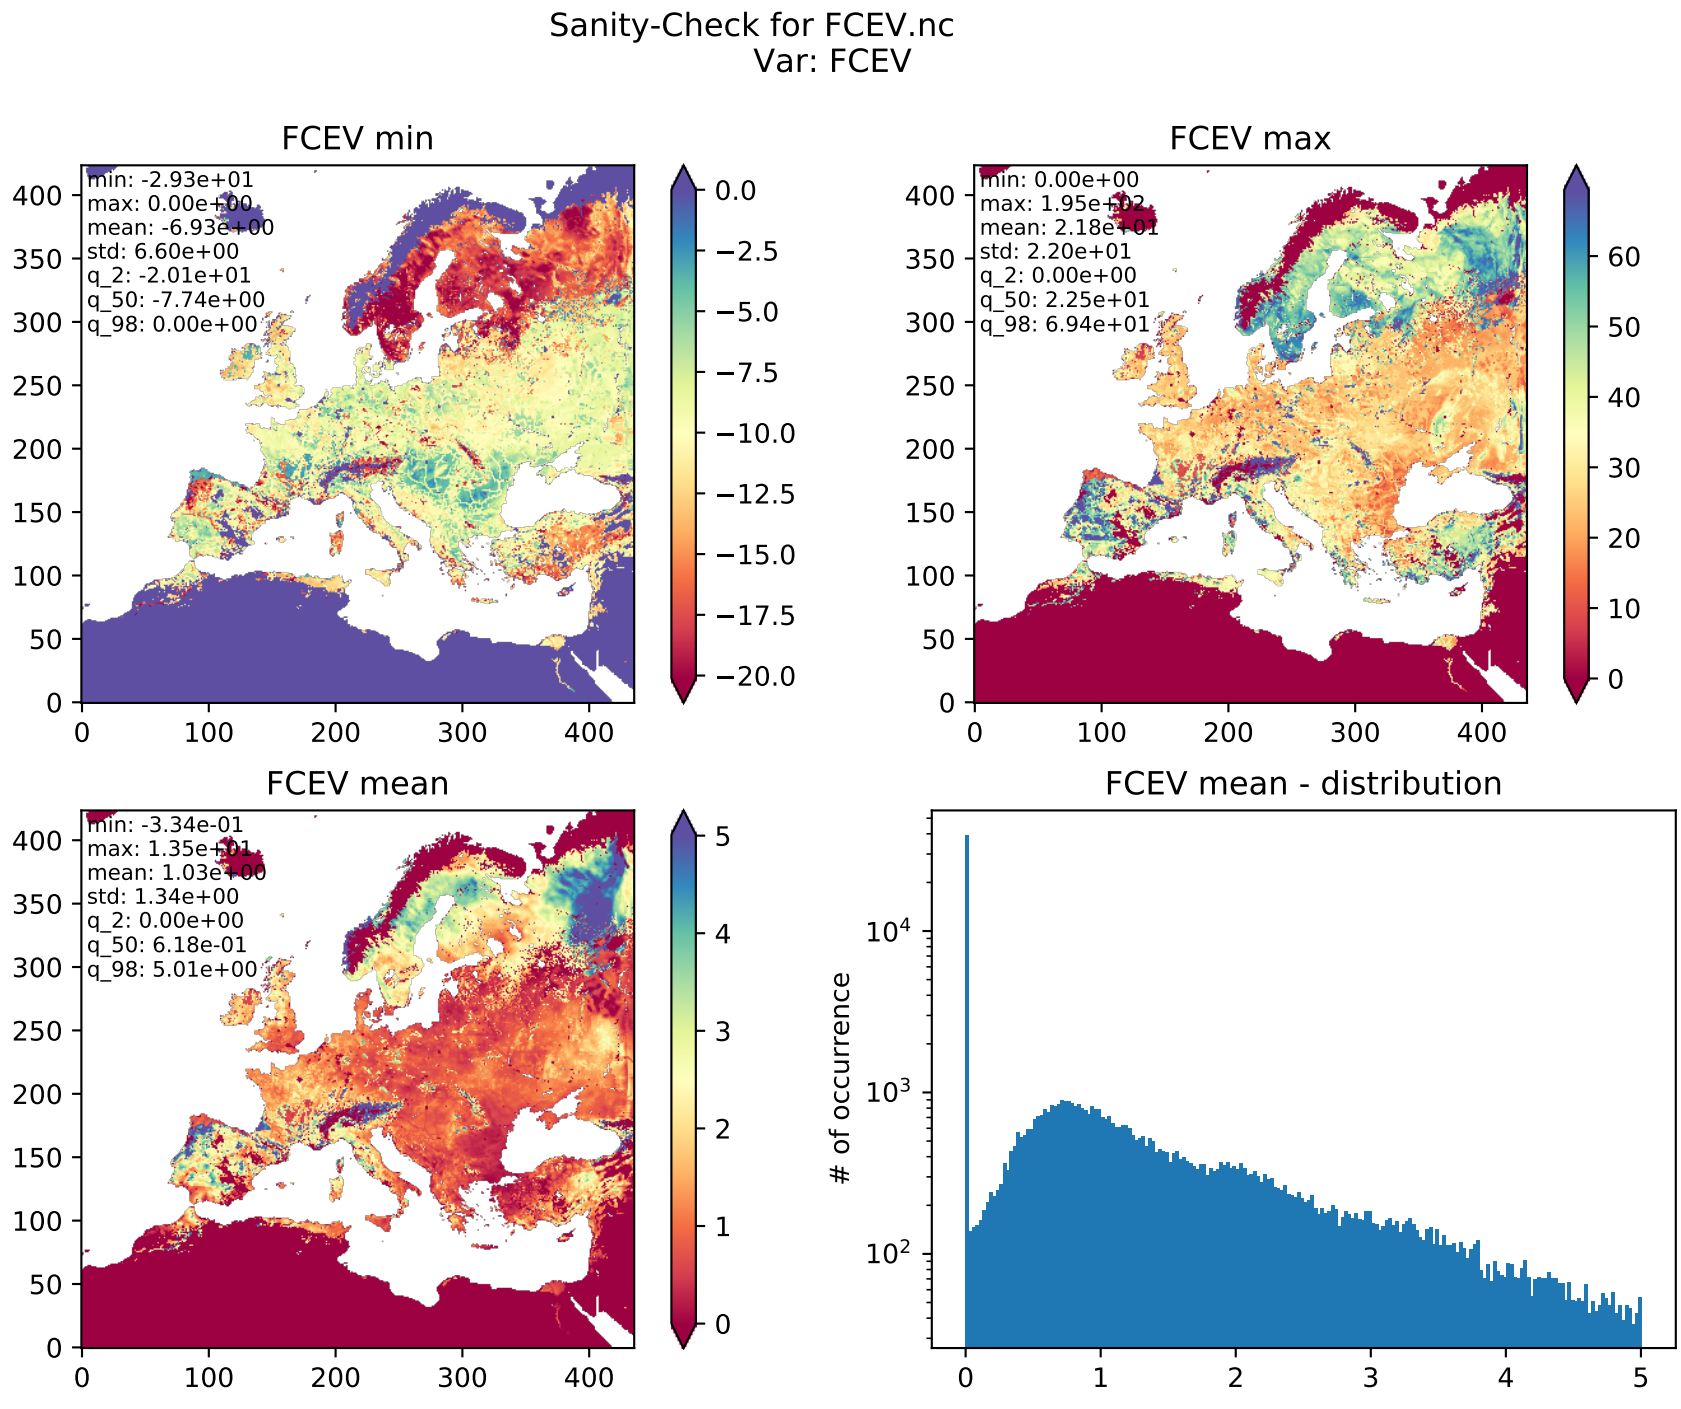
Sanity-Check for FCEV.nc
Var: FCEV
FCEV min
min: -2.93e+01
max: 0.00e+00
mean: -6.93e+00
std: 6.60e+00
q_2: -2.01e+01
q_50: -7.74e+00
q_98: 0.00e+00
FCEV max
min: 0.00e+00
max: 1.95e+02
mean: 2.18e+01
std: 2.20e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 2.25e+01
q_98: 6.94e+01
FCEV mean
min: -3.34e-01
max: 1.35e+01
mean: 1.03e+00
std: 1.34e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 6.18e-01
q_98: 5.01e+00
FCEV mean - distribution
# of occurrence