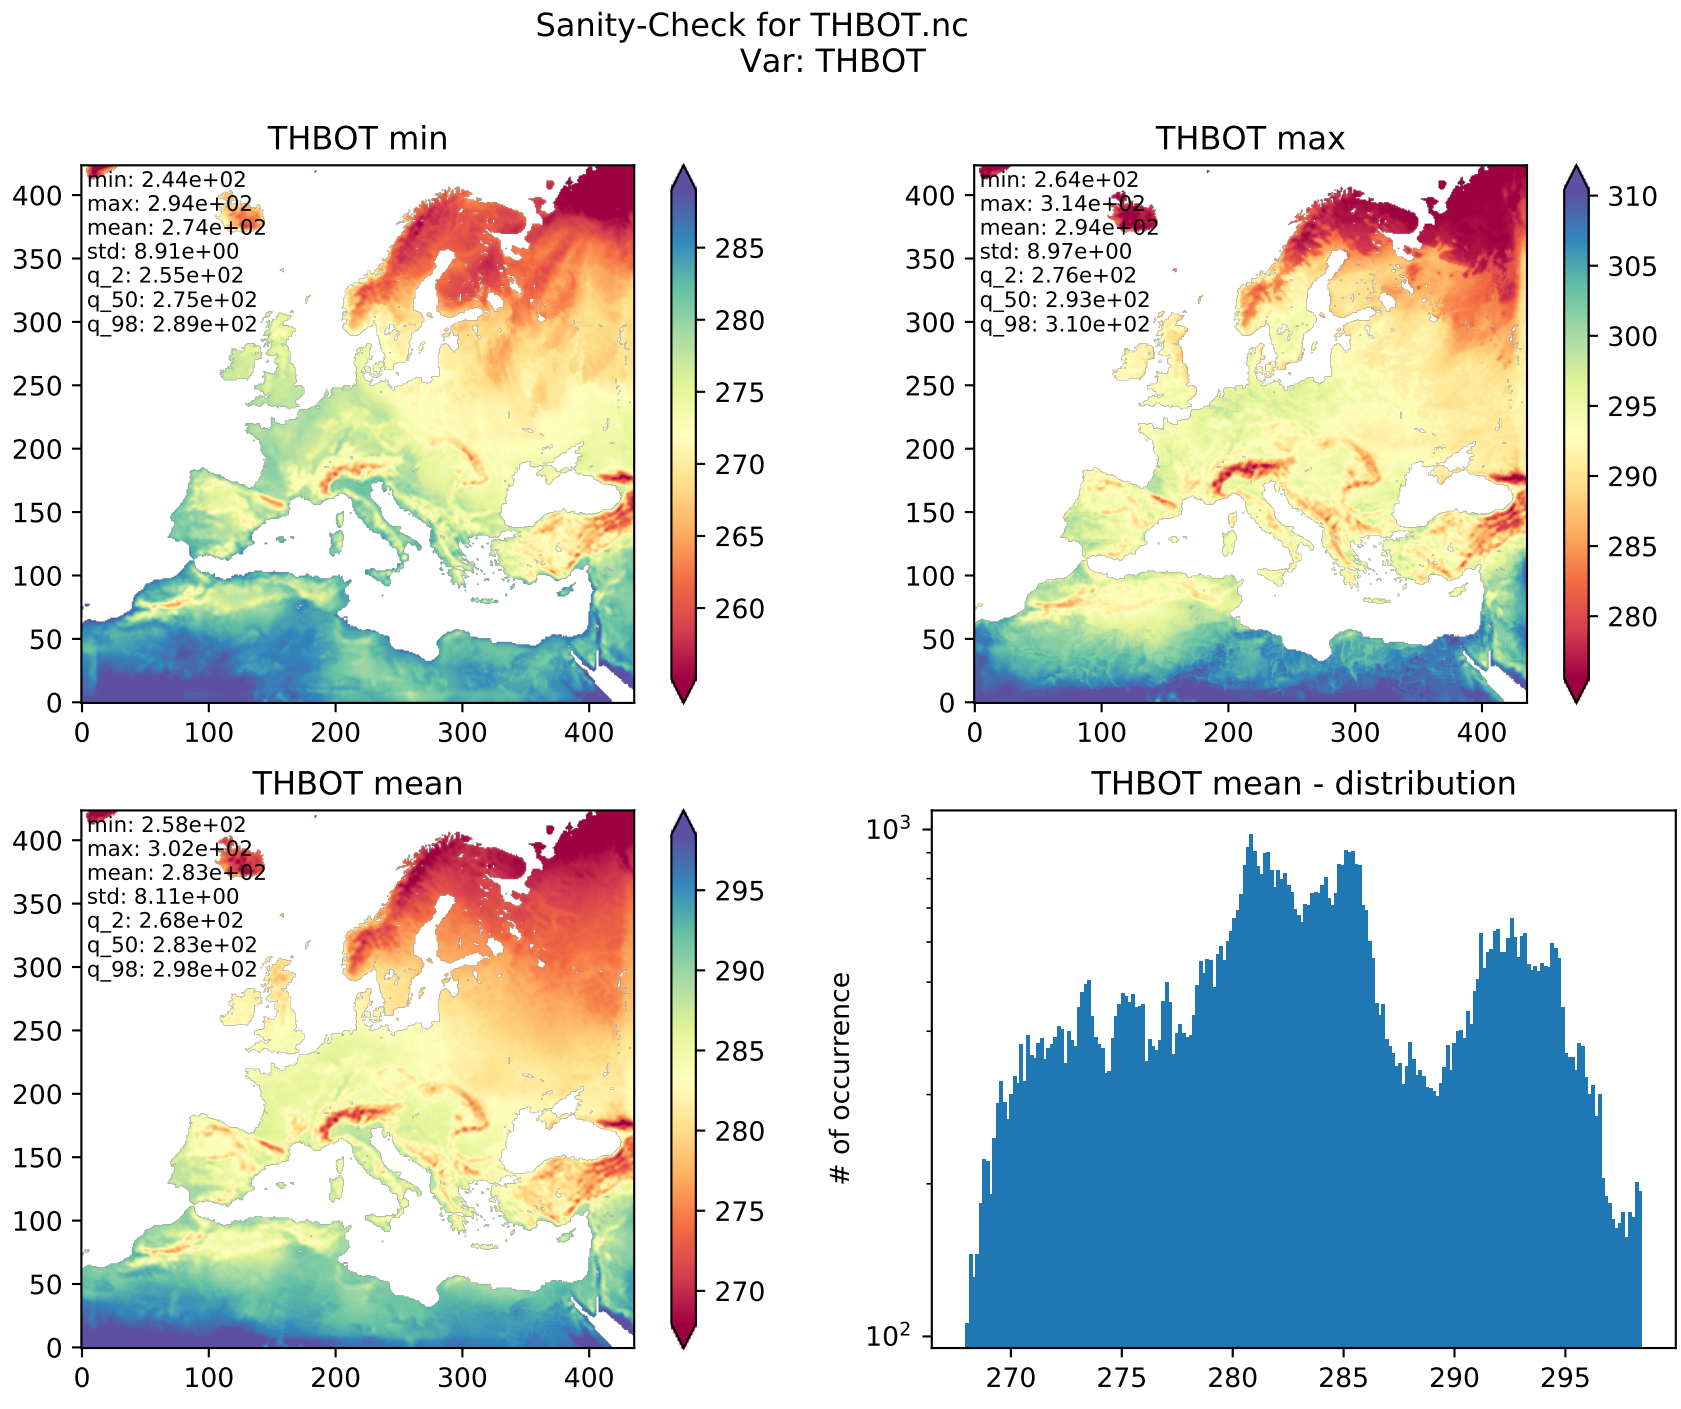
Sanity-Check for THBOT.nc
Var: THBOT
THBOT min
min: 2.44e+02
max: 2.94e+02
mean: 2.74e+02
std: 8.91e+00
q_2: 2.55e+02
q_50: 2.75e+02
q_98: 2.89e+02
THBOT max
min: 2.64e+02
max: 3.14e+02
mean: 2.94e+02
std: 8.97e+00
q_2: 2.76e+02
q_50: 2.93e+02
q_98: 3.10e+02
THBOT mean
min: 2.58e+02
max: 3.02e+02
mean: 2.83e+02
std: 8.11e+00
q_2: 2.68e+02
q_50: 2.83e+02
q_98: 2.98e+02
THBOT mean - distribution
# of occurrence