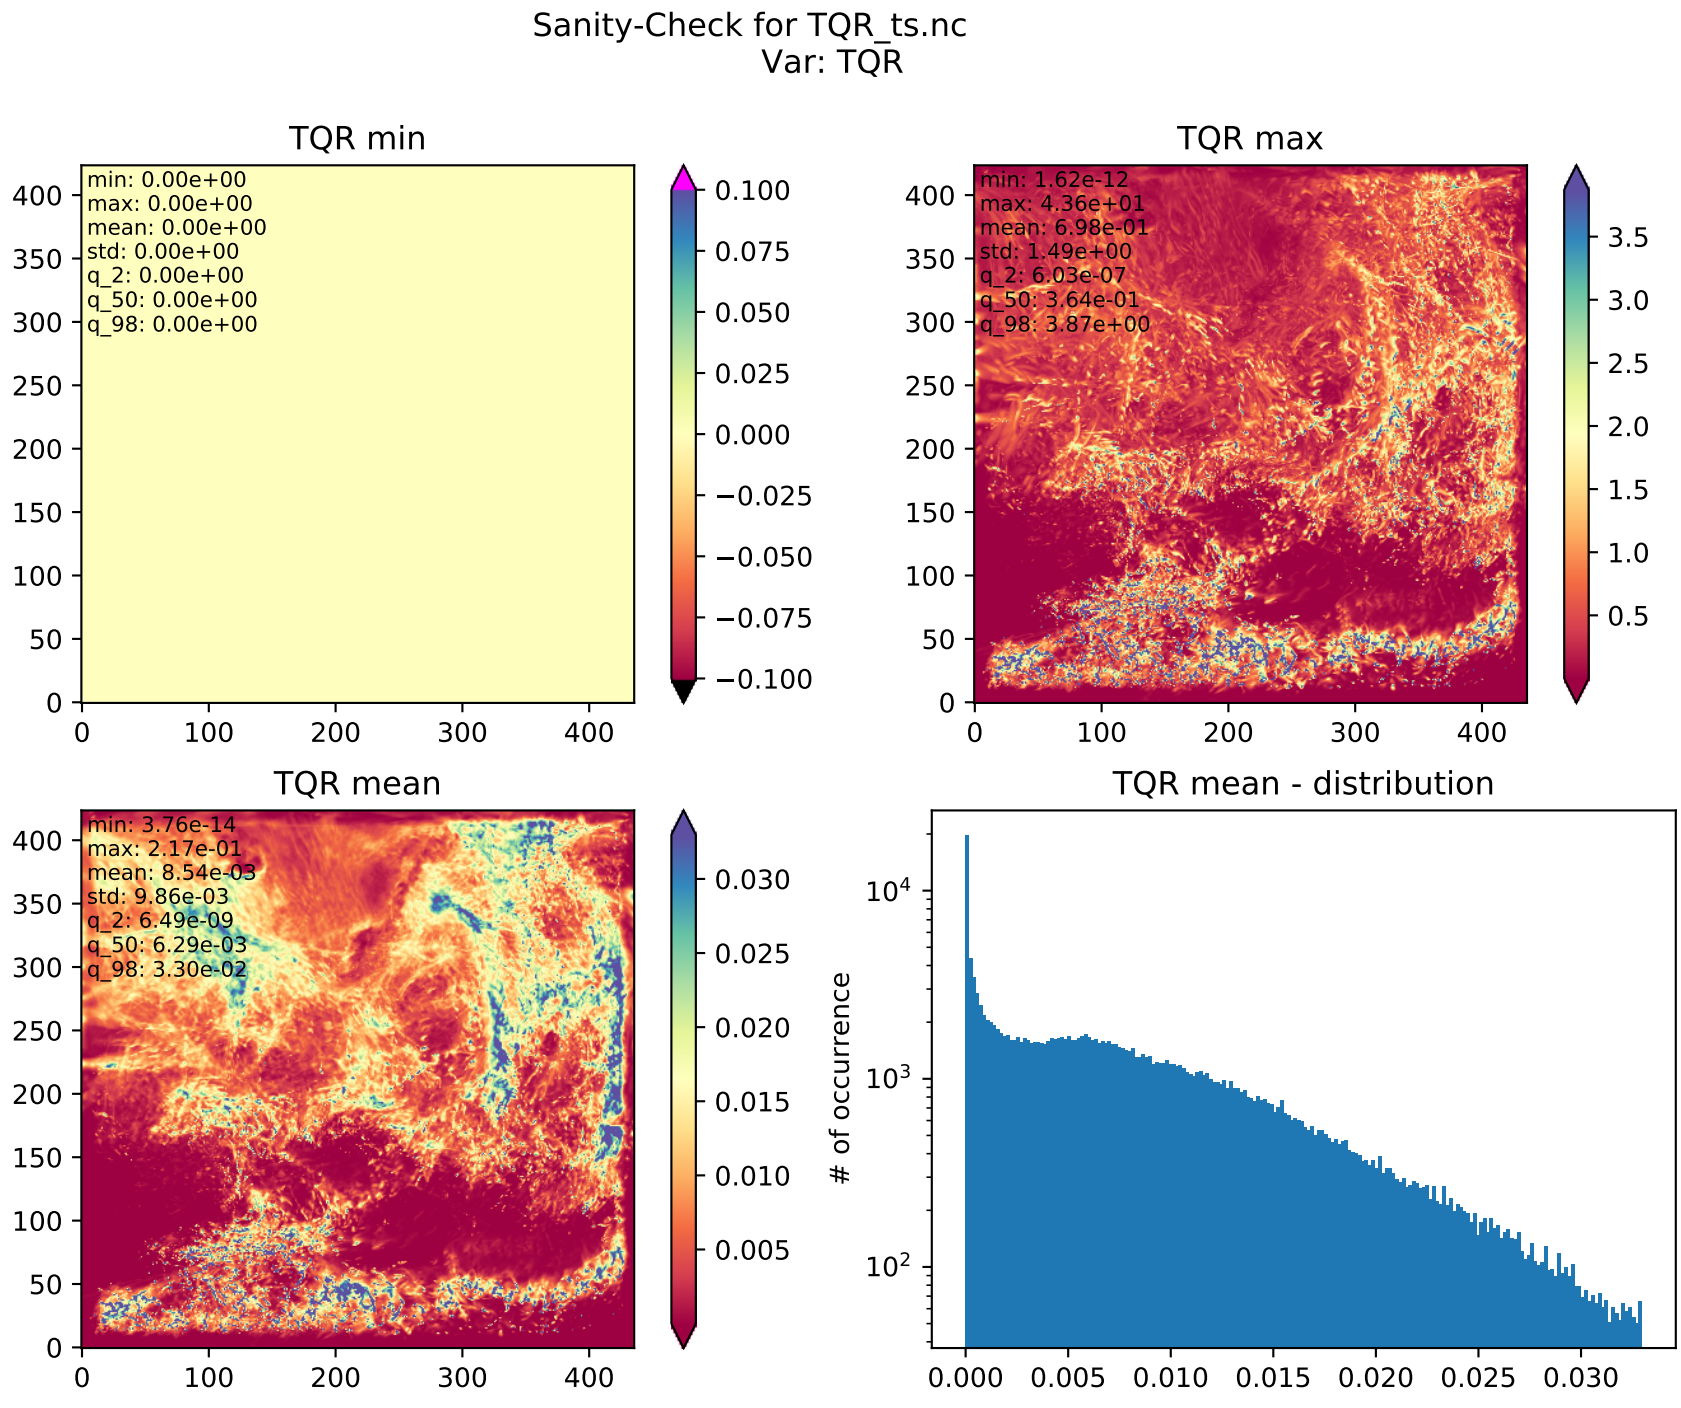
Sanity-Check for TQR_ts.nc
Var: TQR
TQR min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
TQR max
min: 1.62e-12
max: 4.36e+01
mean: 6.98e-01
std: 1.49e+00
q_2: 6.03e-07
q_50: 3.64e-01
q_98: 3.87e+00
TQR mean
min: 3.76e-14
max: 2.17e-01
mean: 8.54e-03
std: 9.86e-03
q_2: 6.49e-09
q_50: 6.29e-03
q_98: 3.30e-02
TQR mean - distribution
# of occurrence