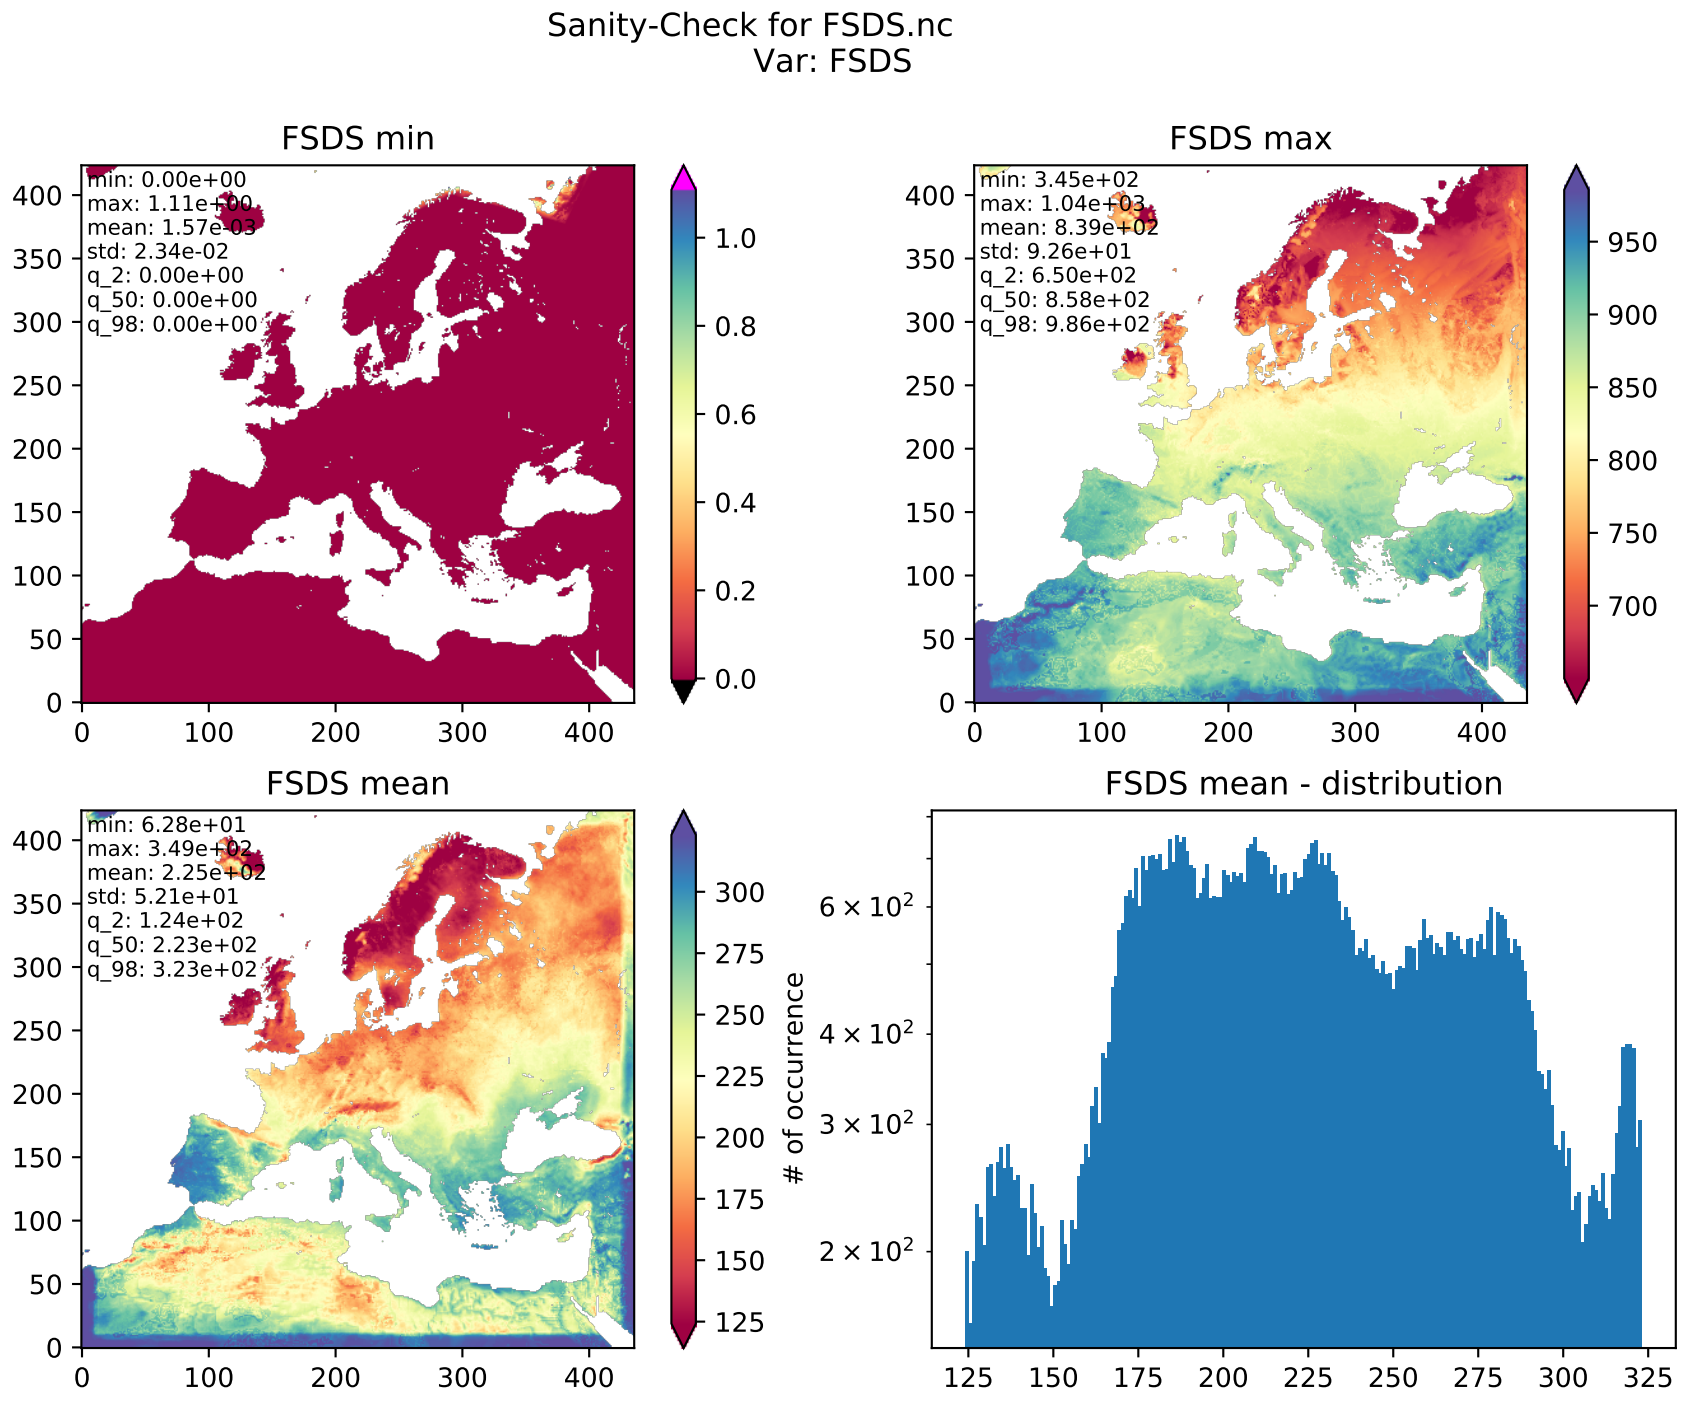
Sanity-Check for FSDS.nc
Var: FSDS
FSDS min
min: 0.00e+00
max: 1.11e+00
mean: 1.57e-03
std: 2.34e-02
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
FSDS max
min: 3.45e+02
max: 1.04e+03
mean: 8.39e+02
std: 9.26e+01
q_2: 6.50e+02
q_50: 8.58e+02
q_98: 9.86e+02
FSDS mean
min: 6.28e+01
max: 3.49e+02
mean: 2.25e+02
std: 5.21e+01
q_2: 1.24e+02
q_50: 2.23e+02
q_98: 3.23e+02
FSDS mean - distribution
# of occurrence