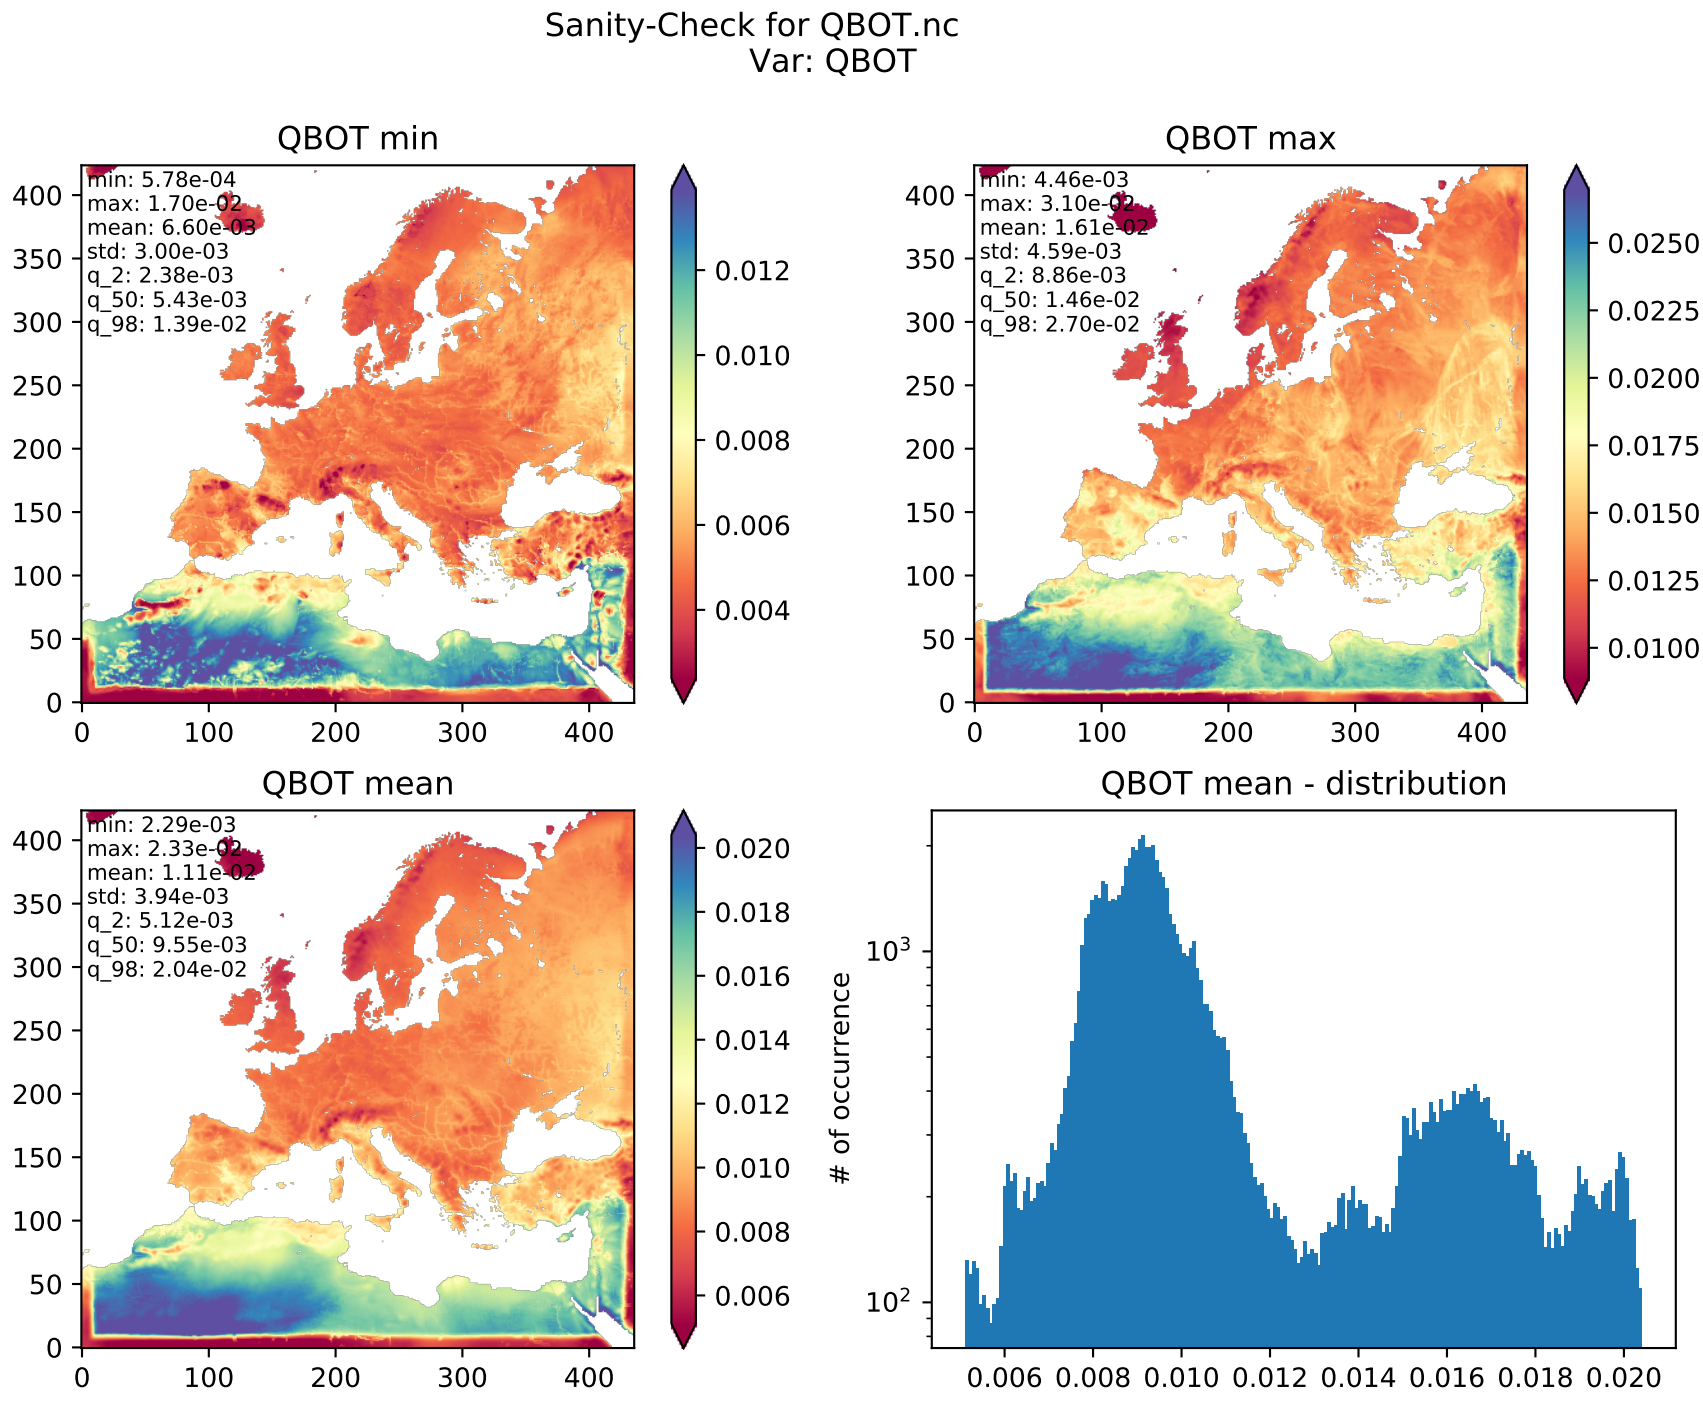
Sanity-Check for QBOT.nc
Var: QBOT
QBOT min
min: 5.78e-04
max: 1.70e-02
mean: 6.60e-03
std: 3.00e-03
q_2: 2.38e-03
q_50: 5.43e-03
q_98: 1.39e-02
QBOT max
min: 4.46e-03
max: 3.10e-02
mean: 1.61e-02
std: 4.59e-03
q_2: 8.86e-03
q_50: 1.46e-02
q_98: 2.70e-02
QBOT mean
min: 2.29e-03
max: 2.33e-02
mean: 1.11e-02
std: 3.94e-03
q_2: 5.12e-03
q_50: 9.55e-03
q_98: 2.04e-02
QBOT mean - distribution
# of occurrence