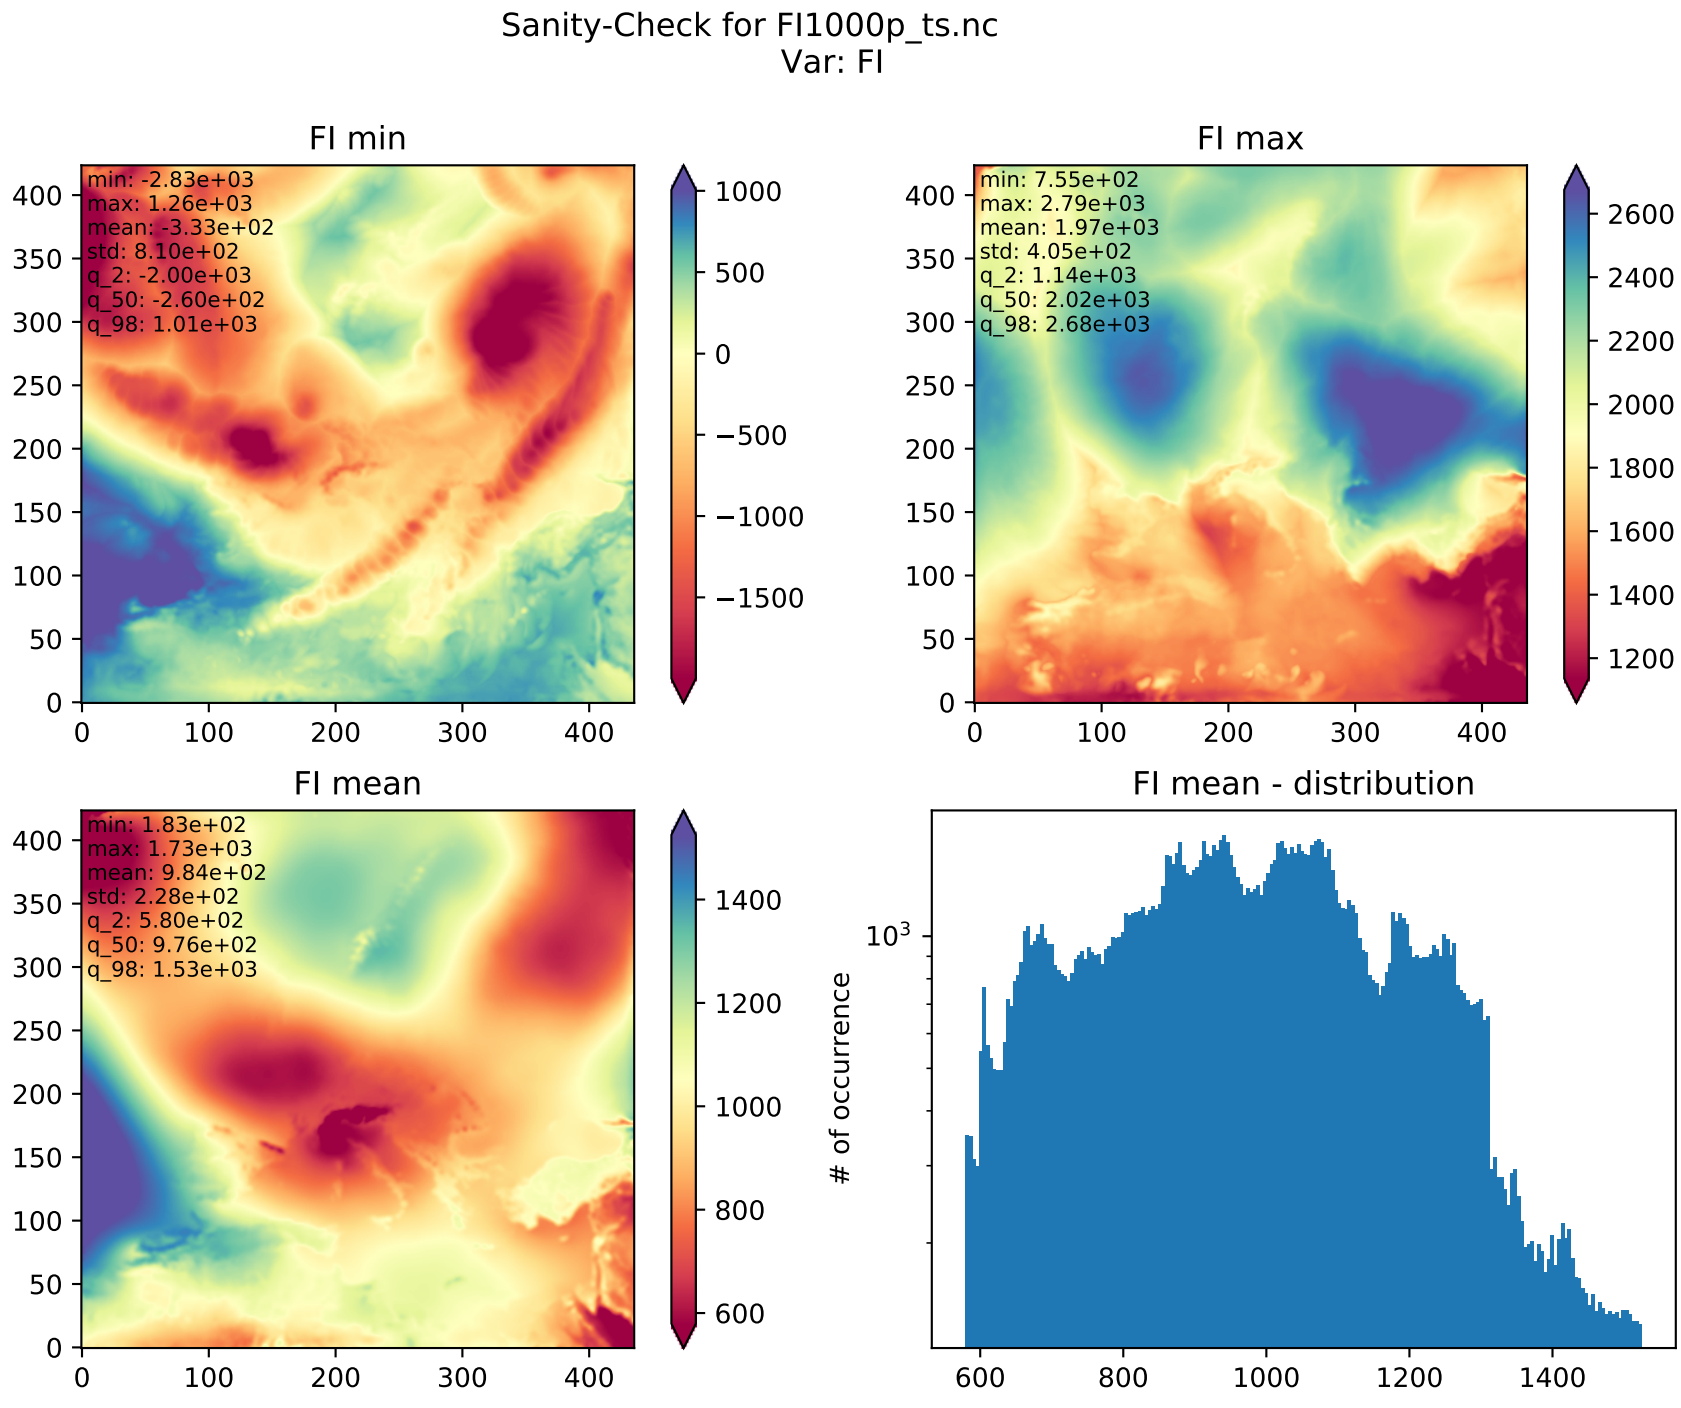
Sanity-Check for FI1000p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: -2.83e+03
max: 1.26e+03
mean: -3.33e+02
std: 8.10e+02
q_2: -2.00e+03
q_50: -2.60e+02
q_98: 1.01e+03
FI max
min: 7.55e+02
max: 2.79e+03
mean: 1.97e+03
std: 4.05e+02
q_2: 1.14e+03
q_50: 2.02e+03
q_98: 2.68e+03
FI mean
min: 1.83e+02
max: 1.73e+03
mean: 9.84e+02
std: 2.28e+02
q_2: 5.80e+02
q_50: 9.76e+02
q_98: 1.53e+03
FI mean - distribution
# of occurrence
10^3