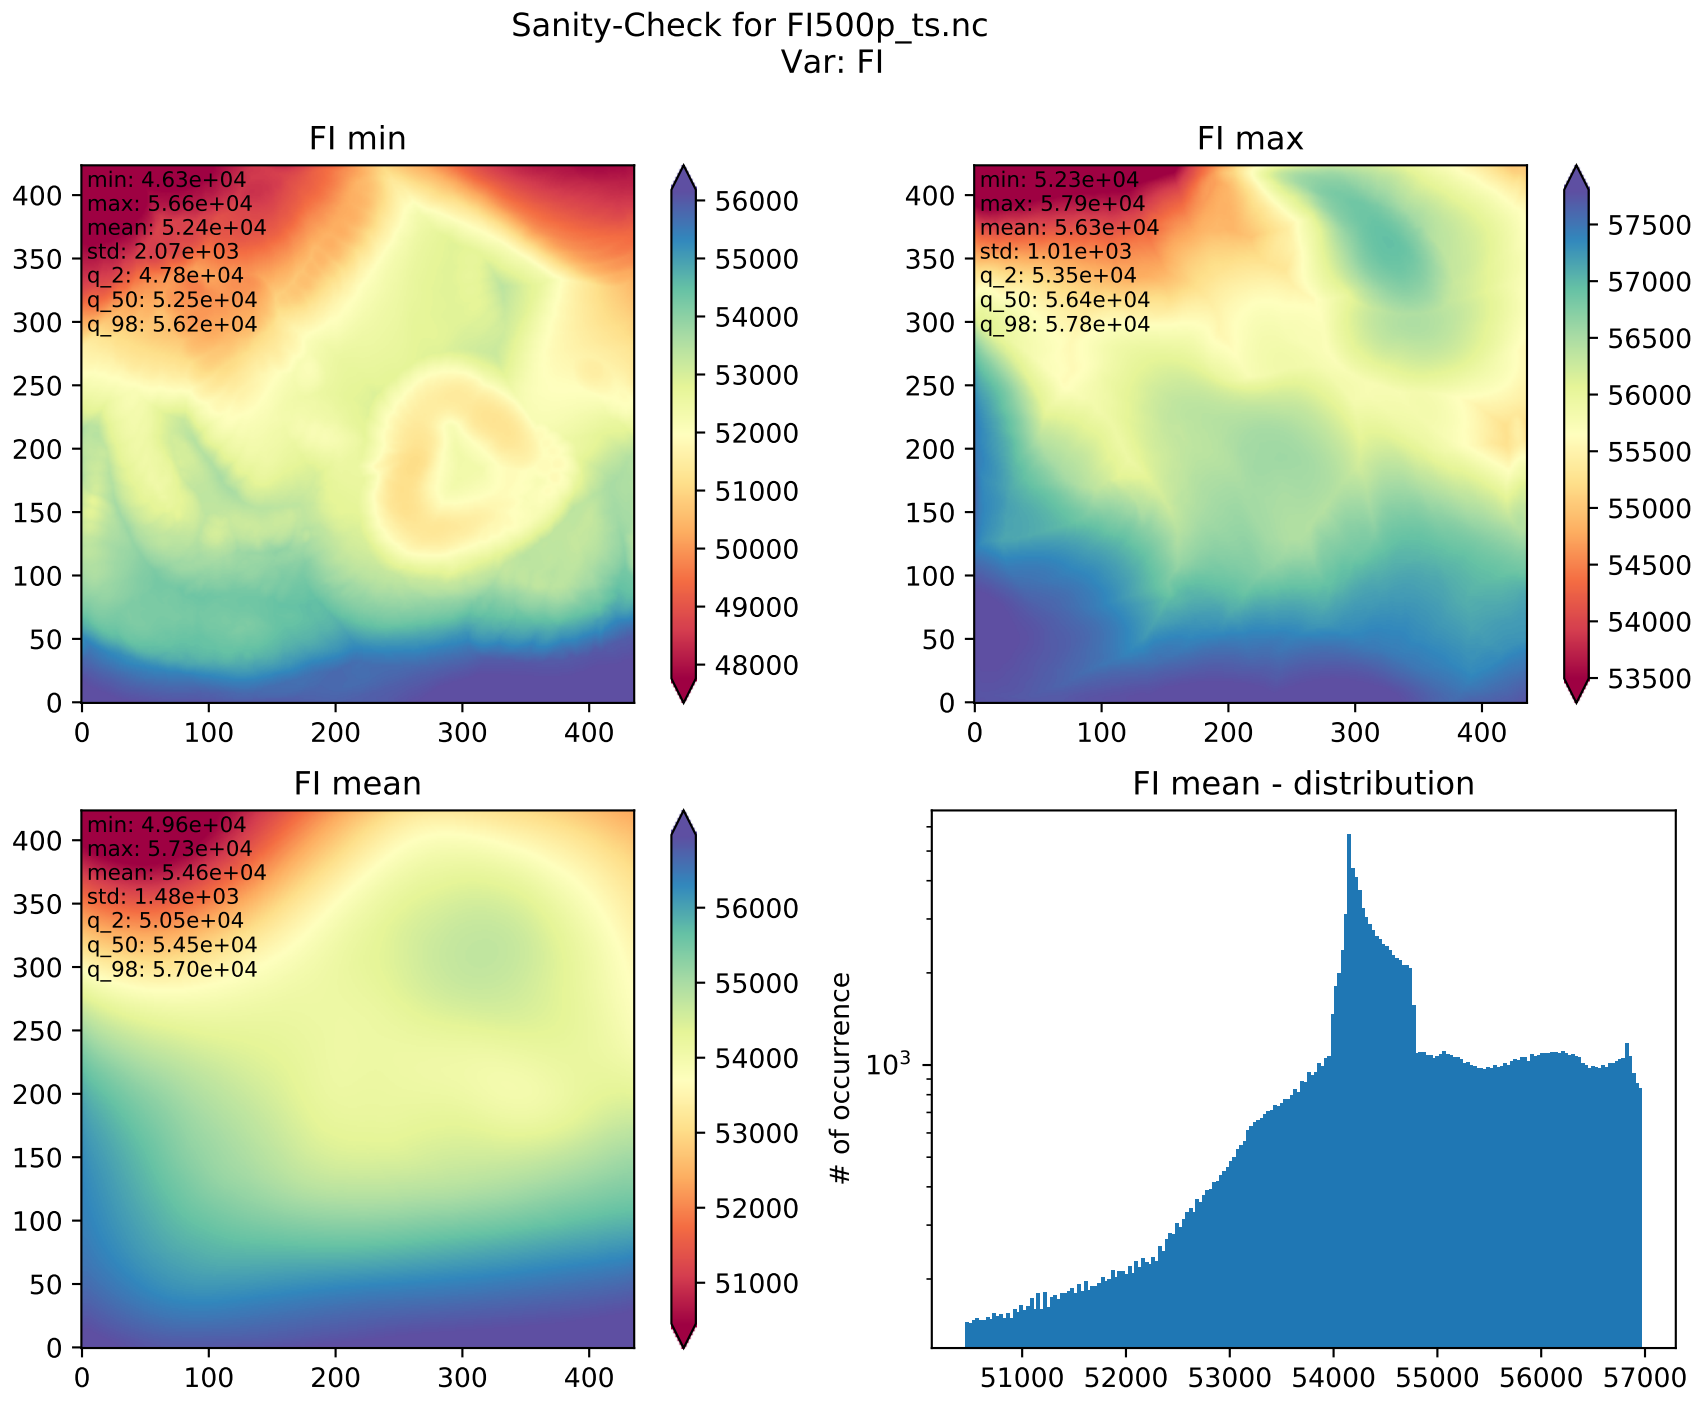
Sanity-Check for FI500p_ts.nc
Var: FI
FI min
min: 4.63e+04
max: 5.66e+04
mean: 5.24e+04
std: 2.07e+03
q_2: 4.78e+04
q_50: 5.25e+04
q_98: 5.62e+04
FI max
min: 5.23e+04
max: 5.79e+04
mean: 5.63e+04
std: 1.01e+03
q_2: 5.35e+04
q_50: 5.64e+04
q_98: 5.78e+04
FI mean
min: 4.96e+04
max: 5.73e+04
mean: 5.46e+04
std: 1.48e+03
q_2: 5.05e+04
q_50: 5.45e+04
q_98: 5.70e+04
FI mean - distribution
# of occurrence
10^3