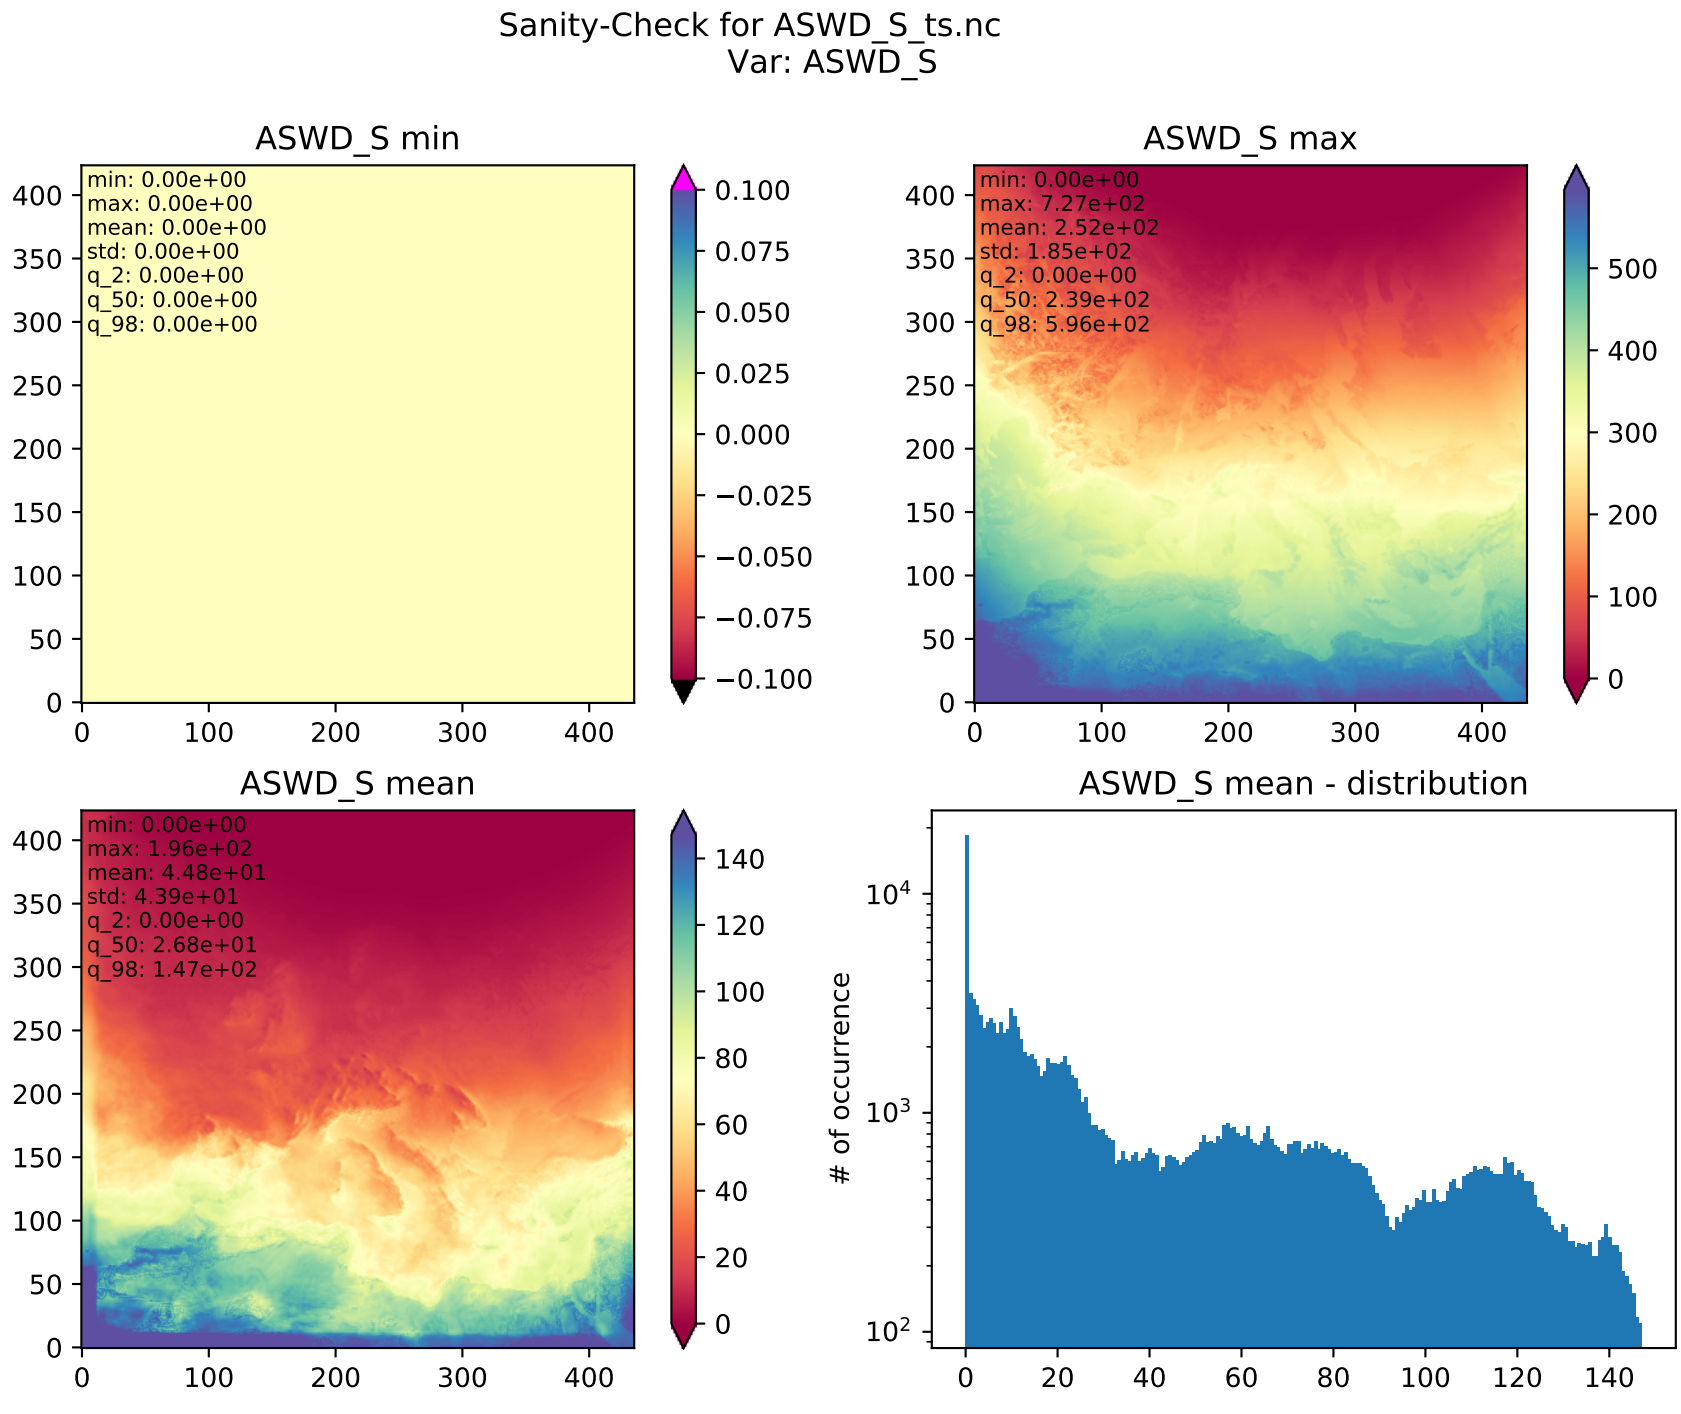
Sanity-Check for ASWD_S_ts.nc
Var: ASWD_S
ASWD_S min
min: 0.00e+00
max: 0.00e+00
mean: 0.00e+00
std: 0.00e+00
q_2: 0.00e+00
q_50: 0.00e+00
q_98: 0.00e+00
ASWD_S max
min: 0.00e+00
max: 7.27e+02
mean: 2.52e+02
std: 1.85e+02
q_2: 0.00e+00
q_50: 2.39e+02
q_98: 5.96e+02
ASWD_S mean
min: 0.00e+00
max: 1.96e+02
mean: 4.48e+01
std: 4.39e+01
q_2: 0.00e+00
q_50: 2.68e+01
q_98: 1.47e+02
ASWD_S mean - distribution
# of occurrence